



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CIESZYNIE**

INFORMACJA

**Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Cieszynie
o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej
oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu
za 2011 r.**

I. Działania ratownicze.


Na terenie powiatu cieszyńskiego działają Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP, Ochotnicze Straże Pożarne, Ochotnicze Straże Pożarne w zakładach.

- 3 JRG PSP,
- 68 OSP terenowych,
- 3 OSP w zakładach.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. na terenie powiatu cieszyńskiego zanotowano łącznie **1647** zdarzeń, które usuwane były przez jednostki PSP i OSP.

Struktura prowadzonych działań przedstawia się następująco:

➤ Pożary	329
➤ Miejscowe Zagrożenia (MZ)	1203
➤ Alarmy Falszywe (AF)	115
<u>Razem:</u>	<u>1647</u>

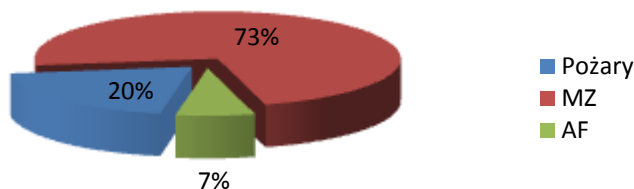


- w tym pożary wg wielkości:

małe	311,
średnie	16,
duże	2,

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów:

- nieustalone – 177
- nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym papierosy i zapalki – 36
- inne przyczyny – 25
- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 15
- wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń ogrzewczych) – 19
- wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 8

- wady środków transportu – 12
- podpalenia (umyślne) w tym akty terroru – 6
- nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach – 11

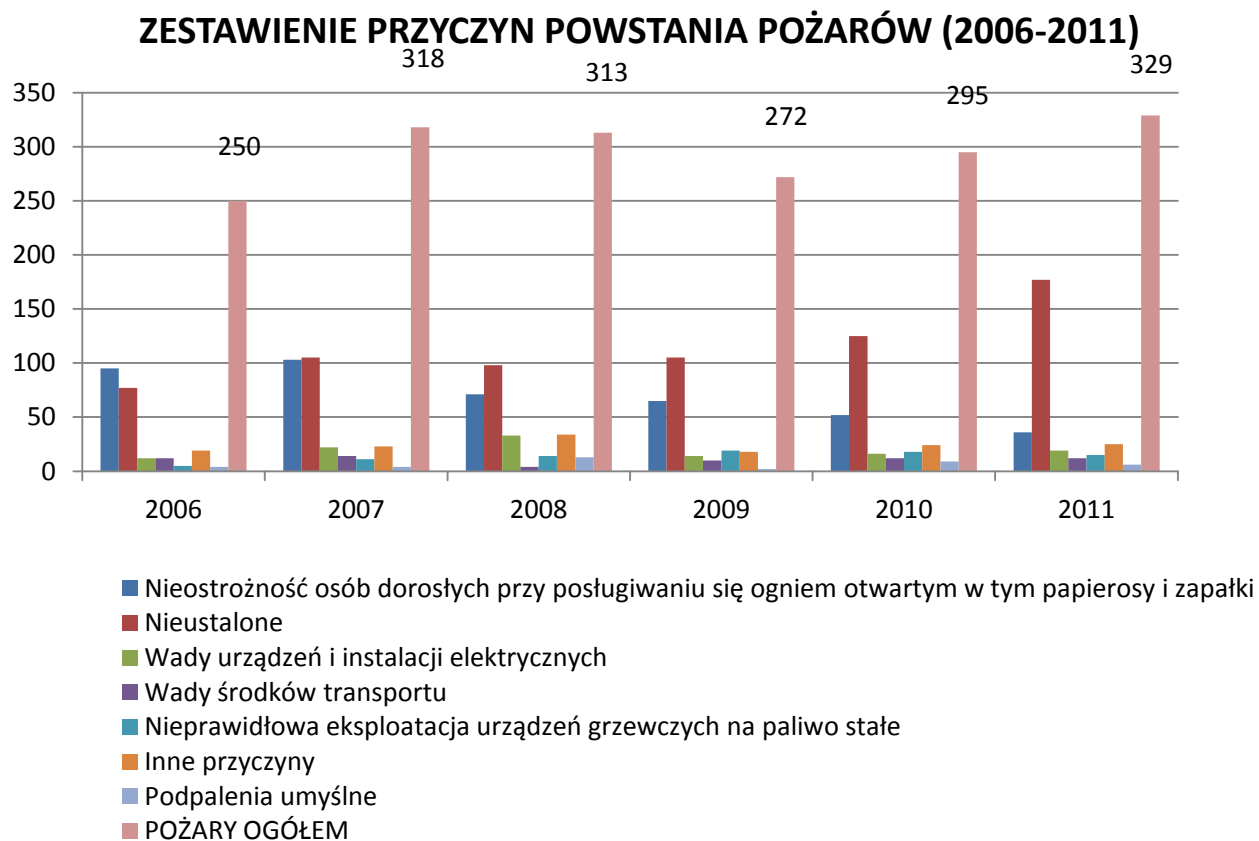


w tym miejscowe zagrożenia wg wielkości:

małe	1197,
lokalne	4,
duże	2,

Najczęstsze przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń:

- gwałtowne opady atmosferyczne – 178
- nieustalone – 302
- inne przyczyny (wycieki substancji ropopochodnych na ciekach wodnych, oświetlenie terenu, wady instalacji wodnych, przymarzniałe ptaki, otwieranie pomieszczeń mieszkań na prośbę policji, itp.) – 205
- huragany, silne wiatry, tornada – 188
- niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu – 151
- gwałtowny przybór wód, zatory lodowe – 6
- nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie – 67
- wady środków transportu – 19
- uszkodzenia sieci przemysłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne – 11
- wady urządzeń ogrzewczych(innych niż elektryczne) – 8
- wady urządzeń instalacji gazowych – 10
- osunięcia się gruntów, miałow, itp. – 1


PRZYCZYNY MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ 2006- 2011

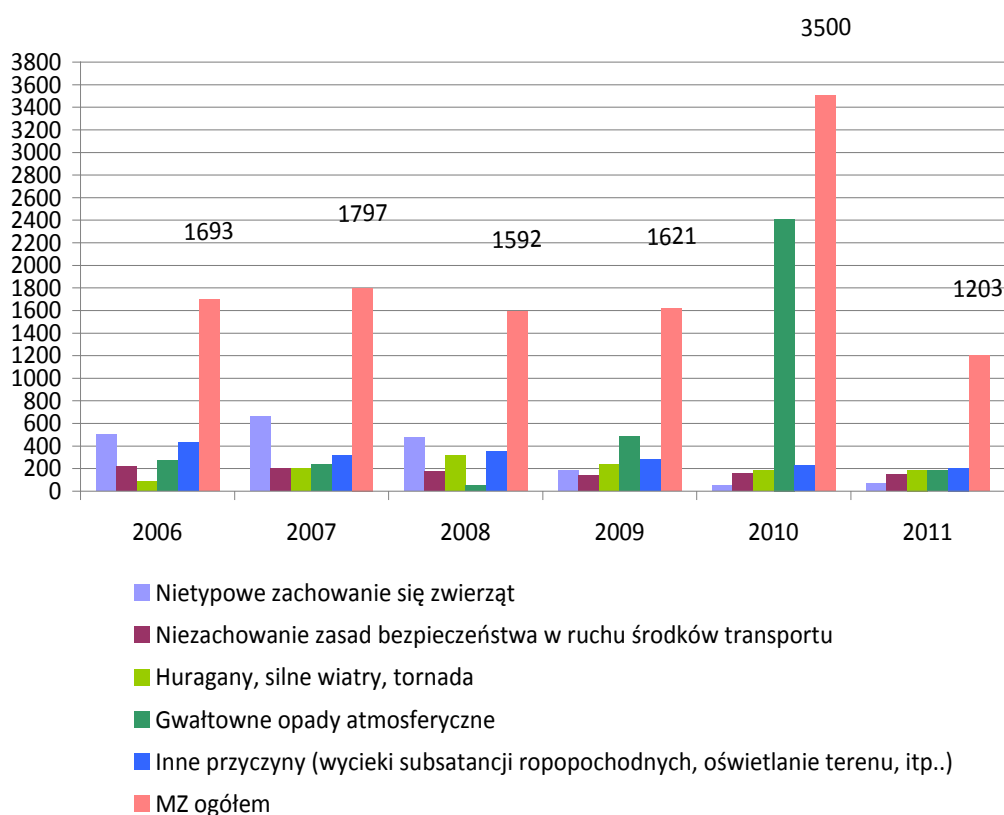

- w tym alarmy fałszywe:

złośliwe	6,
w dobrej wierze	70,
z instalacji wykrywania	39.

Ilość interwencji w latach 2004 - 2011

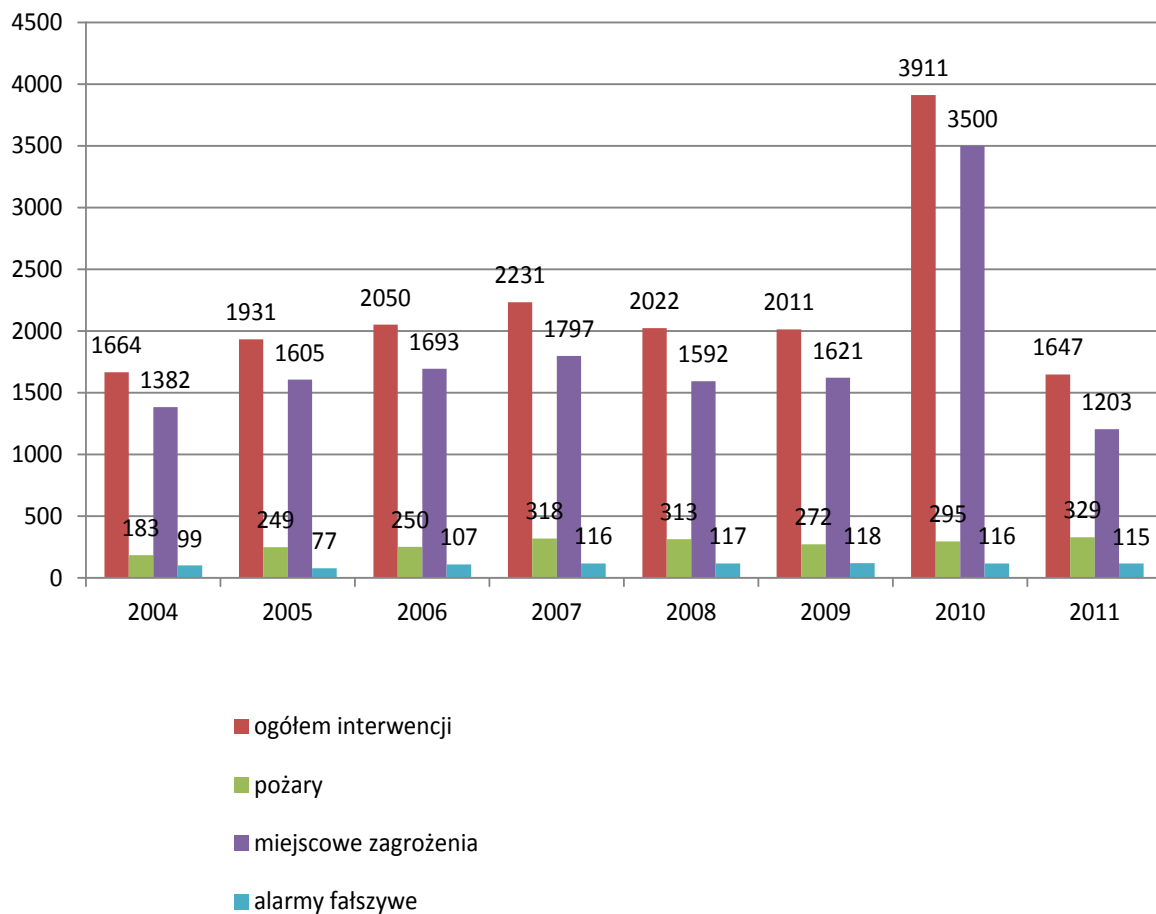


Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu cieszyńskiego.


Tabela nr 1.

GMINA	POŻARY	MIEJSCOWE ZAGROŻENIA	ALARMY FAŁSZYWE	RAZEM
Brenna	25	82	1	108
Chybie	8	26	0	34
Cieszyn	67	183	41	291
Dębowiec	7	38	2	47
Góleszów	19	110	2	131
Hażlach	12	56	3	71
Istebna	23	37	2	62
Skoczów	53	190	20	263
Strumień	37	89	4	130
Ustroń	31	229	27	287
Wisła	28	100	8	136
Zebrzydowice	19	63	5	87
Razem	329	1203	115	1647

Rozkład ilości interwencji w pow. cieszyńskim w poszczególnych miesiącach 2011 r.

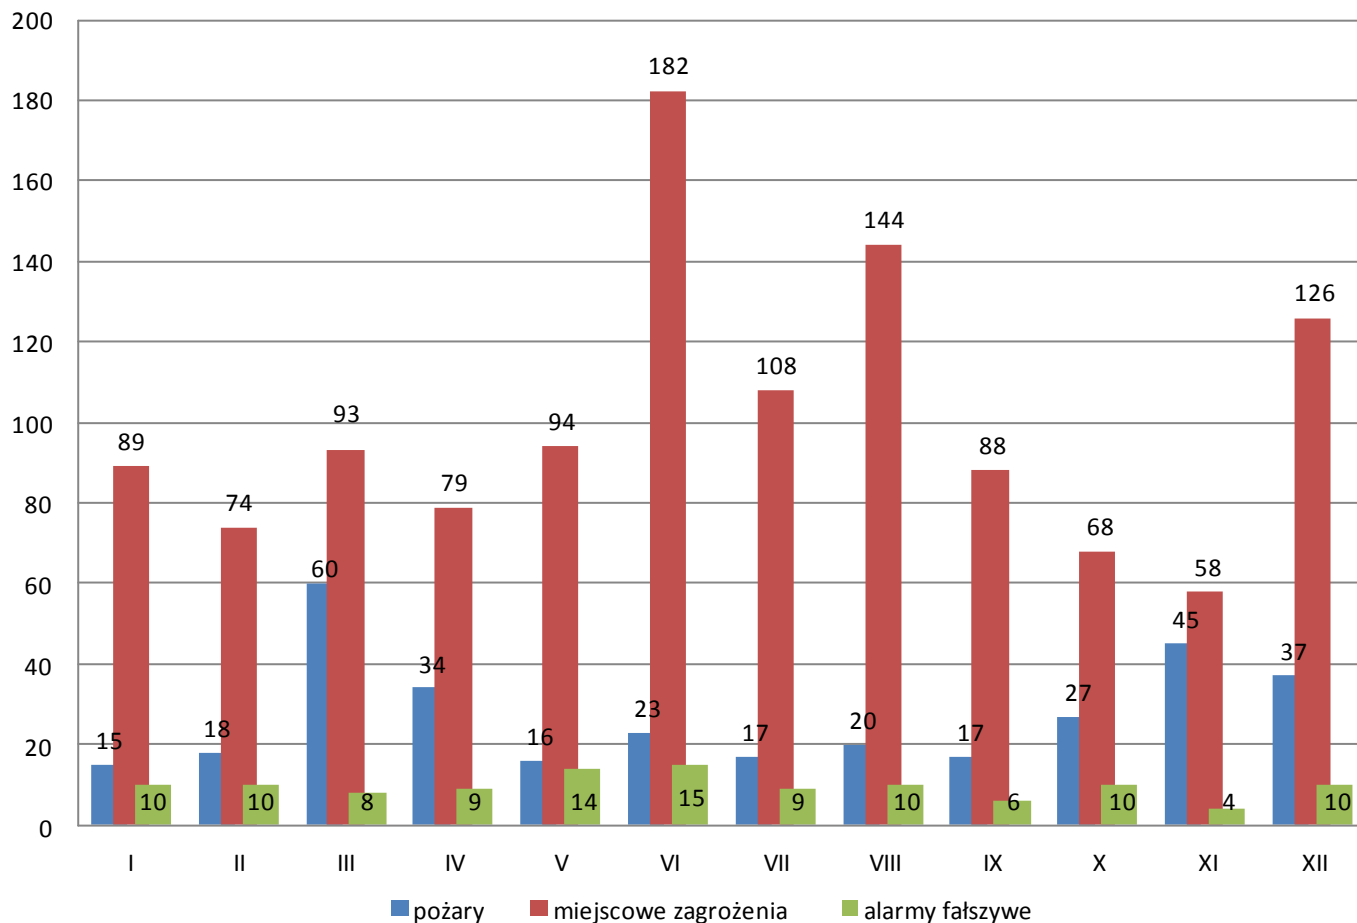

Ilości zdarzeń na terenie pow. cieszyńskiego w poszczególnych miesiącach 2011 r.

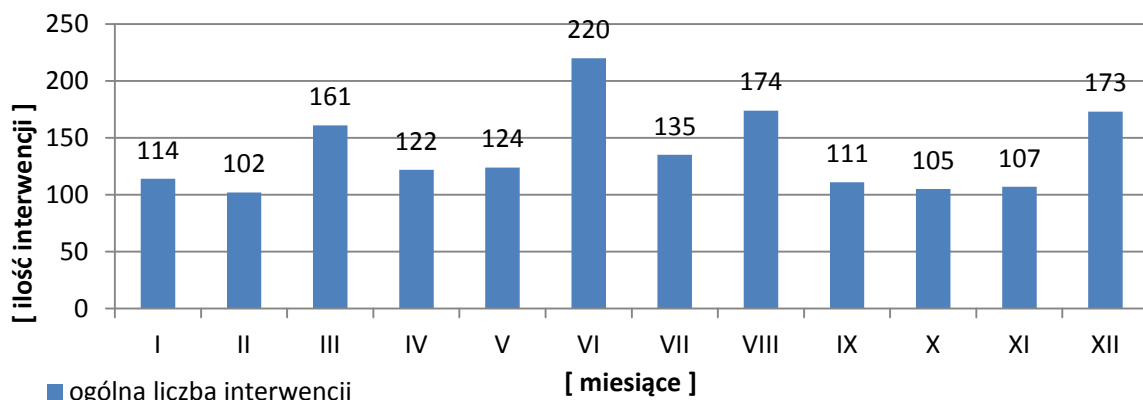

Zestawienie strat w tys. zł. w zależności od zdarzenia w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu cieszyńskiego

Tabela nr 2.

Gmina	Pożary	Miejscowe Zagrożenia
	Straty ogółem	Straty ogółem
Brenna	353,3	3193
Chybie	124	3058
Cieszyn	276,5	690
Dębowiec	33	299
Goleszów	362	2185,7
Hażlach	445,5	294,5
Istebna	173	130
Skoczów	267	519
Strumień	71,2	449,5
Ustroń	121,5	616,5
Wisła	352	875,5
Zebrzydowice	151,5	107,5
Razem	2730,5	12418

Straty ogółem wyniosły 15 milionów 148 tysięcy 500 złotych. Wartość uratowanego mienia podczas działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej związanych z pożarami i miejscowymi zagrożeniami wyniosła 32 miliony 417 tysięcy złotych.

Udział w działaniach ratowniczych jednostek OSP w 2011 r.

Tabela nr 3.

Lp.	Gmina	Jednostka OSP	Pożary	Miejscowe Zagrożenia	Alarmy fałszywe	Razem
1.	Cieszyn	Bobrek	20	9	0	29
2.		Boguszowice	2	1	0	3
3.		Marklowice	4	0	0	4
4.		Mnisztwo	1	0	0	1
5.		Pastwiska	6	0	0	6
6.		Krasna	2	0	0	2
7.	Brenna	Górki Wlk.	11	31	0	42
8.		Brenna C.	15	9	0	24
9.		Brenna L.	8	3	0	11
10.	Chybie	Chybie	10	9	0	19
11.		Mnich	9	8	0	17
12.		Zaborze	4	2	0	6
13.		Zarzeczce	4	3	0	7
14.	Dębowiec	Dębowiec	3	8	0	11
15.		Ogrodzona	2	2	0	4
16.		Simoradz	0	2	0	2
17.		Kostkowice	0	1	0	1
18.		Gumna	0	0	0	0
19.		Iskrzyczyn	2	1	0	3
20.	Goleszów	Goleszów	11	17	2	30
21.		Puńców	4	33	2	39
22.		Godziszów	2	1	0	3
23.		Dzięgielów	1	22	0	23
24.		Cisownica	3	7	2	12
25.		Bažanowice	1	1	1	3
26.		Leszna G.	1	6	1	8
27.		Kisielów	2	0	0	2
28.		Kozakowice	1	2	0	3
29.	Hażlach	Kończyce Wlk.	5	6	0	11
30.		Hażlach	1	2	0	3
31.		Rudnik	1	0	0	1
32.		Zamarski	1	0	0	1
33.		Brzezówka	1	0	0	1
34.		Pogwizdów	9	3	1	13
35.	Istebna	Istebna C.	19	16	0	35
36.		Istebna Z.	3	6	0	9
37.		Koniaków C.	10	13	0	23
38.		Koniaków K.	4	0	0	4
39.		Jaworzynka C.	4	2	0	6
40.		Jaworzynka Z.	0	0	0	0
41.	Skoczów	Skoczów	15	10	1	26
42.		Ochaby	5	6	0	11
43.		Bładnice	0	0	0	0

44.		Kiczyce	1	1	0	2
45.		Kowale	1	1	0	2
46.		Międzywiec	0	0	0	0
47.		Pierściec	2	4	0	6
48.		Pogórze	1	3	0	4
49.		Wilamowice	0	0	0	0
50.		Wiślica	1	4	0	5
51.	Strumień	Strumień	17	15	2	34
52.		Baków	9	10	1	20
53.		Drogomyśl	7	20	1	28
54.		Pruchna	4	2	1	7
55.		Zabłocie	5	4	1	10
56.		Zbytków	1	5	0	6
57.		Ustroń N.	5	16	0	21
58.	Ustroń	Ustroń C.	14	30	2	46
59.		Ustroń P.	8	10	1	19
60.		Ustroń L.	3	10	0	13
61.		Ustroń	3	10	0	13
61.	Wisła	Wisła J.	8	9	0	17
62.		Wisła C.	15	15	1	31
63.		Wisła M.	9	3	0	12
64.		Wisła Cz.	7	4	0	11
65.	Zebrzydowice	Zebrzydowice	11	15	2	28
66.		Kaczyce	10	3	2	15
67.		Kończyce M.	7	16	0	23
68.		Marklowice G.	4	2	0	6

Sprzęt posiadany na wyposażeniu KP PSP w Cieszynie na wypadek powodzi i lokalnych podtopień przedstawia się następująco:

- 18 pomp pożarniczych
- 1 łódź z silnikiem o mocy 11 kW, 6 osobowa
- 1 ponton wiosłowy, 4 osobowy

L p.	Pompy pływające do wody czystej (gaśnicze i przeciwpo wodziowe)	Pompy przenośne do wody czystej (gaśnicze)	Pompy do wody zanieczyszczonej (przeciwpowodziowe)	Pompy przewożne do wody zanieczyszczonej i do czystej (gaśnicze i przeciwpowodziowe)
1	5	2	8	3

Charakterystyczne pożary i miejscowe zagrożenia:

1. 16.01.2011r. Pożar średni budynku mieszkalnego w Ustroniu.

Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu terenu działania, rozpoznaniu sytuacji na miejscu zdarzenia. W wyniku rozpoznania stwierdzono silne zadymienie poddasza. Podano dwa prądy wody w natarciu- jeden prąd wody wewnątrz budynku, a drugi z zewnątrz przez okno przy użyciu drabiny D-10W. Ratownicy prowadzili działania w sprzęcie ODO. Działania te doprowadziły do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Pomieszczenia oddymiono i przeszukano - osób poszkodowanych nie znaleziono. Jeden mieszkaniec poddasza został wyprowadzony przez Policję przed przybyciem straży i oddany pod opiekę lekarza zespołu ratownictwa medycznego. Poddasze zostało oczyszczone z nadpalonych sprzętów i prowizorycznego ocieplenia (gąbki, materace). Instalacja elektryczna została odłączona przez Pogotowie Energetyczne. Budynek przekazany został na piśmie właścicielce. Straty: prowizoryczne ocieplenie (gąbki, materace), instalacja elektryczna, meble, częściowo okopcona elewacja. W działaniach udział brały: jeden zastęp z JRG Ustroń 6 osób, pięć zastępów OSP w KSRRG 25 osób oraz jeden zastęp OSP spoza KSRRG 6 osób.

2. 24.02.2011r. Awaria Kolejki Linowej „PALENICA” w Ustroniu.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia 2 zastępów JRG Ustroń stwierdzono, że na wyciągu narciarskim "Palenica" doszło do zatrzymania kolejki linowej. Po rozmowie z kierownikiem kolejki otrzymano informacje, iż na krzesełkach znajduje się około 15 osób. Przed przybyciem pierwszych zastępów JRG, obsługa wyciągu ewakuowała z krzesełek 2 osoby z górnej części wyciągu (przy pomocy dostępnego sprzętu). Po dokonaniu rozpoznania ratownicy JRG Ustroń udali się w okolice dolnej części wyciągu, gdzie znajdowała się pozostała grupa osób uwięzionych na wysokości kilku metrów nad stokiem. Ratownicy przy pomocy drabiny przystąpili do ewakuacji osób znajdujących się na krzesełkach (drabina oparta o krzesełko, zabezpieczona podpinką w celu stabilizacji, 2 ratowników trzymających podpory, 2 ratowników trzymających drabinę). Po przybyciu na miejsce zastępów OSP miasta Ustroń, strażacy udali się z drabinami (D-10 W) na dalszą część wyciągu gdzie znajdowały się kolejne osoby. Dla osób ewakuowanych obsługa wyciągu przygotowała ciepłe napoje. Wszystkie ewakuowane osoby czuły się dobrze i nie potrzebowały pomocy Pogotowia Ratunkowego. Długość wyciągu 940 metrów. Na miejsce zdarzenia przybyli: Oficer Operacyjny KP PSP Cieszyn, Beskidzka Grupa GOPR, Policja Ustroń. W działaniach udział brały: dwa zastępy z JRG Ustroń 6 osób, trzy zastępy OSP w KSRRG 18 osób oraz jeden zastęp OSP spoza KSRRG 6 osób.

3. 27.03.2011r. Pożar średni budynku mieszkalnego w Cisownicy.

Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu terenu działania, rozpoznaniu sytuacji na miejscu zdarzenia. Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, iż pali się cały budynek mieszkalny. Podano cztery prądy wody w natarciu (2 z zewnątrz z drabin przystawnych oraz 2 wewnątrz po klatkach schodowych) na palący się budynek, co doprowadziło do lokalizacji, a następnie do ugaszenia pożaru. Zespół ratownictwa medycznego zabrakł właściciela budynku do szpitala. Nietrzeźwy i agresywny właściciel oraz trudny dojazd komplikował prowadzenie działań i dowożenie wody. Rozebrano częściowo konstrukcję dachu oraz

drewniane stropy. Teren działania przekazano na piśmie Policji. Straty: Budynek oraz wyposażenie - częściowo spalony. W dniu 27.03.2011 Dokonano przeglądu pogorzeliska. W działaniach udział brały: dwa zastępy z JRG Ustroń 6 osób, jeden zastęp z JRG Skoczów 3 osoby, sześć zastępów OSP w KSRG 32 osoby.

4. 01.06.2011r. Miejscowe zagrożenia spowodowane gwałtownymi opadami na terenie dwóch miejscowości Górki Wielkie oraz Puńców.

Górki Wielkie- Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zabezpieczono teren objęty działaniami. W wyniku rozpoznania stwierdzono, intensywny przybór wody z potoków Pod Górki, Bucze, Wschodnica, Krzywaniec, co skutkowało zalaniem okolicznych piwnic oraz niedrożnością przepustów drogowych. Działania zastępów JRG i OSP polegały na wypompowaniu wody z zalanych budynków, udrożnieniu przepustów oraz ewakuacji osób uwięzionych w samochodzie osobowym:

- a) wypompowano wodę z zalanych 21 budynków mieszkalnych,
- b) wypompowano wodę z zalanej szkoły,
- c) udrożniono 8 przepustów wodnych,
- d) uratowano dwie osoby z porwanego przez rwący potok samochodu osobowego.

Puńców- Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren działań. Intensywne opady deszczu spowodowały wylanie Rzeki Puńcówki, co skutkowało zalaniem piwnic oraz części mieszkalnych w budynkach na długości 3 kilometrów. Działania polegały na wypompowywaniu wody z budynków oraz ewakuacji osób z zagrożonych obiektów.

- a) wypompowano wodę z 23 zalanych budynków mieszkalnych,
- b) ewakuowano trzy osoby z zalanego budynku
- c) udrożniono 25 przepustów wodnych,
- d) zabezpieczono zniszczoną ul.Beskidzką,
- e) uratowano jedną osobę z porwanego przez rwący potok samochodu osobowego.

5. 04.07.2011r. Pożar średni kompleksu budynków gospodarczych na Brzezówce.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów zabezpieczono teren działania, podano dwa prądy wody w obronie budynku mieszkalnego oraz przyległej stolarni i wiaty. Ratownicy oraz właściciele zabudowań przystąpili do ewakuacji trzody chlewnej z pomieszczeń inwentarskich (14 sztuk), 2 koni, 3 krów, 2 cieląt, psa oraz drobiu. Po dojeździe kolejnych zastępów podano kolejne prądy wody w natarciu na palące się budynki gospodarcze i garaże, oraz przystąpiono do ewakuacji mienia. Po zlokalizowaniu pożaru, za pomocą sprzętu burzącego rozebrano konstrukcję dachu i przystąpiono do przerzucania i dogaszania ok. 40t siana. Na miejsce zdarzenia zadysponowano koparkę oraz dwa ciągniki w celu wywiezienia nadpalonego siana. Pogorzelisko pokryto warstwą piany średniej. W celu zabezpieczenia pogorzeliska na miejscu pozostał zastęp OSP Brzezówka. Teren działania został przekazany w formie pisemnej właścicielowi. Spaleniu uległo: dwa samochody osobowe: VW Polo, Cinquecento, 50 kurcząt, 40t siana i słomy, więźba i pokrycie dachowe budynku gospodarczego, instalacja elektryczna, dwa wentylatory do suszenia siana, wyposażenie warsztatowe (spawarka, dwa kompresory ,wiertarki, kątownik). W działaniach udział brały: trzy zastępy z JRG Cieszyn 9 osób, jeden zastęp

z JRG Ustroń 3 osoby, jeden zasęp z JRG Skoczów 3 osoby, osiem zastępów OSP spoza KSRG 45 osób oraz cztery zastępy OSP w KSRG 15 osób.

6. 24.09.2011r. Duży pożar słomy w Frelichowie.

Po dojeździe na miejsce pierwszej jednostki OSP zabezpieczono teren zdarzenia. W rozpoznaniu stwierdzono pożar balotów ze słomą ułożonych w stogu o wymiarach 60mx20mx5m (ok. 2400 szt. balotów). Pożarem była objęta połowa stogu. Podano 2 prądy wody w natarciu i 1 w obronie. Po dojeździe kolejnych zastępów w tym JRG w rozpoznaniu stwierdzono, że pali się około 1100 balotów. Podano kolejnych 7 prądów wody w natarciu i 2 w obronie. Na miejsce zadysponowano koparko - ładowarkę oraz ciągnik rolniczy z podnośnikiem TUR. Wykonano przecinkę w połowie stogu. Zbudowano 2 stanowiska wodne- 1 przy hydrancie głównej magistrali, a 2 przy stawie. Wodę na miejsce działań gaśniczych dowożono. Mimo wykonania przecinki i podawania prądów wody pożar przeniósł się również na oddzielną część stogu. Koparko-ładowarka i ciągnik rolniczy z podnośnikiem wraz ze strażakami kontynuowały rozbiórkę stogu od strony niepalącej się i przemieszczały je na pobliskie rżysko- przesunięto ok. 800 bali. Po zlokalizowaniu pożaru trwało dogaszanie polegające na przemieszczaniu przy pomocy kolejnej koparko ładowarki poszczególnych palących się części stogu na pobliskie rżysko i przelewaniu ich wodą. W działaniach udział brały: trzy zastępy z JRG Skoczów 8 osób, cztery zastępy OSP w KSRG 23 osoby oraz osiem zastępów OSP spoza KSRG 42 osoby.

7. 19.10.2011r. Wykolejenie się pociągu osobowego w Chybiu.

Po dojeździe na miejsce zastępów zabezpieczono teren zdarzenia samochodami pożarniczymi oraz przy pomocy taśmy ostrzegawczej. Po dokonaniu rozpoznania stwierdzono wykolejonych 5 wagonów osobowych pociągu PKP Intercity "EC Sobieski" relacji Wiedeń - Warszawa. Lokomotywa wraz z jednym wagonem odjechała ok. 300m dalej (zatrzymała się na pobliskiej stacji PKP). Zerwana została trakcja elektryczna, uszkodzone zostało torowisko oraz sygnalizacja świetlna. Pasażerowie opuścili wagony o własnych siłach. Obsługa pociągu (5 osób) przeszukiwała wagony. Od przedstawiciela kolei uzyskano potwierdzenie o odłączeniu napięcia w sieci trakcyjnej w miejscu zdarzenia. Pasażerowie z wykolejonych wagonów (38 osób) zostali ewakuowani ze strefy zagrożonej do pobliskiej remizy OSP Mnich w odległości około 200 m od miejsca zdarzenia, tam lekarz zespołu ratownictwa medycznego przeprowadził podstawowe badania pasażerów i udzielał pomocy rannym. Pozostałych pasażerów (10 osób) z wagonu niewykolejonego przewieziono autobusem PKP również do remizy OSP. Pasażerom w remizie zorganizowano ciepłe napoje. Podczas przemieszczania pasażerów do remizy pod opieką strażaków z OSP, zastępy PSP przeszukały wszystkie wagony. Stwierdzono, że wszyscy pasażerowie je opuścili. Miejsce zdarzenia przekazano na piśmie przedstawicielowi kolei. Na miejsce przybyli: Grupa Operacyjna WSKR, Naczelnik Zarządzania Kryzysowego Powiatu, Przedstawiciel UG Chybie, Komendant Powiatowy Policji, Dyrektor "PKP Intercity" Spółka Akcyjna wraz z tłumaczką języków obcych. Zniszczeniu uległo: 5 wagonów osobowych "PKP Intercity", trakcja elektryczna, torowiska, semafor. W działaniach udział brały: dwa zastępy z JRG Skoczów 8 osób oraz trzy zastępy OSP w KSRG 12 osób.

8. 10.11.2011r. Pożar średni budynku jednorodzinnego w Koniakowie.

Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Koniaków dokonano zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz przystąpiono do rozpoznania. Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, iż pali się poddasze budynku wielorodzinnego, dwie osoby poszkodowane w tym jedno dziecko znajdowały się na zewnątrz budynku. Udzielono wsparcia psychicznego poszkodowanym i powiadomiono Pogotowie Ratunkowe. Zadysponowano Policję oraz Pogotowie Energetyczne w celu odłączenia przyłącza do budynku, następnie podano dwa prądy wody w natarciu na poddasze, jeden z drabiny D10W prze okno i jeden przez klatkę schodową. Po dojeździe kolejnych jednostek podano jeden prąd wody w obronie na sąsiedni budynek. Działania te doprowadziły do lokalizacji a następnie ugaszenia pożaru. Kolejne działania polegały na oddymieniu budynku i rozebraniu nadpalonej konstrukcji poddasza. Miejsce działania przekazano na piśmie Komendantowi Gminnemu OSP (syn właścicielki), na miejscu pozostała jednostka OSP Koniaków w celu kontroli pogorzeliska. Spaleniu uległo: więźba dachowa, ocieplenie, podbitka, troje drzwi, dwa okna, instalacja elektryczna, schody, wyposażenie mieszkania (telewizor, tapczan, meblościanka). W działaniach udział brały: dwa zastępy z JRG Ustroń 6 osób, sześć zastępów OSP w KSRG 34 osoby oraz trzy zastępy OSP spoza KSRG 18 osób.

II. Szkolenie OSP

Od 2006 roku szkolenie druhow Ochotniczych Straży Pożarnych odbywa się na podstawie "Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych" zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w 2006 roku i zaakceptowanego przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP.

W 2011 roku Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie zorganizowała dwa kursy dla strażaków ratowników OSP część I i II realizowane jednoetapowo (107 strażaków). Z zakresu ratownictwa technicznego był przeprowadzony jeden kurs (74 strażaków) oraz trzy kursy z zakresu eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych (164 strażaków). Łącznie w roku 2011 zostało przeszkolonych 345 strażaków OSP z terenu powiatu cieszyńskiego.

Od czasu wprowadzenia "Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych", tj. od 2006 roku przeprowadzono 25 kursów, na których łącznie przeszkolono 1063 osób.

Struktura przeszkolenia przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-------------------------------|
| ➤ Kurs szeregowych OSP wg prog. z 1994 r. | 4 kursy- 84 przeszkolonych |
| ➤ Kurs podstawowy OSP (część I) | 1 kurs - 50 przeszkolonych |
| ➤ Kurs podstawowy OSP (część II) | 1 kurs - 47 przeszkolonych |
| ➤ Kurs podstawowy OSP (jednoetapowo) | 8 kursów -351 przeszkolonych |
| ➤ Kurs obsługi sprzętu ODO | 8 kursów - 361 przeszkolonych |
| ➤ Kurs z zakresu ratownictwa technicznego | 3 kursy- 170 przeszkolonych |

III. Zawody Sportowo – Pożarnicze.

W 2011 roku w miesiącu wrześniu zorganizowano Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Grup A i C.

Wyniki zawodów:

Grupa C:

1. Koniaków Centrum
2. Kozakowice
3. Kostkowice

Grupa A:

1. Mnich
2. Koniaków Centrum
3. Kisielów
4. Brenna Centrum
5. Zarzecze
6. Godziszów
7. Marklowice Górne
8. Pogwizdów
9. Wisła Centrum
10. Ustroń Lipowiec
11. Hażlach
12. Wiślica
13. Dębowiec
14. Ustroń Centrum
15. Cieszyn Mnisztwo
16. Wisła Jawornik
17. Zabłocie
18. Górki Wielkie
19. Gumna
20. Texid
21. Cieszyn Marklowice

Ponadto we wszystkich gminach powiatu zorganizowane zostały zawody gminne, gdzie komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze PSP.

IV. Turnieje wiedzy pożarniczej.

Corocznie organizowany jest przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie Turniej Wiedzy Pożarniczej. W dniu 20.03.2011r. turniej odbył się w jednostce OSP Wisła Centrum. Do turnieju zakwalifikowała się młodzież w drodze eliminacji gminnych w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły średnie. Komisja sędziowska, na podstawie wyników uzyskanych przez poszczególnych uczestników turnieju testu pisemnego oraz egzaminu ustnego, wyłoniła zwycięzców.

V. Ćwiczenia

Ilość ćwiczeń zorganizowanych na obiektach.

Organizator	2011 r.
KP PSP	15
Komendanci Miejscy i Gminni	10
RAZEM	25

Ćwiczenia organizowali:

- 15x KP PSP Cieszyn
- 1x Komendant Gminny OSO Goleiszów,
- 1x Komendant Gminny OSP Brenna,
- 1x Komendant Gminny OSP Dębowiec,
- 1x Komendant Gminny OSP Hażlach,
- 1x Komendant Gminny OSP Zebrzydowice,
- 1x Komendant Gminny OSP Chybie,
- 1x Komendant Miejski OSP Cieszyn,
- 1x Komendant Miejski OSP Skoczów,
- 1x Komendant Miejski OSP Strumień,
- 1x Komendant Miejski OSP Wisła,

VI. Kontrole jednostek w KSRG.

Funkcjonariusze KP PSP Cieszyn przeprowadzili w 2011 r. inspekcje gotowości operacyjnej we wszystkich jednostkach OSP włączonych do KSRG. W czasie kontroli główny nacisk stawiano na:

- środki alarmowania,
- przebieg alarmu (czas, w którym jednostka jest w pełni gotowa do wyjazdu),
- stan techniczny sprzętu pożarniczego,
- stan techniczny sprzętu silnikowego,
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji,
- sprzęt i urządzenia łączności,
- zapas środków gaśniczych i paliwa,
- ważność badań okresowych strażaków.

Przeprowadzone kontrole wykazały w kilku jednostkach OSP z KSRG następujące nieprawidłowości :

1. Niesprawny sprzęt hydrauliczny LUKAS.
2. Ze względu na zbyt małą ilość strażaków, którzy przybyli na wezwanie nie była w stanie wyjechać do działań (przybyło dwóch druhów) .
3. Dwa samochody nie posiadały ważnych przeglądów technicznych. .
4. Brak ważnego przeglądu technicznego dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych FENZY

VII. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy (KSRG).

Spośród 71 jednostek OSP na terenie powiatu cieszyńskiego w ramach **KSRG** działają 22 jednostki:

1. OSP Chybie,
2. OSP Dębowiec,
3. OSP Golezów,
4. OSP Skoczów,
5. OSP Cieszyn Bobrek,
6. OSP Górki Wielkie,
7. OSP Istebna Centrum,
8. OSP Kończyce Wielkie,
9. OSP Mnich,
10. OSP Puńców,
11. OSP Ochaby,
12. OSP Zebrzydowice,
13. OSP Kaczyce,
14. OSP Kończyce Małe,
15. OSP Wisła Jawornik,
16. OSP Cisownica,
17. OSP Drogomyśl
18. OSP Koniaków Centrum
19. OSP Ustroń Centrum
20. OSP Ustroń Polana
21. OSP Ustroń Nierodzim
22. OSP Wisła Centrum

Dofinansowanie jednostek w KSRG.

W 2011 r. dofinansowanie dla jednostek OSP w KSRG na ich funkcjonowanie wynosiło średnio 4700 zł.

Priorytetem przy wykorzystaniu przyznanych dotacji należało objąć potrzeby wynikające ze złożonego wcześniej wniosku, a następnie dokonać niezbędnych zakupów dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

Oprócz tych pieniędzy jednostki dostały dodatkowe pieniądze na zakupy takie jak:

- OSP Wisła Centrum dostała 250000 zł na zakup samochodu gaśniczego,
- OSP Górki Wielkie na zakup zestawu hydraulicznego dostała 14000 zł,
- OSP Zebrzydowice, OSP Dębowiec, OSP Cisownica, OSP Chybie, OSP Kończyce Wielkie oraz OSP Wisła Jawornik dostały na zakup zestawów nadciśnieniowych aparatów powietrznych po 2000 zł lub 4000 zł, w zależności od ilości kupowanych zestawów;
- OSP Mnich dostała 10000 zł na remont bram garażowych,
- OSP Drogomyśl dostała 2900 zł na zakup Zestawu Ratownictwa Medycznego PSP R1.

VIII. Działania Kontrolno-Rozpoznawcze za 2011 r.

1. Informacje statystyczne:

W ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej realizowanej na obszarze działania Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie, w roku 2011 przeprowadzono 82 kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz 43 kontrole w zakresie oceny zgodności wykonania obiektów z projektami budowlanymi, dotyczy to obiektów nowopowstałych, rozbudowywanych, przebudowywanych, po zmianie sposobu użytkowania lub po kapitalnym remoncie.

Skontrolowano następujące grupy obiektów:

⇒ obiekty użyteczności publicznej	liczba kontroli: 23
⇒ obiekty zamieszkania zbiorowego	liczba kontroli: 67
⇒ obiekty produkcyjne i magazynowe	liczba kontroli: 12
⇒ pozostałe	liczba kontroli: 23

W celu usunięcia stwierdzonych usterek Komendant wydał decyzje administracyjne, w których nałożono obowiązki na właścicieli obiektów wykonania prac usuwających nieprawidłowości.

W postępowaniu administracyjnym wydano:

- **55 decyzji administracyjnych,**
- **40 zaświadczeń dotyczących działań jednostek KP PSP Cieszyn,**
- **26 opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej,**
- **16 wystąpienia do innych organów,**
- **w 10 przypadkach zajęto negatywne stanowisko w kwestii odbioru obiektów.**

Do tut. komendy wpłynęło 46 wniosków o zaopiniowanie obiektów pod kątem ochrony przeciwpożarowej na zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Łącznie przeprowadzono 30 kontroli w przedmiotowych obiektach. Pozytywnie zaopiniowano 42 wnioski.

2. Informacje o przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych.

2.1. Zakłady przemysłowe w tym zaliczone do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Na terenie powiatu zlokalizowany jest jeden zakład zaliczony do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Klasyfikacja Zakładu do tej grupy została przeprowadzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 z późn. zm.).

W ramach nadzoru nad w/w zakładem tut. komenda przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę, obejmującą swym zakresem ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa, a w szczególności czy:

- ✓ **podjęto odpowiednie środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej,**

- ✓ **zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w Oddziale Cieszyn i poza jego granicami, uwzględniając skutki trans graniczne,**
- ✓ **dane zawarte w zgłoszeniu i programie zapobiegania awariom są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w Oddziale Cieszyn.**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w dniach od 10 do 14 października 2011 r., poddano gruntownej analizie PZA, dokonano oceny właściwości doboru urządzeń elektrycznych, pracujących w strefach zagrożenia wybuchem w wybranych obiektach oraz kontroli sposobu konserwacji urządzeń przeciwpożarowych wraz z wybiórczym uruchomieniem przedmiotowych urządzeń.

2.2. Obiekty użyteczności publicznej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach użyteczności publicznej, nałożono na zobowiązanych 6 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Występujące w obiektach nieprawidłowości najczęściej dotyczyły:

- ✓ wyposażenia lub konserwacji hydrantów wewnętrznych,
- ✓ stanu dróg ewakuacyjnych (drożności, składowania materiałów palnych) i oznakowania,
- ✓ instalacji użytkowych,
- ✓ instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

2.3. Obiekty zamieszkania zbiorowego

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno rozpoznawczych w obiektach zamieszkania zbiorowego nałożono na zobowiązanych 22 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Występujące w obiektach nieprawidłowości najczęściej dotyczyły:

- ✓ wyposażenia lub konserwacji gaśnic,
- ✓ wyposażenia lub konserwacji hydrantów wewnętrznych,
- ✓ stanu dróg ewakuacyjnych (drożności, składowania materiałów palnych) i oznakowania,
- ✓ instalacji użytkowych,
- ✓ instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
- ✓ w 8 obiektach stwierdzono stan zagrożenia życia ludzi wynikający z warunków ewakuacji a w szczególności:
 - ✓ niewłaściwej szerokości lub długości dróg ewakuacyjnych,
 - ✓ palnego wystroju dróg ewakuacyjnych,
 - ✓ braku wydzielenia pożarowego ewakuacyjnej klatki schodowej,
 - ✓ braku zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych,
 - ✓ braku wymaganego oświetlenia awaryjnego.

Na właścicieli obiektów nałożono decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

IX. STAN OSOBOWY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CIESZYNIE I WYKAZ SPRZĘTU BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie posiada 119 etatów plus 2 etaty cywilne, na dzień 31 grudnia 2011 roku w komendzie pracowało 118 osób (116 funkcjonariuszy + 2 pracowników cywilnych) z czego:


KP Cieszyn - 19 osób (10 KP + 9 PSK)
JRG Cieszyn - 35 osób
JRG Skoczów - 30 osób
JRG Ustroń - 32 osoby

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Oficerowie	Aspiranci	Podoficerowie	Szeregowi
11	29	50	26


Codzienna obsada podziału bojowego dla JRG Cieszyn, Skoczów i Ustroń oraz PSK to 21 osób.

Szczegóły przedstawia poniższy diagram.

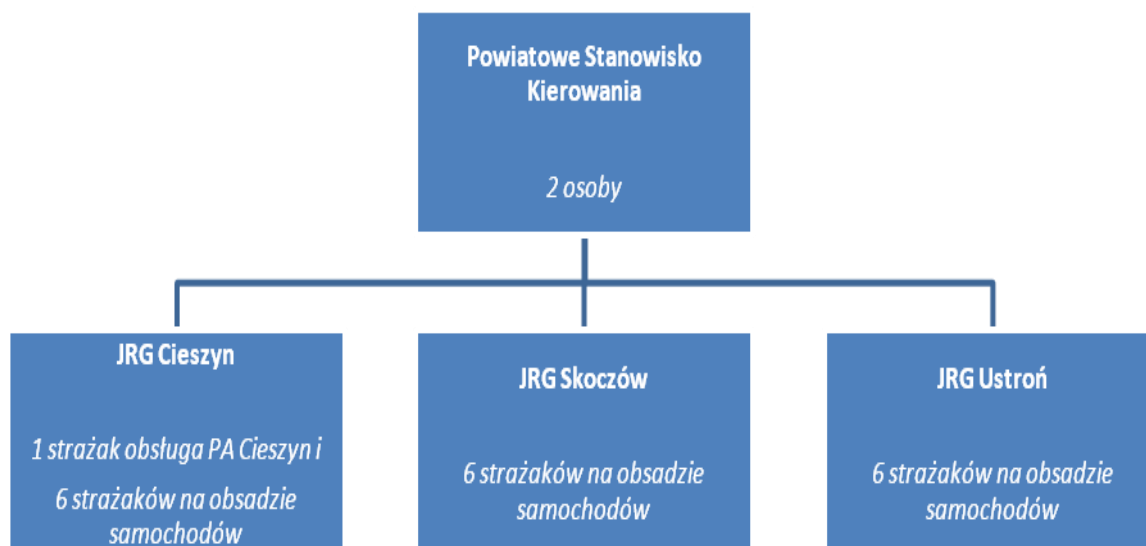


STRUKTURA ZATRUDNIENIA W KP PSP CIESZYN


Kwalifikacje zawodowe

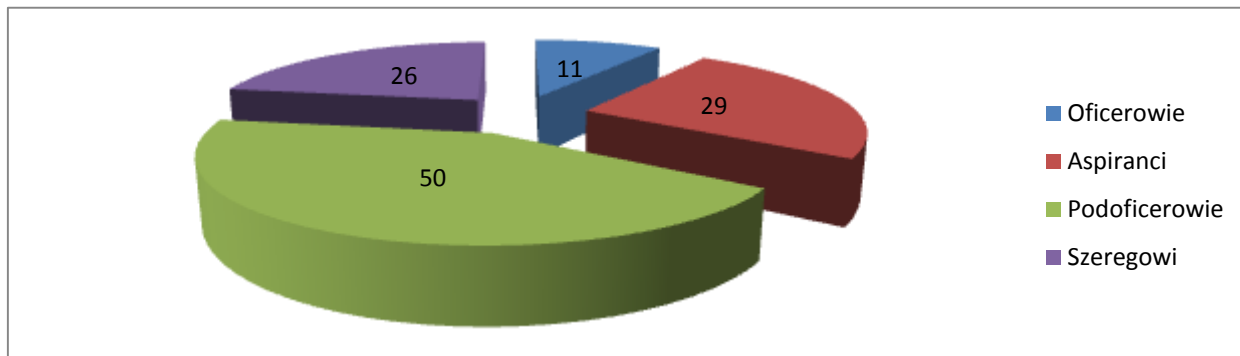

Wykształcenie ogólne

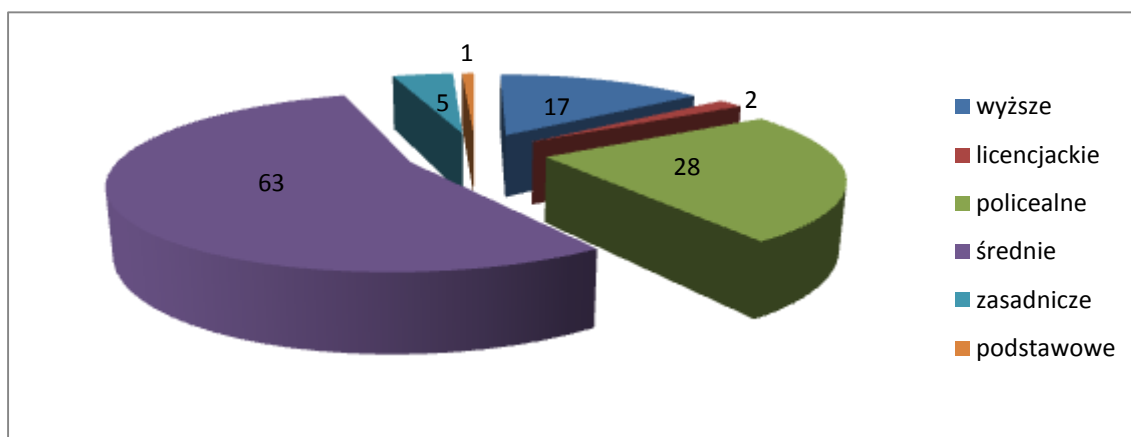

Staż służby

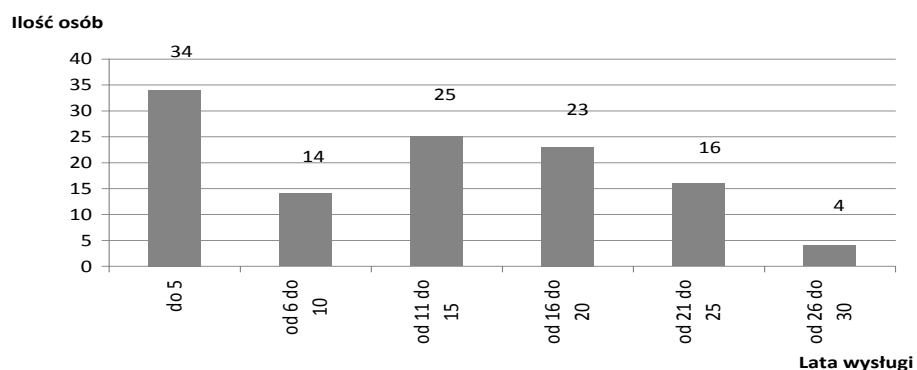

BAZA LOKALOWA KP I JRG CIESZYN

Komenda Powiatowa wraz z podległą JRG PSP w Cieszynie od dnia 01.07.2002 roku dzierżawi obiekty koszarowo- garażowe i magazynowo-warsztatowe przejęte po Zakładowej Służbie Ratowniczej "Polifarb Cieszyn- Wrocław".

Długotrwała eksploatacja budynku spowodowała pogorszenie warunków socjalno- bytowych załogi. Obiekt wymaga przeprowadzenia generalnego remontu, który pozwoli dostosować go do obowiązujących przepisów, głównie w zakresie warunków bhp.

W celu poprawy warunków socjalno-bytowych należałoby wykonać:

- zainstalowanie oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dostosować ześlizgi do stanu zgodnego z obowiązującymi wymaganiami budowlanymi i bhp (w chwili obecnej strażacy korzystają jedynie ze schodów, przez co m.in. wydłuża się czas wyjazdu zastępów),
- poprawić ogólny stan techniczny budynku, przez co zmniejszy się jego energochłonność (wymiana bram garażowych, nieszczelne, trudne w zamykaniu, wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej i c.o., wykonanie izolacji termicznej budynku administracyjnego i garaży, docieplenie dachu na obiektach).

Obecnie trwa procedura zmiany działek pomiędzy skarbem Państwa a Gminą Cieszyn (działka zabudowana na ul. Wojska Polskiego 5 na działkę niezabudowaną znajdującą się na ul. Motokrosowej, na której możliwa będzie budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Cieszynie).

WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO KP PSP W CIESZYNIE

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	Lublin	Gospodarczy	1997	
2.	Skoda Octavia	SOp	2001	
3.	Volkswagen	BUS	1993	

**WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO I SILNIKOWEGO BĘDĄCEGO NA
WYPOSAŻENIU JRG PSP W CIESZYNIE**

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	Magirus	SD – 30	1978	
2.	Magirus	SD - 30	1971	
3.	VW Golf III	SOp	1993	
4.	Jelcz	GCBA	1997	
5.	Jelcz	GPr 3000	1973	
6.	Steyr	GCBA	1985	
7.	Jelcz	GCBA	1997	W użyczeniu od "PPG Polifarb"
8.	Renault	GBA	2003	
9.	MAN	SH-25	2010	Zakupiony przez KW PSP w Katowicach

L.P.	Nazwa sprzętu	Rok prod.	Uwagi
1.	Motopompa szlamowa ZAMET	2009	
2.	Piła Partner	1988	
3.	Agregat oddymiający	1981	
4.	Agregat oświetleniowy.	1993	
5.	Zasilacz GS2T	1993	
6.	Pilarka Sthill	1994	
7.	Pilarka Husqvarna	1996	
8.	Pompa Niagara	1996	
9.	Piła Partner	1997	
10.	Agregat oświetleniowy.	1997	
11.	Pompa Niagara	1997	
12.	Pilarka Husqvarna	1997	
13.	Motopompa Szlamowa PS-75	2001	
14.	Agregat oddymiający	2001	
15.	Motopompa Rosenbauer	1979	
16.	Agregat Płany Lekkiej 500	1981	
17.	Agregat Płany Lekkiej 200	1970	
18.	Piła Stihl	1988	
19.	Agregat prądotwórczy 6,5 kw	2011	
20.	Pilarka Husqvarna	1997	
21.	Pompa Niagara	2003	
22.	Agregat prądotwórczy	2003	
23.	Pilarka Husqvarna 55	2007	
24.	Pilarka Stihl	2008	
25.	Pilarka Stihl	2008	
26.	Agregat prądotwórczy	2008	
27.	Pompa szlamowa KGP30T	2008	
28.	Pompa szlamowa KGP30T	2008	
29.	Zestaw hydrauliczny LUCAS	2008	
30.	Pompa do środka pianotw.	2008	
31.	Agregat prądotwórczy GEKO	2010	Otrzymany w wyposażeniu samochodu MAN

32.	Silnik HONDA GX160	2010	Otrzymany w wyposażeniu samochodu MAN
-----	--------------------	------	---------------------------------------

BAZA LOKALOWA JRG PSP W USTRONIU

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ustroniu mieści się w budynku przy ul. Wczasowej 12. Obiekt spełnia wymagania stawiane strażnikom JRG PSP. Od lutego 2002 roku w budynku funkcjonuje wspólne stanowisko dyspozytorskie Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego. W roku 2009 wykonano częściową modernizację Powiatowego Stanowiska Kierowania.

**WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO I SILNIKOWEGO
JRG PSP W USTRONIU**

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	Tarpan Honker	SOp	1995	
2.	Renault Midlum	GBA 2,5/16	2011	
3.	Jelcz	SD – 30	1981	
4.	SCANIA P380	GCBA 5/32	2009	

L.P.	Nazwa sprzętu	Rok prod.	Uwagi
1.	Agregat prądotwórczy	2001	
2.	Zestaw hydrauliczny	1983	
3.	Piła Husqvarna	1995	
4.	Piła Sthill	1995	
5.	Pilarka Husqvarna	1997	
6.	Motopompa Honda WP-30X	1997	
7.	Motopompa Szlamowa PS-75	1998	
8.	Agregat oddymiający	2000	
9.	Pilarka Husqvarna	2000	
10.	Agregat prądotwórczy GEKO	2001	
11.	Motopompa Rosenbauer	1977	
12.	Agregat Piany Lekkiej 500	1981	
13.	Pilarka Stihl	2008	
14.	Pilarka Stihl	2008	
15.	Agregat prądotwórczy FOGO	2009	
16.	Piła do stali i betonu STIHL	2009	
17.	Pilarka na wysięgniku HUSQVARNA	2009	
18.	Agregat prądotwórczy GEKO	2010	
19.	Motopompa NIAGARA	2010	
20.	Agregat prądotwórczy FOGO	2010	Otrzymany w wyposażeniu samochodu Renault Midlum

BAZA LOKALOWA JRG PSP W SKOCZOWIE

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza mieści się w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej 10 w budynku strażnicy OSP Skoczów. W/w strażnica jest dzierżawiona przez KP PSP w Cieszynie. Budynek nie spełnia warunków BHP stawianych obiektom strażnic (m.in. brak ześlizgów).

WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO I SILNIKOWEGO JRG PSP W SKOCZOWIE

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	Polonez Caro +	SOp	1997	
2.	Renault Midlum	GBA 2,5/24	2008	
3.	Renault Kerax	GCBA 5/24	2005	

Lp.	Nazwa sprzętu	Rok prod.	Uwagi
1.	Piła do betonu	1992	
2.	Piła do drewna	1992	
3.	Agregat oświetleniowy	1991	
4.	Myjka	1993	
5.	Piła Sthill	1995	
6.	Pilarka Husqvarna	1996	
7.	Zasilacz GS2T	1997	
8.	Agregat prądotwórczy	2000	
9.	Motopompa szlamowa WT-30X	1999	
10.	Agregat oddymiający	2000	
11.	Agregat prądotwórczy	2000	
12.	Ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS	2005	
13.	Agregat prądotwórczy	2005	
14.	Pilarka STIHL	2008	
15.	Motopompa szlamowa KGP30T	2009	
16.	Motopompa NIAGARA	2010	
17.	Agregat prądotwórczy FV3541	2008	Otrzymany w wyposażeniu samochodu Renault Midlum

SPRZĘT PRZEKAZANY JEDNOSTKOM OSP W 2011 r.

W 2011 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zgodnie z decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przekazała:

- w dniu 25.02.2011 – Motopompa M8/8 Polonia PO5 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzonej

- w dniu – 25.02.2011 – 4 szt. aparat powietrzny AUER/FASER z maską + 5 szt. masek nadciśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie - Boguszowicach
- w dniu 22.03.2011 – 4 szt. aparat powietrzny AUER/FASER z maską dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie
- w dniu 07.04.2011 – Agregat prądotwórczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach
- w dniu 11.04.2011 – Motopompa pływająca NIAGARA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie- -Boguszowicach
- w dniu 22.04.2011 – ładowarki MOTOROLA 10H do ładowania radiotelefonów GP 300- 3 szt.
- w dniu 10.05.2011 - Motopompa pływająca NIAGARA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszyn - Krasna
- dniu 10.05.2011 – Piła do betonu PARTNER KV 250 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna - Zaolzie
- w dniu 27.05.2011 – Motopompa M8/8 Polonia PO5 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynka Centrum
- w dniu 27.05.2011 – 4 szt. aparat powietrzny AUER/FASER z maską dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach - Szopienicach
- w dniu 22.07.2011 – aparat do cięcia metali + butla tlen + butla acetylen dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzybrodzie Bialskie
- w dniu 24.11.2011 – Radiotelefon ALINCO DR119T z anteną dla dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroń - Centrum
- w dniu 29.11.2011 – Przyczepka do przewozu łodzi IFA-HL 90040 RFP dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochabach
- w dniu 29.11.2011 – Przyczepka oddymiająca IFA-HL HL 900.40 RFP dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie- -Boguszowicach
- w dniu 29.11.2011 Ładowarka do P040/P080 + ładowarka do MOTOROLA P/GP/10H + MOTOROLA P080 (16k; 5w) 2 szt. + MOTOROLA P110/2k/2w 2 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie- -Boguszowicach

W 2011 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie przekazała:

- w dniu 27.09.2011 – samochód specjalny pożarniczy GBA 2,5/8 na podwoziu STAR 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumnach.


Przekazania nastąpiły zgodnie z treścią Ustawy o Ochronie Przeciwpowodziarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. nr 81, poz. 351, z późn. zmianami).

ZAKUPIONY I OTRZYMANY SPRZĘT, ORAZ ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ W 2011 r.

Lp.	Przedmiot	ilość
1	Ubranie specjalne	28
2	Buty specjalne skórzane	18
3	Buty specjalne gumowe	6
4	Rękawice specjalne	11
5	Wkładka do butów	5
6	Ubranie koszarowe	15
7	Hełm strażacki	16
8	Wąż ssawny 110/1,6m	5
9	Linka ratownicza	4
10	Agregat prądotwórczy 6,5 kw	1
11	Moduł lokalizacji pojazdów GPS	6
12	Sanie ratownictwa lodowego	1
13	Pompa elektryczna do wody brudnej z rozdrabniaczem	1
14	Pompa spalinowa do wody brudnej KTH 80 x 1300/min	1
15	Zestaw hydrauliczny Lukas	1
16	Pompa zatapialna 400/1100 professional z nasadą	2
17	Pneumatyczny namiot sypialny typ TPSE 11-032 z wyposażeniem	1
18	Pneumatyczny namiot sypialny typ TPSE 11-042 z wyposażeniem	1
19	Samochód Peugeot Partner	1
20	Średni samochód gaśniczy GBA 2.5/16 Renault Midlum 300.14 z funkcją do ograniczenia stref skażeń oraz tworzenia kurtyn wodnych	1
21	Torba PSP R-1	Otrzymany w wyposażeniu samochodu Renault Midlum


W 2011 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA, na podwoziu RENAULT MIDLUM 300.14, 4x4, zakupiony ze środków Gmin Powiatu Cieszyńskiego, ze Środków Powiatu Cieszyńskiego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

X. FINANSE

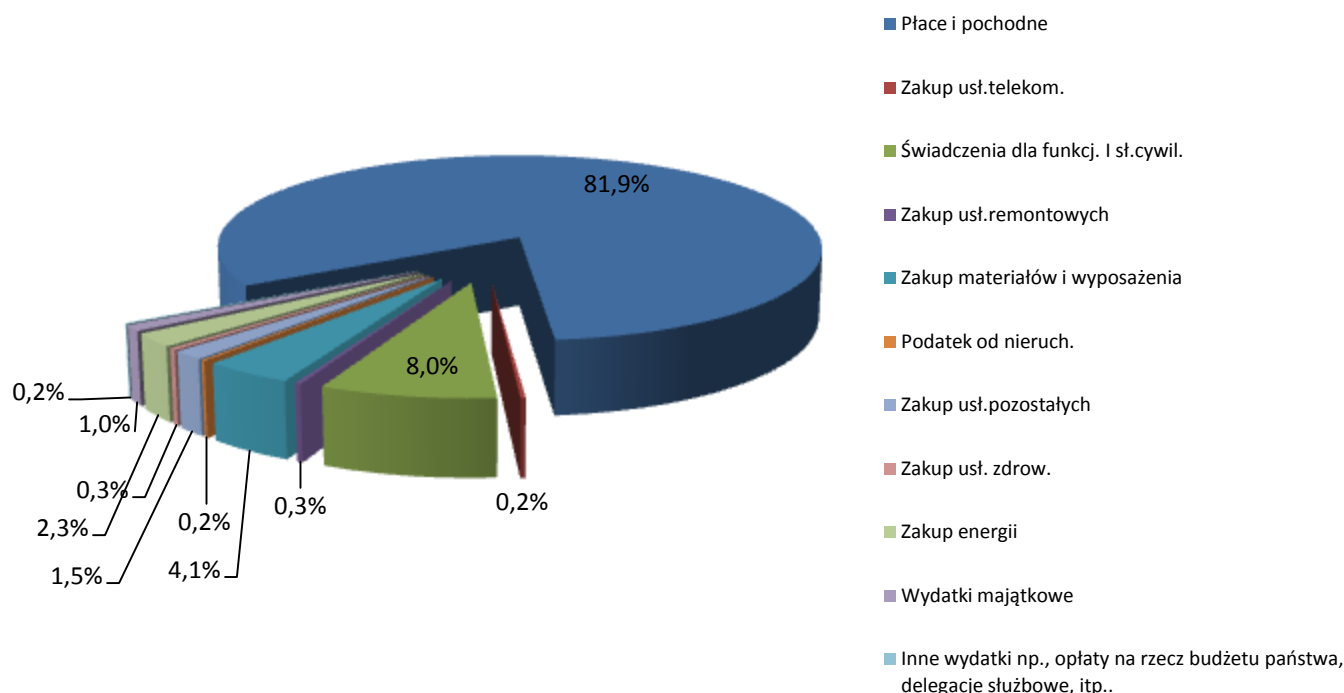


Przedstawione na kolejnej stronie wykresy przedstawiają zmiany wysokości budżetu Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie oraz strukturę wydatków w części "zakup materiałów i wyposażenia" w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. O ile budżet na przestrzeni ostatnich 4 lat wzrastał, to środki zapewniane na paragrafy związane z wydatkami bieżącymi – malały. Zwiększenie budżetu i wartości wydatków rzeczowych w roku 2009 wynika z faktu przyznania dodatkowej dotacji pochodzącej z rezerwy celowej – *Ratownictwo Medyczne* i przeznaczonej na remonty, adaptację pomieszczeń, zakupy: sprzętu informatycznego, łączności oraz systemów rejestracji na potrzeby Zintegrowanego Stanowiska Kierowania.

Rok 2011 charakteryzuje się wzrostem budżetu oraz wydatków rzeczowych, co wynika z faktu wzrostu cen towarów i usług oraz z otrzymaniem środków na współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

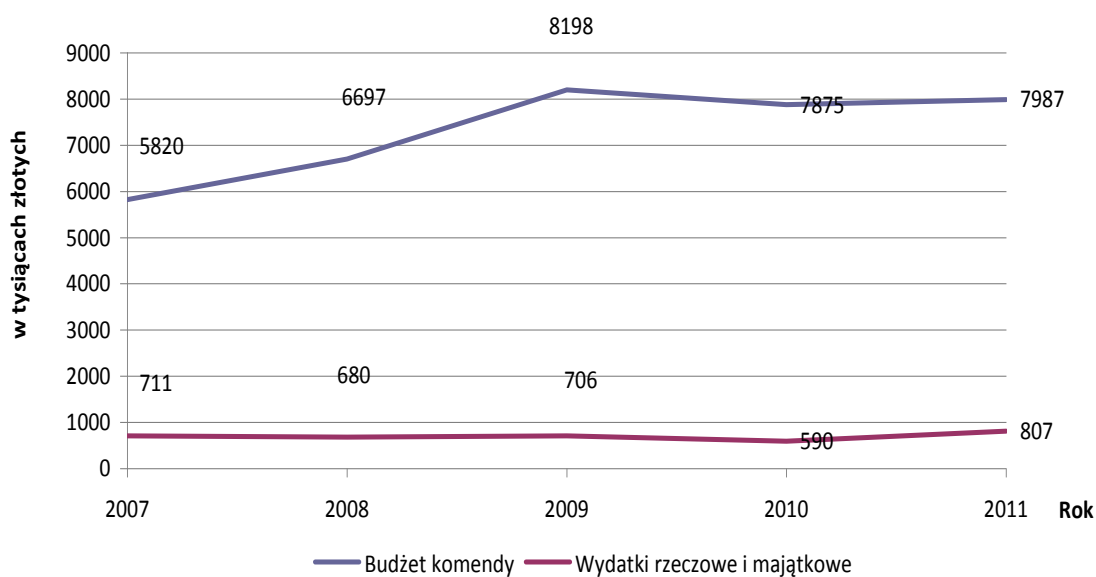

W części "zakup materiałów i wyposażenia" struktura wydatków przedstawia się następująco:

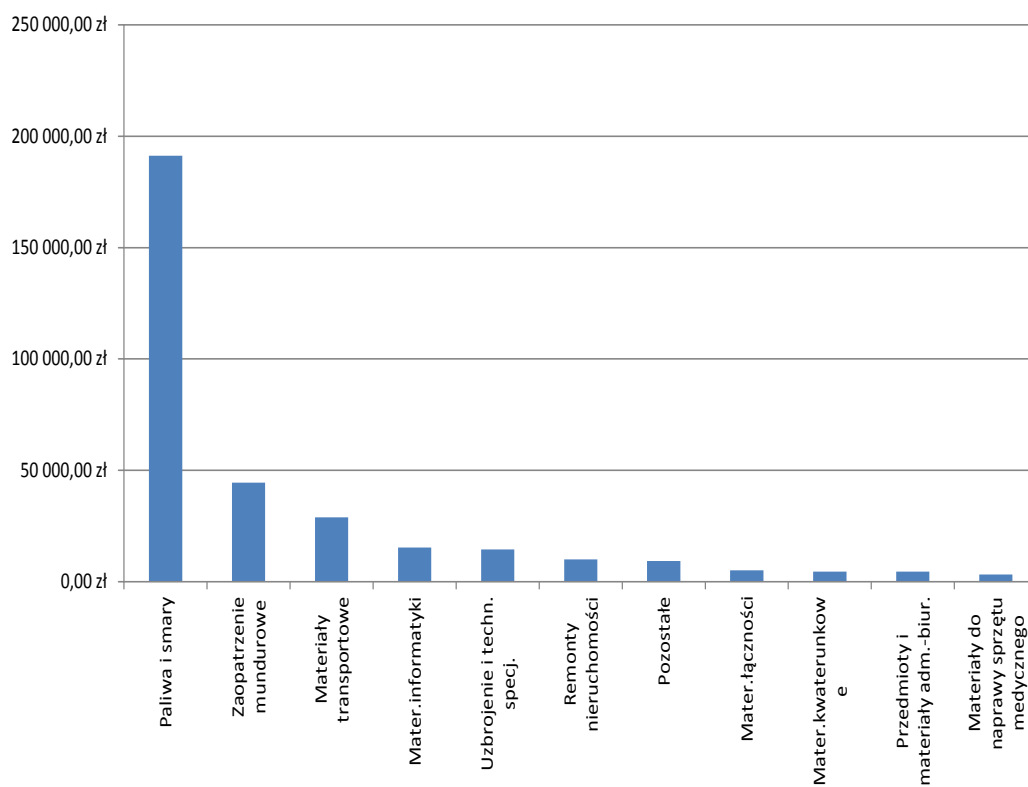

W 2011 roku Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie uzyskała środki z tytułu odszkodowania za stratę w mieniu w wysokości 10 117 zł (zwiększenie w planie dochodów i wydatków). Wyżej wymienione środki wykorzystane zostały na zakup części do naprawy samochodów oraz ich wyposażenia.

Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie otrzymała również kwotę 4 000 zł. w ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którą przeznaczyła na zakup sprzętu ratownictwa drogowego (poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie w kwocie 82 856 zł pochodzą ze środków Powiatu Cieszyńskiego i przeznaczone zostały na współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.