

Poziom porównawczy 374,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego			
Rzędna terenu istniejącego			
Rzędna dna kanału			
Zagłębienie dna kanału [m]	1,60	1,59	1,43
Odległości [m]		40,00	4,85
Średnice, materiał	PVC-U_SDR34_rs 160×4,7		
Długość trasy [m]	0,00	40,00	44,85






Spadek

3,3 %

K23

\$19.1

bud209

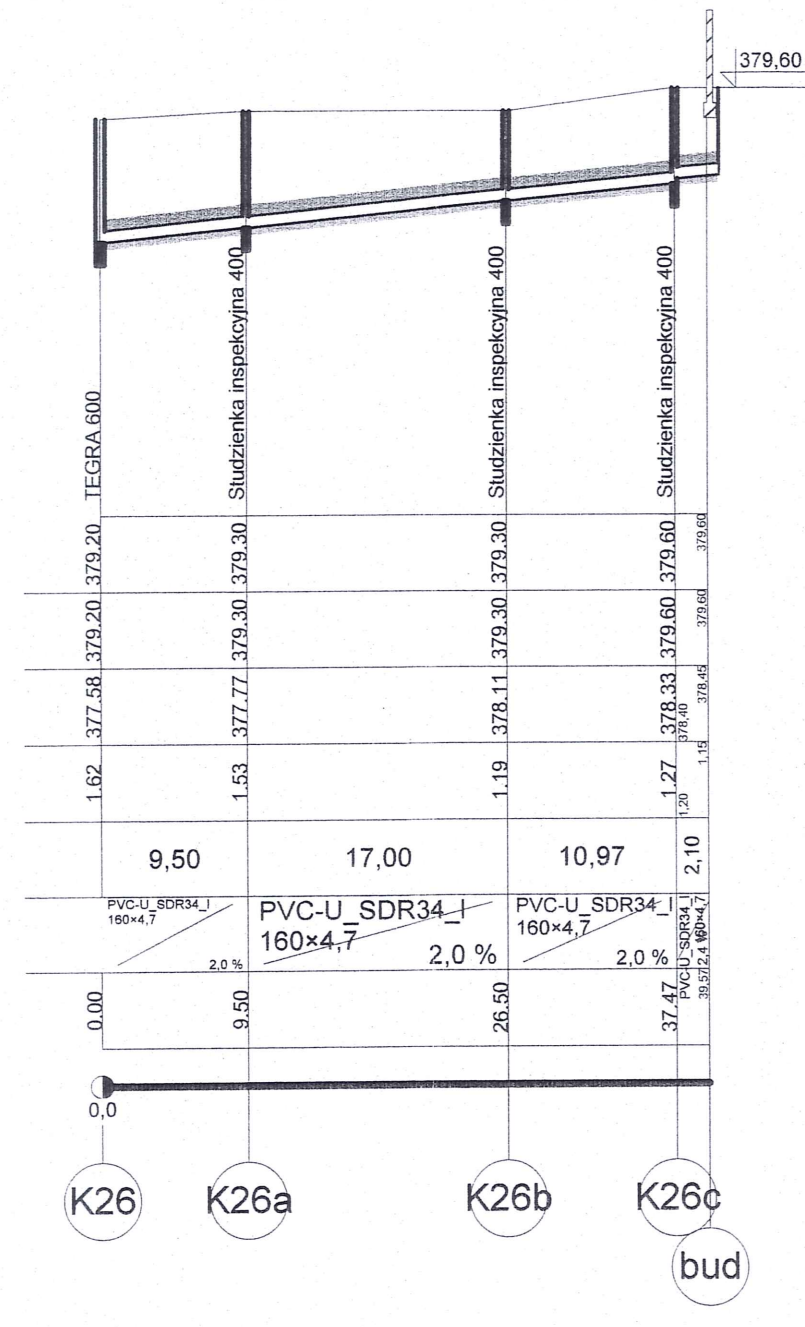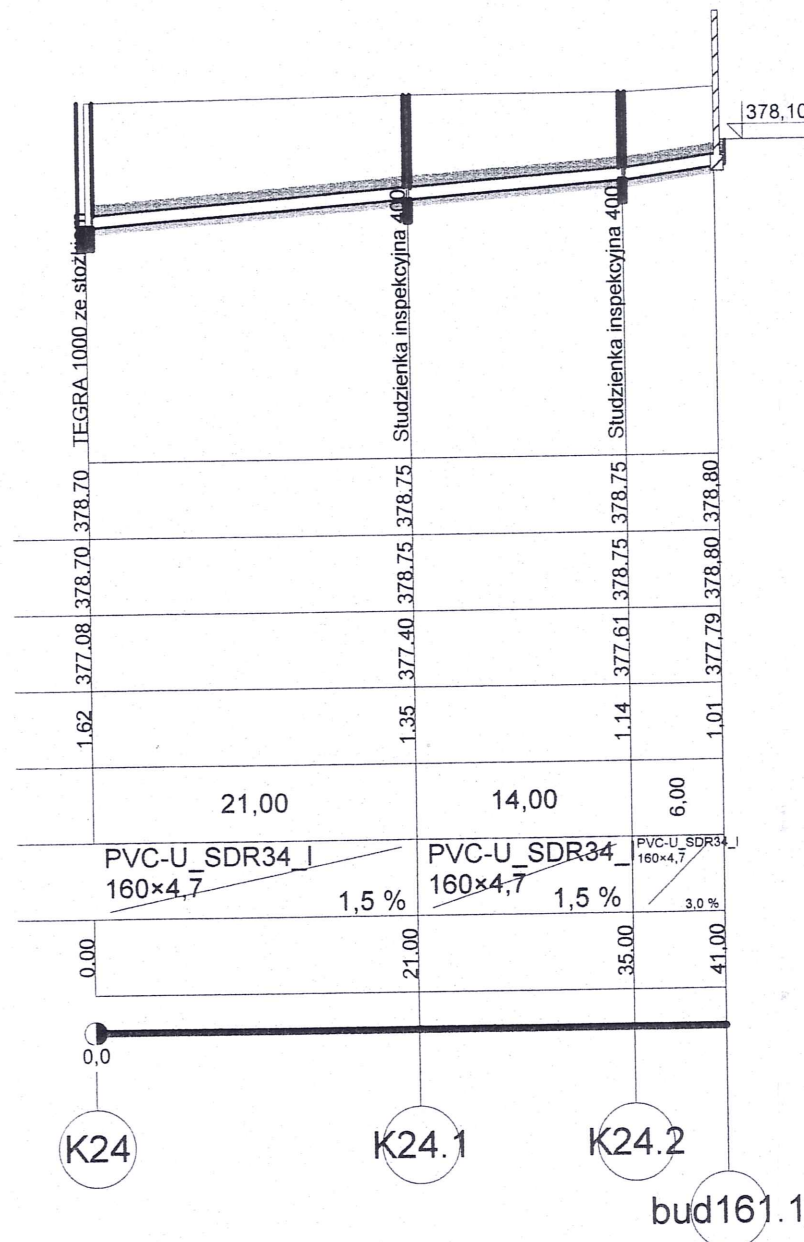

Temat	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisow do Pasiek	
Tytuł rys.	Profil podłużny - K23, K24, K24.2, K25,	
Inwestor	Gmina Goleszów	
	43-440 Goleszów ul.1 Maja 5	
Opracował	mgr inż Janina Korcz	
	upr. bud. 47 / 93 B-B	
Sprawił	mgr inż Janina Bartoszek Dobranowska	
	upr. bud. 94 / 91 B-B	