

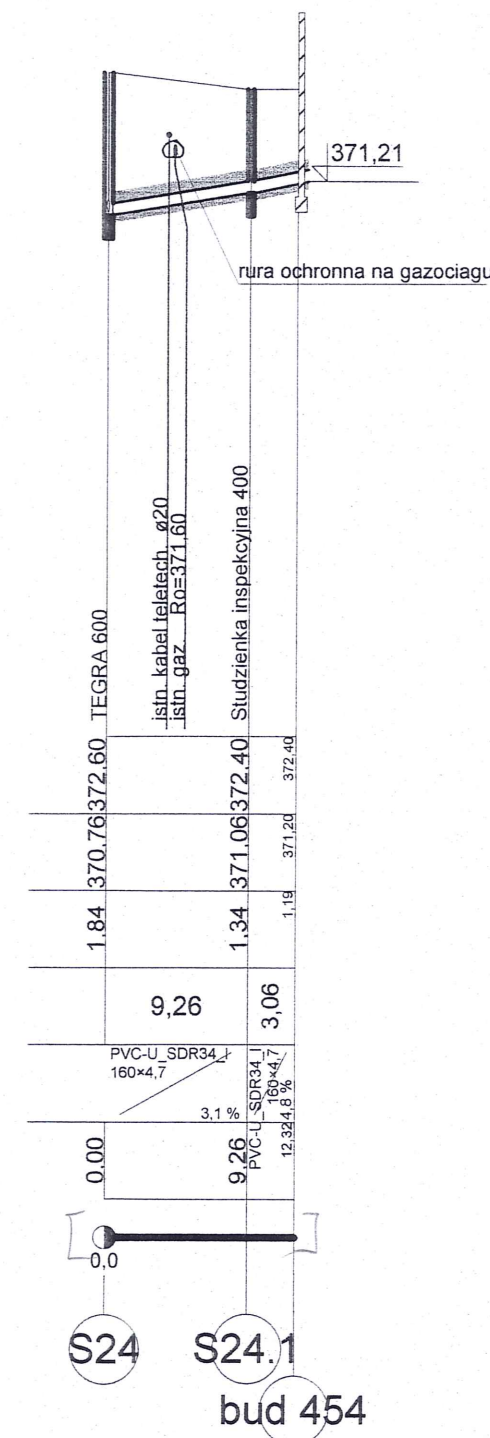

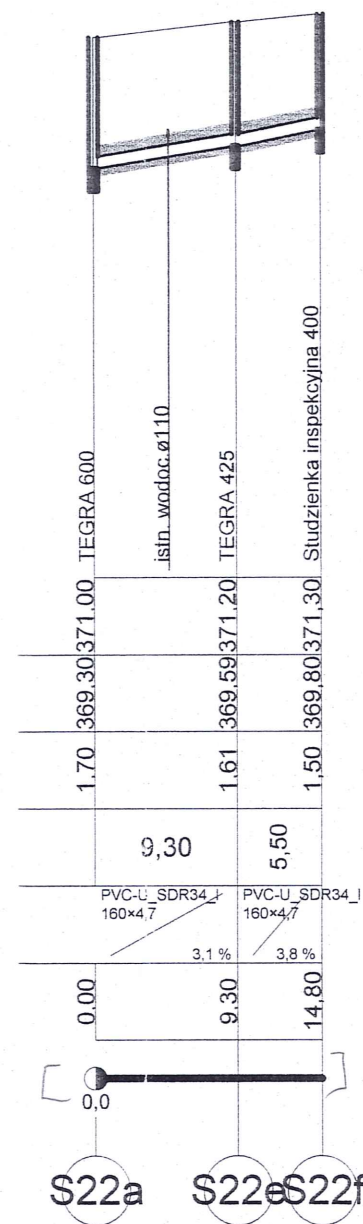



do stworzenia

Poziom porównawczy 364,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	2,28 366,72 369,00	Tegra 1000 ze studzienką	1,75 367,25	istn. wodoc. ø110, R=363,80	Studzienka inspekcyjna 400	1,70 367,50 369,20	Studzienka inspekcyjna 400	1,60 367,60 369,20	Studzienka inspekcyjna 400
Zagłębienie dna kanału [m]	2,28 366,72 369,00	1,75 367,25	11,12	4,18					
Odległości [m]			11,12	4,18					
Średnice, materiał			PVC-U_SDR34_I 160x4,7	PVC-U_SDR34_I 160x4,7					
Długość trasy [m]	0,00	11,12	15,30	2,5					



Tytuł	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek	Strona	P B
Typ rysunku	Profil podłużny - Przyłącza S22.2, S24, S25	Data	04.2011 r
Inwestor	Gmina Goleszów 43-440 Goleszów ul.1 Maja 5	Skala	
Opracował	mgr inż Janina Korcz upr. bud. 47 / 93 B-B	Podpis	
Sprawiła	mgr inż Janina Bartoszek Dobranowska upr. bud. 94 / 81 B-B	Podpis	
			2.24