


STAROSTWO POWIATOWE  
w CIESZYNIE  
ul. Bobrecka 29  
43-400 CIESZYN




1. Skrzynka uliczna do zasuwy
2. Płyta betonowa
3. Obudowa teleskopowa zo zasuwy  
Hawle nr kat. 9500
4. Zasuwa do nawiercania ISO  
Dn 1" mm HAWLE nr kat. 2681
5. Opaska do nawiercania HAKU  
100/1" HAWLE nr kat. 5250
6. Złączka przyłączeniowa HAWLE  
nr kat. 6221F
7. Proj. rura PE Dz 40mm


Obiekt: Sieć wodociągowa z przyłączami Cisownica koło Grycza	
Nazwa rys.: Zasuwa na przyłączy	
Opracował : mgr Inż. Janina Korcz nr upr. 47/93 B-B 	Skala-1: Data opracowania: 11stopad 2010r.
Inwestor Gmina Goleszów, ul. 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów	Rys Nr 3.27

- STAROSTWO POWIATOWE  
w CIESZYNIE  
ul. Bohacka 29  
43 - 400 CIESZYN






Blok podporowy dla zasuwki żeliwnej kolnierzowej z króćcami przejściowymi na rury z PE



Blok podporowy dla odgałęzienia pod hydrant p. pożarowy rury z PE



Blok podporowy pod trójnik żeliwny odgałęźny z króćcami przejściowymi na rury z PE

Obiekt: Sieć wodociągowa z przyłączami Cisownica koło Grycza

Nazwa rys.: Bloki podporowe

Opracował: mgr inż. Janina Korcz  
nr upr. 47/93 B-B

Skala-1:


Data opracowania:  
listopad 2010r.

Inwestor  
Gmina Goleszów, ul. 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów


Rys Nr 3.31



## Podwieszenie gazociągu na okres robót




Przekrój A-A




## Szczegół uszczelniania rury ochronnej "A"

Złącza skręcane na śruby po przespawaniu płaskownika i uszczelnieniu połączenia



STAROSTWO POWIATOWE  
w CIESZYNIE  
ul. Bobrecka 29  
43-400 CIESZYN

## Zabezpieczenie przewodu gazowego przed zasypaniem

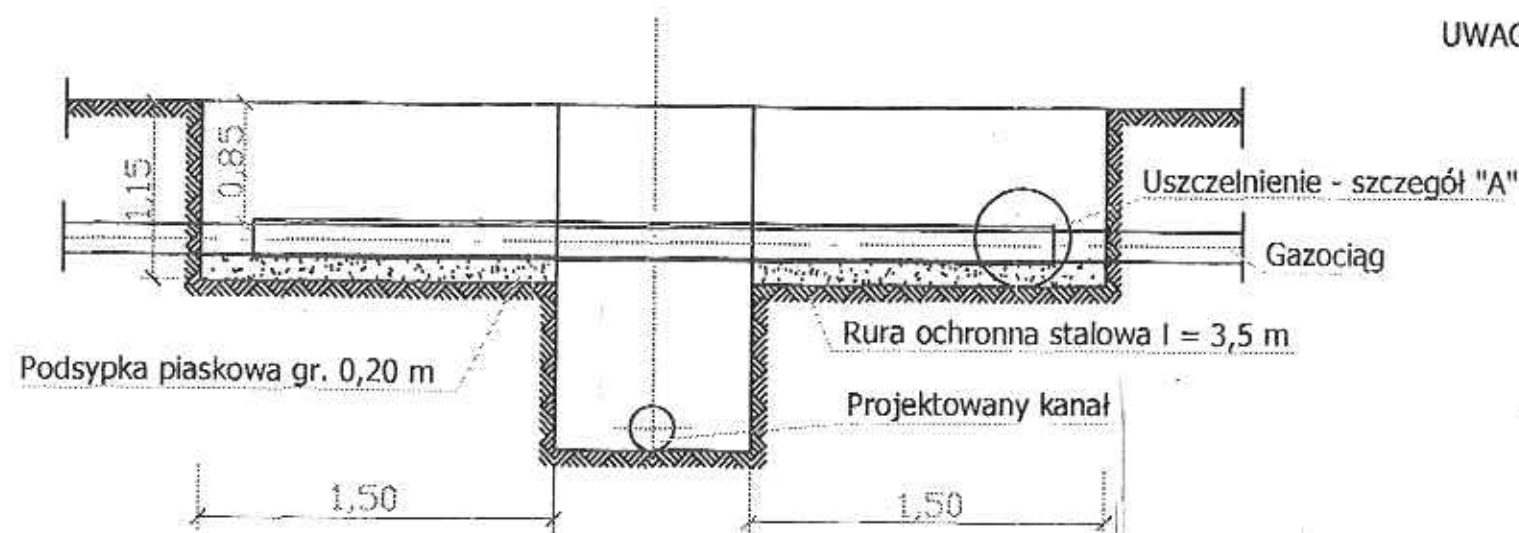

UWAGA : Dopuszcza się stosowanie rur ochronnych PE po uzgodnieniu z rozdzielnią gazu.

ŚREDNICA RUR OCHRONNYCH	
Średnica gazociągu	Śred. rury ochronnej
do 50	139,7 x 4,0
60 80	193,7 x 4,0
100 125	244,5 x 4,5
150	273,0 x 4,5
200	323,9 x 5,0
250	406,4 x 5,6
300	457,0 x 6,3

Obiekt Sieć wodociągowa z przyłączami Cisownica koło Grycza

Nazwa rys.: Zabezpieczenie gazociągu

Opracował : mgr inż. Janina Korcz  
nr upr. 47/93 B-B


Skala-1:

Data opracowania:  
listopad 2010r.

Inwestor  
Gmina Goleszów, ul. 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów

Rys Nr 3.32



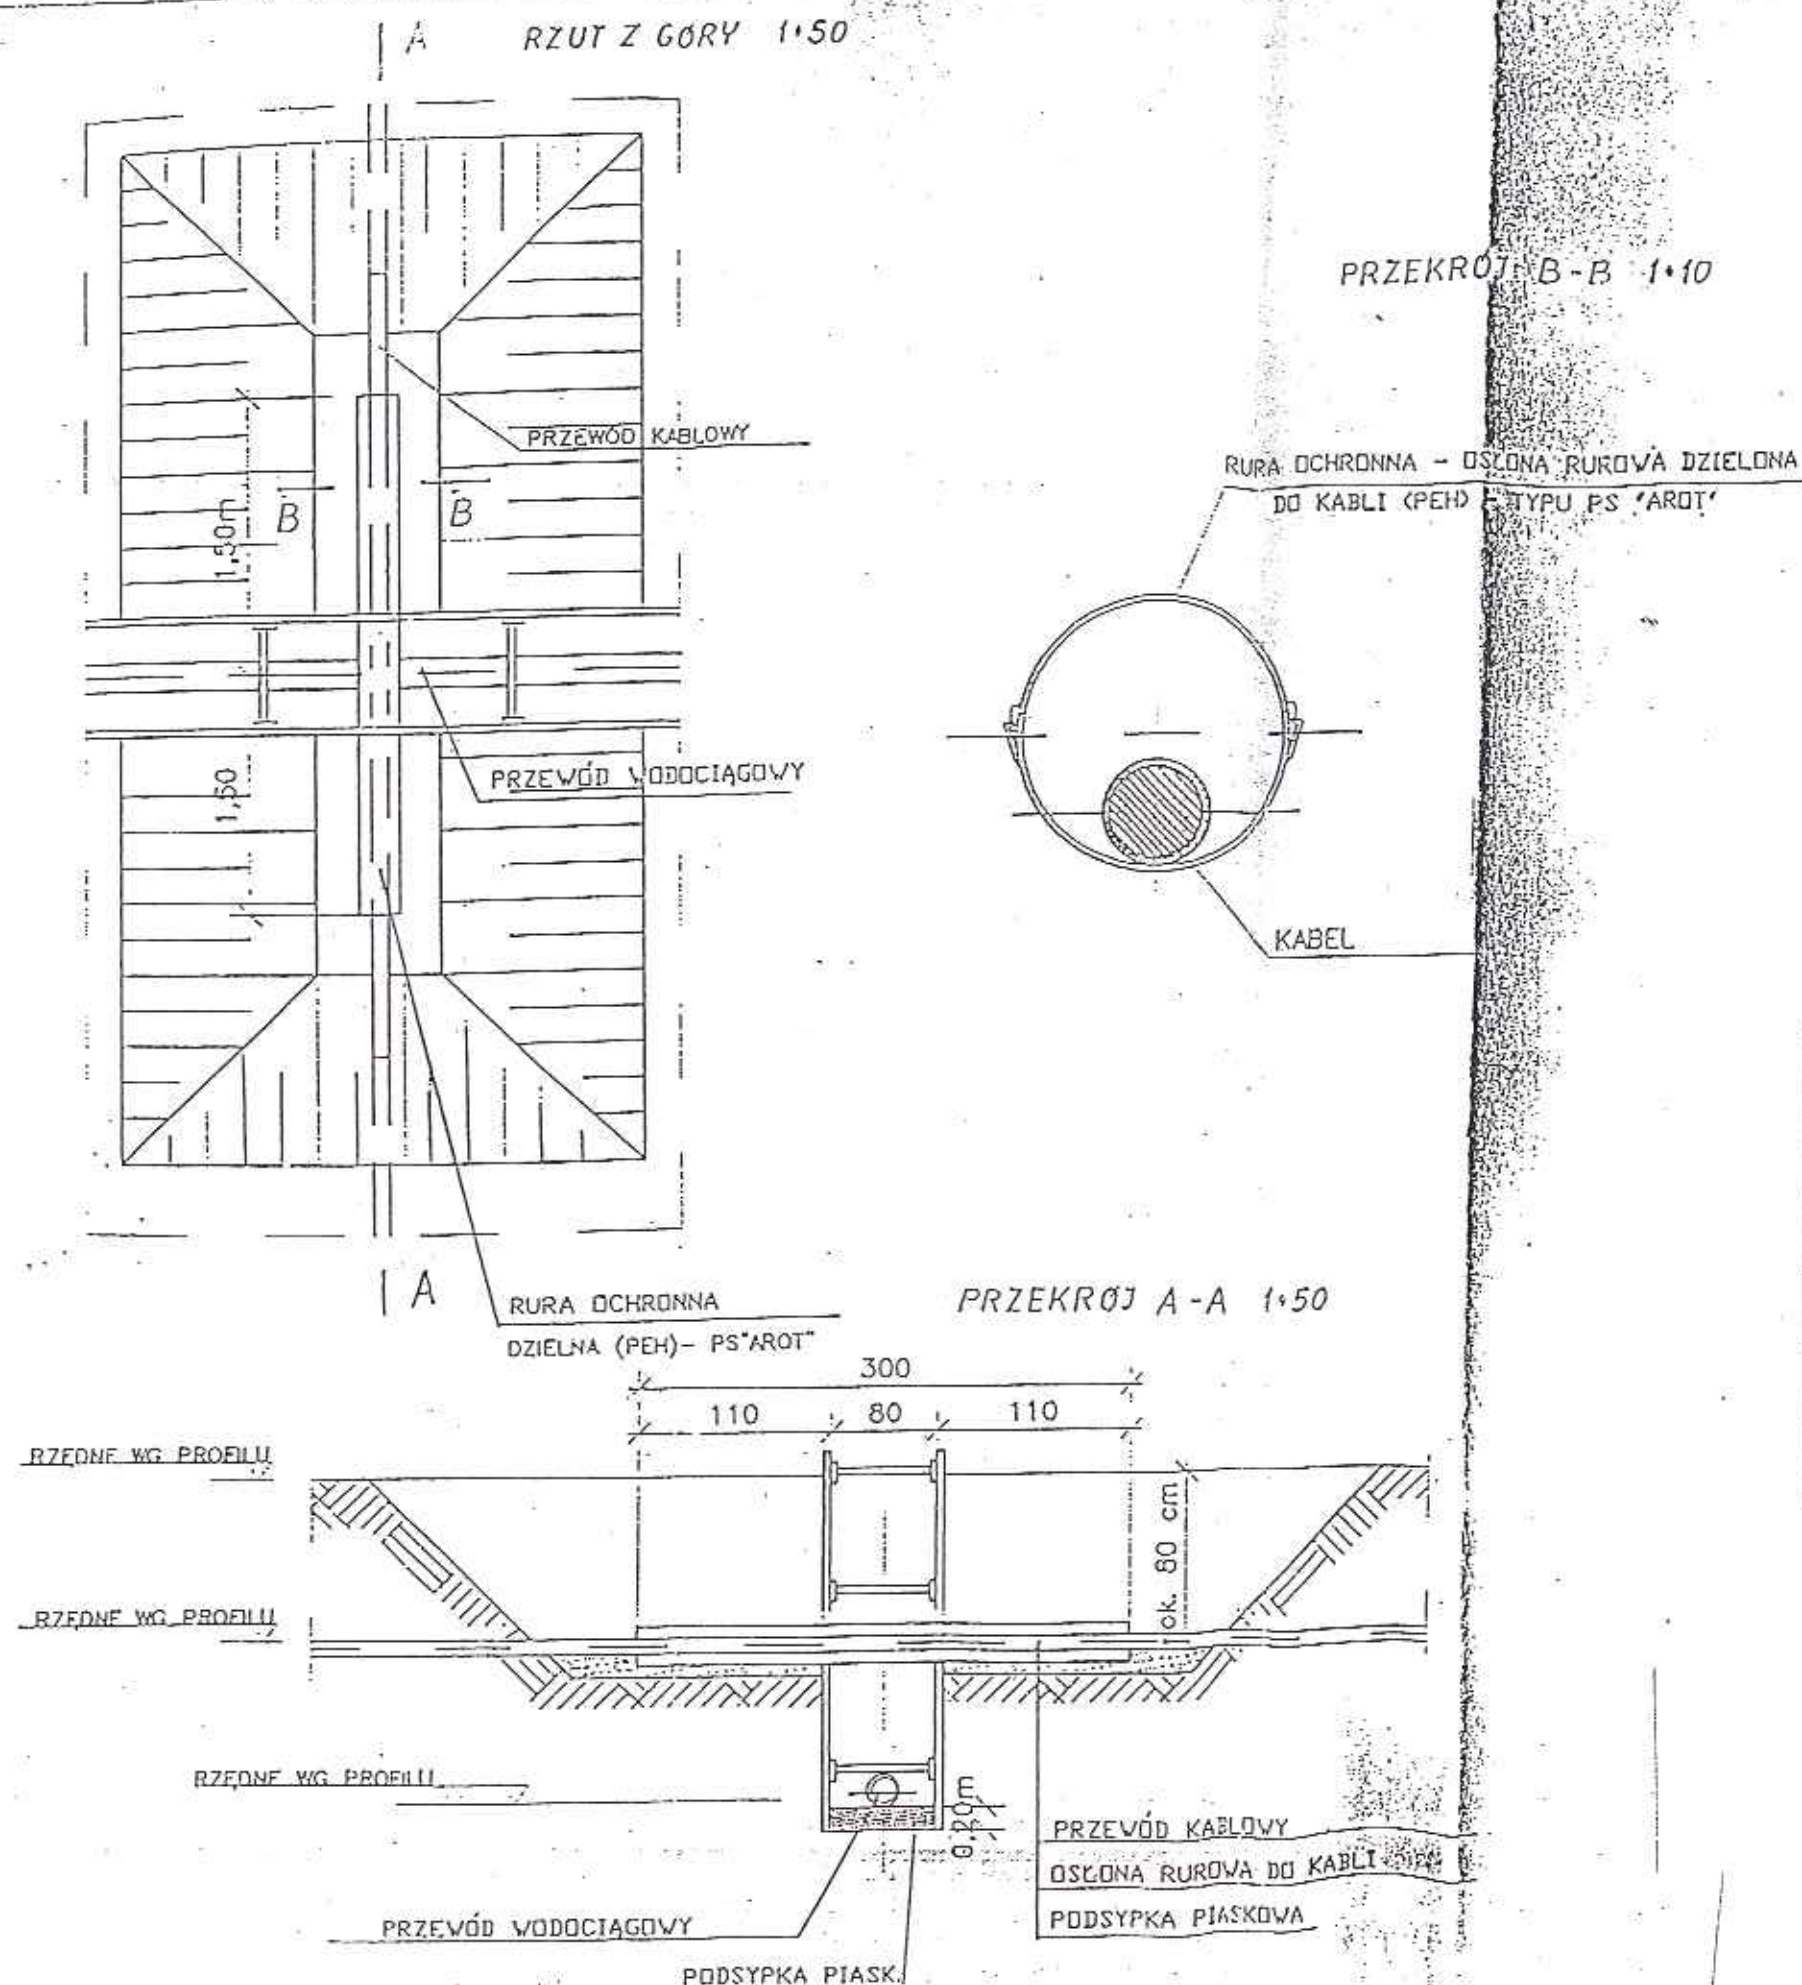

OSŁONY RUROWE DZIELONE-PS

RURA	NR E	ØZEWN. X ØWEWN.
A 58 PS	06 603 18	58 x 50 mm
A 110 PS	06 603 40	110 x 100 mm
A 120 PS	06 603 46	120 x 110 mm
A 160 PS	06 603 44	160 x 138 mm

Obiekt: Sieć wodociągowa z przyłączami Cisownica koło Grycza

Nazwa rys.: Zabezpieczenie kabli

Opracował: mgr Inż. Janina Korcz  
nr upr. 47/93 B-B

Skala: 1:

Data opracowania  
listopad 2010r.

Inwestor  
Gmina Goleszów, ul. 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów

Rys Nr 3.33