



Ad. 9)

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CIESZYNIE**

INFORMACJA

**Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Cieszynie
o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej
oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu
za 2012 r.**

I Działania ratownicze


Jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu cieszyńskiego.

- 3 JRG PSP,
- 68 OSP terenowych,
- 2 OSP w zakładach.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. na terenie powiatu cieszyńskiego zanotowano łącznie **1559** zdarzeń, które usuwane były przez jednostki PSP i OSP.

Struktura prowadzonych działań przedstawia się następująco:

➤ Pożary	360
➤ Miejskowe Zagrożenia (MZ)	1079
➤ Alarmy Falszywe (AF)	120
Razem:	<u>1559</u>

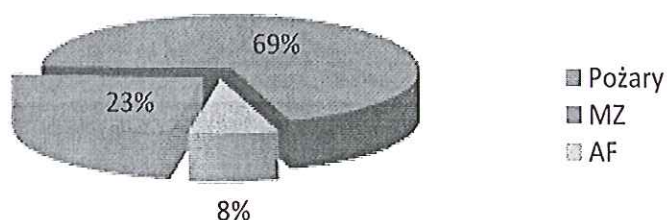


Pożary wg wielkości:

małe	326,
średnie	33,
duże	1.

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów:

- nieustalone – 177,
- nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym papierosy i zapalki – 36,
- inne przyczyny – 25,
- wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń grzewczych) – 19,
- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe – 15,
- wady środków transportu – 12,
- nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach – 11,
- wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe – 8,
- podpalenia (umyślne) w tym akty terroru – 6.

ZESTAWIENIE PRZYCZYN POWSTANIA POŻARÓW (2006-2012)

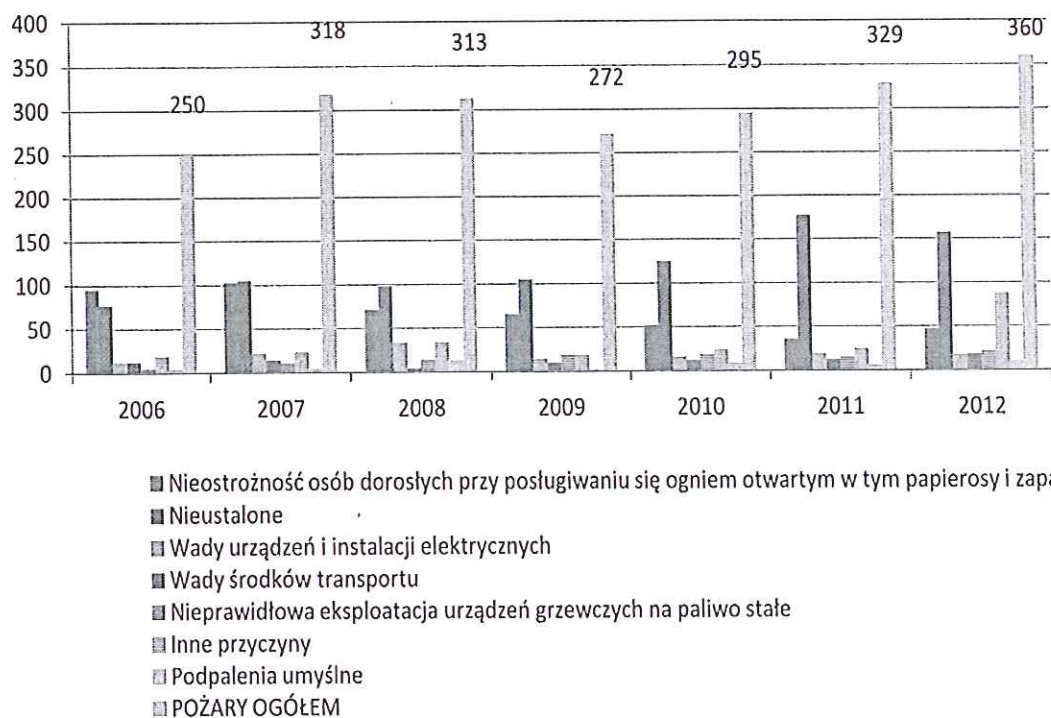


Miejscowe zagrożenia wg wielkości:

małe	203,
lokalne	872,
średnie	3,
duże	1.

Najczęstsze przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń:


- nieustalone – 263,
- inne przyczyny (wycieki substancji ropopochodnych na ciekach wodnych, oświetlenie terenu, wady instalacji wodnych, przymarznięte ptaki, otwieranie pomieszczeń mieszkań na prośbę policji, itp.) – 243,
- niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu – 157,
- huragany, silne wiatry, tornada – 152,
- nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie – 67,
- gwałtowny przybór wód, zatory lodowe – 58,
- wady środków transportu – 53,
- gwałtowne opady atmosferyczne – 52,
- wady urządzeń i instalacji gazowych – 14,
- uszkodzenia sieci przemysłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne – 13,
- wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne) – 7.

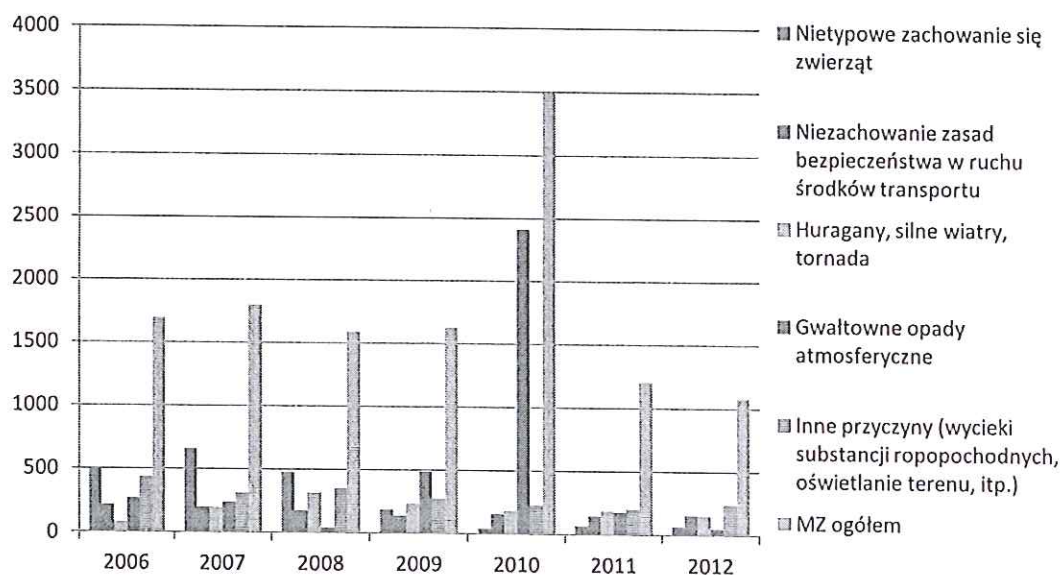

Alarmy fałszywe ze względu na rodzaj zgłoszenia:

- złośliwe 2,
- w dobrej wierze 71,
- z instalacji wykrywania 47.

Ilość interwencji w latach 2004 - 2012

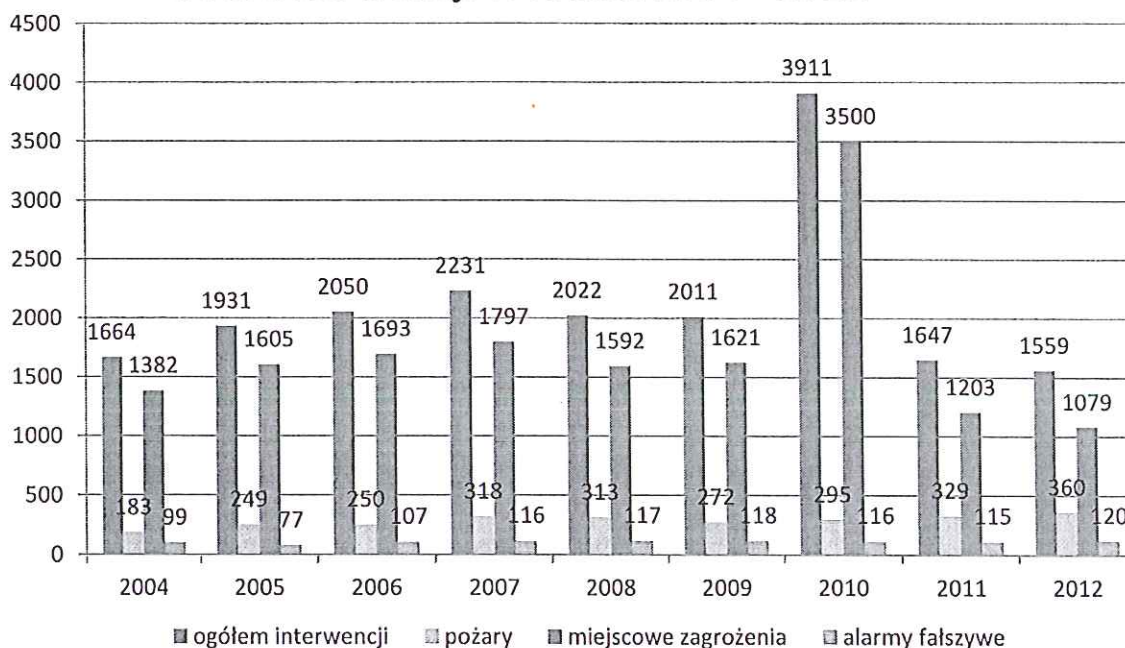


Zestawienie zdarzeń w rozbiu na poszczególne gminy powiatu cieszyńskiego.


Tabela nr 1.

GMINA	POŻARY	MIEJSCOWE ZAGROŻENIA	ALARMY FAŁSZYWE	RAZEM
Brenna	17	25	2	44
Chybie	16	26	2	44
Cieszyn	76	185	42	303
Dębowiec	9	29	0	38
Goleszów	25	72	0	97
Hażlach	11	48	2	61
Istebna	19	58	5	82
Skoczów	64	198	27	289
Strumień	26	75	2	103
Ustroń	40	205	27	272
Wiśla	32	99	9	140
Zebrzydowice	25	59	2	86
Razem	360	1079	120	1559

Ilość interwencji w pow. cieszyńskim w poszczególnych miesiącach 2012 r.

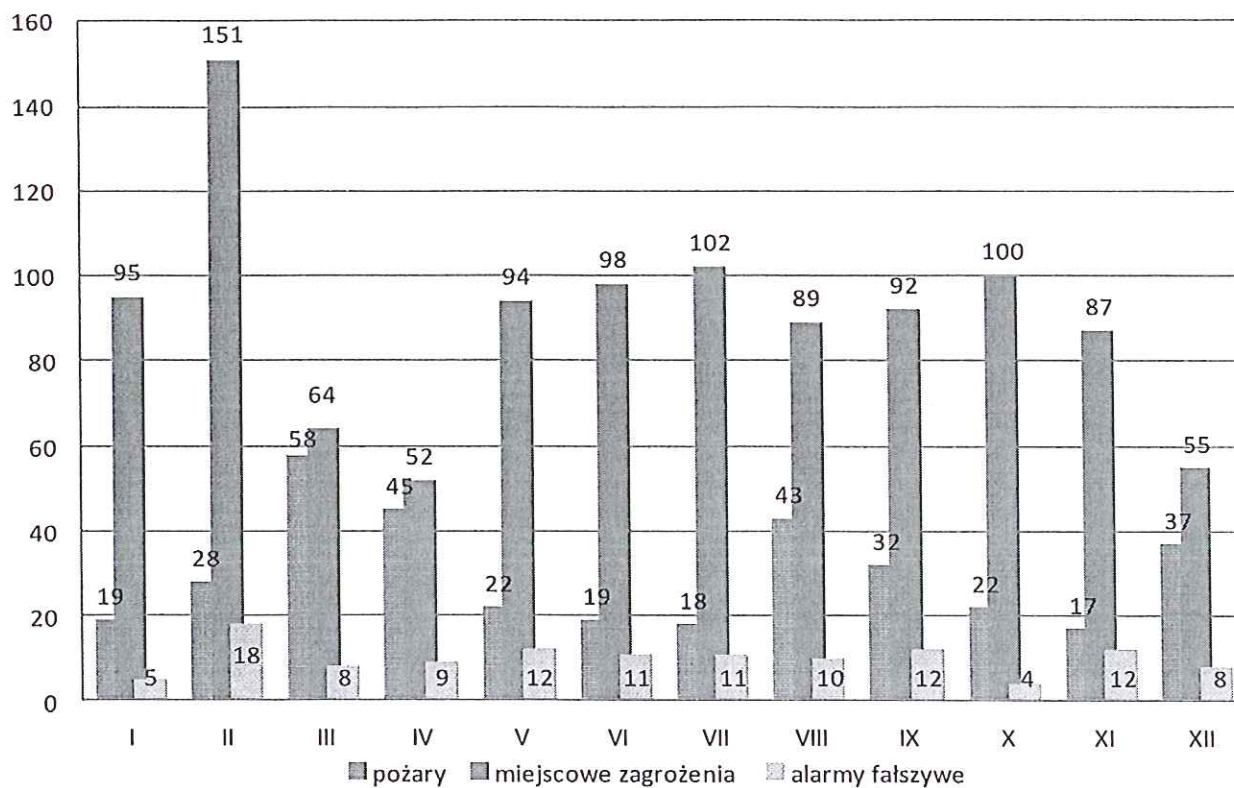

Ilości zdarzeń na terenie pow. cieszyńskiego w poszczególnych miesiącach 2012 r.

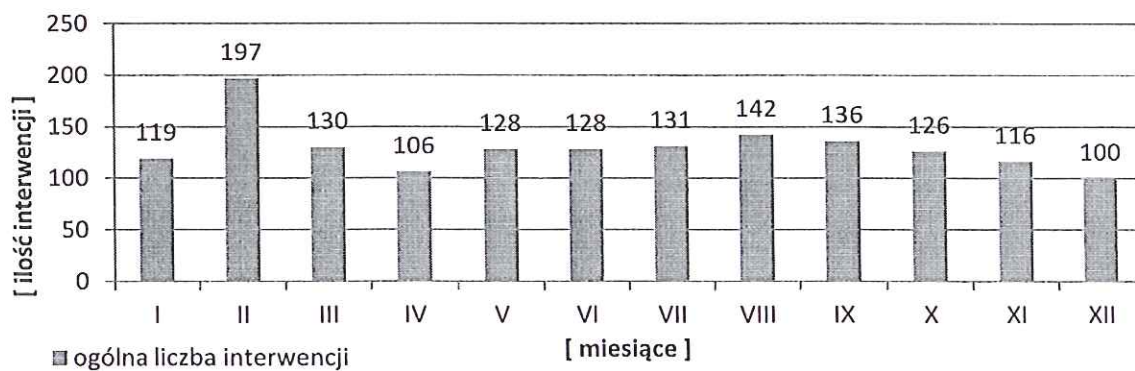

Zestawienie strat w tys. zł w zależności od rodzaju zdarzenia w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu cieszyńskiego

Tabela nr 2.

Gmina	Pożary	Miejscowe Zagrożenia
	Straty ogółem	Straty ogółem
Brenna	370,5	37
Chybie	115,2	103
Cieszyn	534,8	511,7
Dębowiec	29	95,1
Goleszów	265,8	243
Hażlach	15,5	499
Istebna	1162,3	64
Skoczów	260,1	536,8
Strumień	519,5	787
Ustroń	405	847,5
Wisła	685,2	253
Zebrzydowice	163	91,3
Razem	4525,9	4068,4

Straty ogółem wyniosły 8 milionów 594 tysięcy 300 złotych. Wartość uratowanego mienia podczas działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej związanych z pożarami i miejscowymi zagrożeniami wyniosła 47 milionów 918 tysięcy złotych.

Udział w działaniach ratowniczych jednostek OSP w 2012 r.

Tabela nr 3.

Lp.	Gmina	Jednostka OSP	Pożary	Miejscowe Zagrożenia	Alarmy fałszywe	Razem
1.	Cieszyn	Bobrek	19	5	0	24
2.		Boguszowice	0	0	0	0
3.		Marklowice	5	1	0	6
4.		Mnisztwo	2	1	0	3
5.		Pastwiska	5	1	0	6
6.		Krasna	0	0	0	0
7.	Brenna	Górki Wlk.	8	3	0	11
8.		Brenna C.	11	2	0	13
9.		Brenna L.	5	3	0	8
10.	Chybie	Chybie	9	9	0	18
11.		Mnich	7	6	0	13
12.		Zaborze	5	3	0	8
13.		Zarzecze	4	0	0	4
14.	Dębowiec	Dębowiec	5	4	0	9
15.		Ogrodzona	2	2	0	4
16.		Simoradz	0	0	0	0
17.		Kostkowice	0	0	0	0
18.		Gumna	0	0	0	0
19.		Iskrzyczyn	2	0	0	2
20.	Goleszów	Goleszów	13	11	0	24

21.		Puńców	12	4	0	26
22.		Godziszów	0	0	0	0
23.		Dzięgielów	0	2	0	2
24.		Cisownica	9	9	0	18
25.		Bažanowice	0	1	0	1
26.		Leszna G.	1	1	0	2
27.		Kisielów	3	0	0	3
28.		Kozakowice	3	1	0	4
29.	Hażlach	Kończyce Wlk.	4	5	0	9
30.		Hażlach	3	3	0	6
31.		Rudnik	0	0	0	0
32.		Zamarski	2	1	0	3
33.		Brzezówka	0	0	0	0
34.		Pogwizdów	4	3	0	7
35.	Istebna	Istebna C.	15	33	1	49
36.		Istebna Z.	7	5	0	12
37.		Koniaków C.	15	15	0	30
38.		Koniaków K.	2	0	0	2
39.		Jaworzynka C.	7	1	0	8
40.		Jaworzynka Z.	0	1	0	1
41.	Skoczów	Skoczów	7	14	2	23
42.		Ochaby	5	11	1	17
43.		Bładnice	1	0	0	1
44.		Kiczyce	4	0	0	4
45.		Kowale	3	1	0	4
46.		Międzyświeć	0	0	0	0
47.		Pierściec	6	3	0	9
48.		Pogórze	3	2	0	5
49.		Wilamowice	0	0	0	0
50.		Wiślica	2	2	0	4
51.	Strumień	Strumień	13	5	0	18
52.		Baków	6	10	0	16
53.		Drogomyśl	9	8	0	17
54.		Pruchna	4	6	0	10
55.		Zabłocie	2	1	0	3
56.		Zbytków	1	0	0	1
57.	Ustroń	Ustroń N.	4	16	1	21
58.		Ustroń C.	13	25	1	39
59.		Ustroń P.	11	14	1	26
60.		Ustroń L.	2	3	1	6
61.	Wisła	Wisła J.	12	13	0	25
62.		Wisła C.	22	12	0	34
63.		Wisła M.	7	2	0	9
64.		Wisła Cz.	11	5	0	16
65.	Zebrzydowice	Zebrzydowice	13	13	1	27
66.		Kaczyce	7	2	0	9
67.		Kończyce M.	9	5	0	14
68.		Markłowice G.	5	1	0	6

Sprzęt ratowniczy na wypadek powodzi i lokalnych podtopień będący na wyposażeniu KP PSP w Cieszynie:

- 2 przyczepy pompowe o wydajności minimum 4000 l/min,
- 18 pomp pożarniczych:
 - pompy pływające do wody czystej (gaśnicze i przeciwpowodziowe)- 5 szt.
 - pompy przenośne do wody czystej (gaśnicze)- 2 szt.
 - pompy do wody zanieczyszczonej (przeciwpowodziowe)- 8 szt.
 - pompy przewożne do wody zanieczyszczonej i do czystej (gaśnicze i przeciwpowodziowe) 3 szt.
- 1 łódź płaskodenna z silnikiem o mocy 11 kW, 6 osobowa,
- 1 ponton wiosłowy, 4 osobowy.

Łączność radiowa:

W celu poprawy jakości i zasięgu łączności radiowej na terenie powiatu, powzięte zostały przygotowania do instalacji radioprzemiennika na terenie górnej stacji kolejki linowej na stoku góry Czantoria.

Wynik przeprowadzonych testów łączności z udziałem większości jednostek OSP z terenu powiatu jednoznacznie wskazał na zasadność ww. lokalizacji i potrzebę inwestycji. Aby do przedsięwzięcia mogło dojść o udział w dofinansowaniu inwestycji poproszone zostały wszystkie samorządy powiatu. Montaż i rozpoczęcie użytkowania urządzenia planowane jest na rok 2013.

Charakterystyczne pożary i miejscowe zagrożenia:

- **06.01.2012r. pożar średni budynku gospodarczego w Brennej:** W rozpoznaniu stwierdzono pożar słomy na poddaszu murowanego budynku gospodarczego. Działania straży polegały na podaniu jednego prądu wody na palący się materiał. Następnie korzystając z podręcznego sprzętu burzącego wykonano dwa otwory w dachu budynku. Korzystając z ustawionych drabin przenośnych podano jeden prąd wody w natarciu na palące się poddasze oraz jeden prąd wody w obronie, celem ochrony drugiej części budynku. Wykonano stanowisko wodne z użyciem pompy pływającej z pobliskiej rzeki. Po ugaszeniu pożaru słomę wyrzucono na zewnątrz budynku i przelano. Po przewietrzeniu budynek przekazano na piśmie właścicielowi. Straty to słoma znajdująca się na poddaszu budynku, nadpalona więźba dachu, zniszczone pokrycie dachu. Akcja gaśnicza z udziałem 5 zastępów trwała 1 h 27 min.
- **22.02.2012r. średni pożar w pensjonacie w Wiśle:** Po dokonaniu rozpoznania stwierdzono, iż pali się budynek drewniany, jedna osoba przebywająca w budynku znajdowała się na balkonie, przy pomocy drabiny przenośnej ewakuowano ją w bezpieczne miejsce. Zadsponowano Pogotowie Energetyczne oraz Zespół Ratownictwa Medycznego celem przebadania starszej kobiety (po przebadaniu przez lekarza stwierdzono, iż kobieta nie wymaga hospitalizacji). Działania gaśnicze polegały na podaniu trzech prądów wody w natarciu do wnętrza budynku, co doprowadziło do lokalizacji pożaru. W dalszej części działań ze względu na duże zadymienie oraz wykonywaniu dużej ilości prac rozbiórkowych budynku zadsponowano kolejne jednostki OSP celem dowiezienia aparatów ODO. Po całkowitym dogaszeniu zarzewi ognia oraz przewietrzeniu pomieszczeń, miejsce zdarzenia zostało przekazane zarządcy. Na miejscu pozostawiono jednostkę OSP Jawornik celem kontroli pogorzeliska. Wśród strat znalazły się elementy drewniane konstrukcji budynku, wyposażenie budynku, a częściowo uległo zniszczeniu pokrycie dachu. W działaniach udział brało 10 zastępów straży pożarnej.
- **24.03.2012r. pożar w budynku mieszkalnym w Cieszynie:** W wyniku rozpoznania stwierdzono pożar mieszkania na I piętrze kamienicy. Osoba poszkodowana (lokator mieszkania) została wyprowadzona przed przybyciem zastępu przez funkcjonariuszy Policji i przekazana pogotowiu ratunkowemu. Ratownicy podali jeden prąd wody w natarciu do wnętrza mieszkania. Po przybyciu kolejnych jednostek wprowadzono drugi prąd wody. Po lokalizacji pożaru przystąpiono do oddymiania i przewietrzania mieszkania oraz ewakuacji mienia. W obecności właściciela kamienicy sprawdzono wszystkie mieszkania, nie stwierdzono dalszych zagrożeń. Pożar ugaszono, miejsce zdarzenia przekazano na piśmie właścicielowi kamienicy. W działaniach udział brało 9 zastępów.
- **04.06.2012r. pożar średni budynku mieszkalnego w Istebnej:** Po przyjeździe na miejsce, zastęp OSP Istebna Centrum zabezpieczył miejsce pożaru. Paliło się poddasze budynku mieszkalnego drewnianego, pokrytego blachą o wymiarach 12x7x6 metrów. Mieszkańcy budynku opuścili mieszkanie przed przybyciem zastępów Straży Pożarnej. Pogotowie Energetyczne odłączyło zasilanie energii elektrycznej w miejscowości Istebna. Podano 3 prądy wody w natarciu (2 z zewnątrz, 1 od wewnątrz) na palący się budynek, co doprowadziło do lokalizacji pożaru. Podano również 1 prąd wody w obronie na sąsiedni budynek mieszkalny. Zasilanie wodne ustawiono na pobliskiej rzece Olecka. Przeprowadzono ewakuację mienia z parteru budynku, częściowo rozebrano

konstrukcję dachu, wyniesiono nadpalone elementy i dogaszono na zewnątrz. Na miejscu pozostał 1 zastęp OSP w celu dozoru pogorzeliska.

- **07.04.2012r. pożar średni stodoły w Kowalach.** Dojazd zastępów do zdarzenia był utrudniony ze względu na nieutwardzoną i wąską drogę dojazdową. Po przybyciu na miejsce zabezpieczono teren działań. W rozpoznaniu stwierdzono, że cała stodoła objęta była pożarem i zagrożony był pobliski dom. Przed przyjazdem zastępów domownicy wyprowadzili trzodę chlewną na zewnątrz stodoły (1 jałówka, 2 krowy, 2 byki, 1 cielak, 1 koń). Podano 3 prądy wody w natarciu na palącą się stodołę oraz 2 prądy wody w obronie na budynek mieszkalny. Utworzono stanowisko wodne na potoku skąd dowożono wodę oraz zasilano się z hydrantu. W pożarze uległo uszkodzeniu dwóch domowników, którzy zostali opatrzeni, udzielono im wsparcia psychicznego, a następnie uszkodzonymi zajął się zespół ratownictwa medycznego. Po lokalizacji pożaru przy użyciu sprzętu ODO, drabiny, wideł, itp. wyrzucono nadpalone siano i słomę oraz wyciągnięto spalone urządzenia i maszyny rolnicze na zewnątrz obiektu. Po ugaszeniu pożaru ze względu na dużą ilość spalonego siana i słomy zaangażowano ładowarkę. Słomę i siano po wywiezieniu na zewnątrz przelewano. Nadpalone elementy więźby i dachu rozebrano. Na miejscu pozostało OSP Kowale w celu dozoru pogorzeliska. W działaniach udział brało 11 zastępów straży.
- **02.08.2012r. pożar stolarni w Goleszowie.** Po przeprowadzonym rozpoznaniu, stwierdzono że pali się silos z trocinami (silos murowany, cały wypełniony trocinami) znajdujący się na terenie stolarni. Z silosu wydobywa się dym, brak widocznych oznak ognia w obiekcie. Instalacja elektryczna została odłączona, brak osób uszkodzonych. Początkowo podano jeden prąd wody w natarciu na palący się silos w jego dolnej części. Ratownicy pracowali w sprzęcie ODO. Jednocześnie zbudowano zasilanie wodne na pobliskim zbiorniku. Po dojeździe kolejnych jednostek zbudowano drugą linię gaśniczą. Linia została podana również do wewnątrz obiektu. Po przyjeździe zastępu SD-30 JRG Cieszyn zbudowano trzecią linię gaśniczą. Ratownik pracujący na wysokości w sprzęcie ODO, podaje prąd wody do wewnątrz silosu. Następnie zbudowano zasilanie wodne z hydrantu znajdującego się w odległości około 100m. Podczas prac gaśniczych prowadzono jednocześnie wyrzucanie trocin z silosu. Trociny wyrzucane na zewnątrz budynku, przelewane dodatkowo wodą. Podczas gaszenia pożaru doszło do awarii w samochodzie SD-30 JRG Cieszyn, w zastępstwie zadysponowano zastęp SH24 z JRG Cieszyn. Po wymianie samochodu nadal podawano prąd gaśniczy od góry silosu. Jednocześnie w dolnej części wyrzucano trociny, a następnie przelewano. Ze względu na słabe ciśnienie w hydrancie zbudowano stanowisko wodne na sztucznym zbiorniku, który znajdował się w odległości 400m od miejsca zdarzenia. Wyznaczono samochody do dowożenia wody. Działania te doprowadziły do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Po konsultacji z kierownikiem zakładu zdecydowano, że reszta trocin zalegająca w silosie, będzie sukcesywnie spalana w zakładzie (w piecu do tego przeznaczonym) przy nadzorowaniu przez pracowników. Na miejscu pozostała OSP Goleszów w celu zabezpieczenia pogorzeliska.
- **20.08.2012r. pożar traw wraz z poszyciem leśnym nad brzegiem Jeziora Goczałkowickiego.** Ze względu na brak drogi dojazdowej do miejsca pożaru dojazd był utrudniony. Po dojeździe w pobliże miejsca objętego pożarem sprzęt gaśniczy (motopompy z armaturą wodną oraz podręczny sprzęt gaśniczy) został przeniesiony ok 400m. W rozpoznaniu stwierdzono pożar pojedynczych drzew,

miazgi trzciny, kruszywa oraz trawy na obszarze ok 1,5ha. Zbudowano 4 stanowiska wodne na j. Goczałkowickim i podano 5 prądów wody w natarciu na pożar i 2 prądy wody w obronie na pobliski las. Pozostali ratownicy gasili przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. Po zlokalizowaniu pożaru całość pogorzeliska przelano i przekopano. Pojedyncze zarzewia ognia dogaszono. W działaniach udział brało 9 zastępów straży pożarnej. Następnego dnia na miejsce skierowano ponownie 3 zastępy z uwagi na pojawienie się pojedynczych zarzewi ognia, ugaszono je z pomocą tłumic i hydronetki.

- **22.09.2012r. pożar budynku gospodarczego w Bąkowie:** Zabezpieczono teren działań i przeprowadzono rozpoznanie w którym stwierdzono pożar budynku gospodarczego oraz rozpoczynający się pożar pobliskiego budynku mieszkalnego (paląca się plastikowa rynna oraz topiąca się papa). Początkowo podano 1 prąd wody w natarciu na budynek mieszkalny co doprowadziło do ugaszenia pożaru, następnie podawano go w obronie. Jednocześnie ratownicy w aparatach ODO i przy pomocy drabin rozpoczęli podawanie docelowo 6 prądów wody w natarciu na palące się poddasze oraz dach budynku gospodarczego, kiedy było to możliwe ewakuowano również mienie z garażu na parterze. Po doprowadzeniu do lokalizacji i ugaszenia pożaru rozebrano przy pomocy podręcznego sprzętu burzącego ok 2/3 spalonego dachu oraz wyrzucono na zewnątrz spaloną słomę i deski. W działaniach udział brało 8 zastępów straży.

- **11.10.2012r. pożar duży budynku zakładu stolarskiego Stollux w Istebnej:** Na miejscu stwierdzono rozwinięty pożar w obiekcie kotłowni, w magazynie drewna opałowego oraz w pomieszczeniu gospodarczym nad suszarnią (budynek murowany, więźba drewniana kryta blachą), panowało bardzo silne zadymienie i wysoka temperatura. W pierwszej fazie zastępy OSP podały dwa prądy wody w obronie - jeden na halę produkcyjną, drugi na halę produkcyjno-biurową. Odłączono energię elektryczną. Jedna osoba (pracownik zakładu) doznała poparzenia I stopnia karku, które zaopatrzono opatrunkiem hydrożelowym. Poszkodowany odmówił dalszej pomocy medycznej. Po dojeździe dalszych sił i środków podano kolejne 4 prądy wody w natarciu na palący się obiekt. Pomimo działań, zawaleniu uległ jeden z dwóch silosów na trociny oraz zadaszenie budynku. Zbudowano linię zasilającą o długości około 100 m ze zbiornika ppoż. oraz zbudowano zastawkę na pobliskim potoku, z którego dowożono wodę do miejsca pożaru. Powyższe działania doprowadziły do lokalizacji, a następnie likwidacji pożaru. Uratowano wydzieloną część budynku użytkowaną jako suszarnia drewna. Za pomocą ładowarki i koparki wywożono spalone, składowane drewno na zewnątrz budynku i przelewano. Następnie oświetlono miejsce akcji i przeprowadzono rozbiórkę elementów grożących zawaleniem tzn. dach, więźba, strop. W działaniach udział brało 13 zastępów straży pożarnej.

- **30.11.2012r. wypadek busa z samochodem ciężarowym w Drogomyślu:** Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zabezpieczono i oświetlono teren działań. W rozpoznaniu stwierdzono zderzenie samochodu osobowego VW Caravelle z samochodem ciężarowym Renault Magnum wraz z naczepą typu wanna (sam. os. wjechał w koło naczepy samochodu ciężarowego który włączył się do ruchu z drogi podporządkowanej). W samochodzie VW jechało 7 pasażerów (wszyscy zostali poszkodowani), kierowca samochodu Renault bez obrażeń znajdował się na zewnątrz pojazdu. Na miejscu był obecny lekarz, który przebadał poszkodowanych i przeprowadził ich segregację. Po przyjeździe Zespołów Ratownictwa Medycznego lekarz przekazywał informacje o obrażeniach poszkodowanych. 3 poszkodowanych stało koło samochodu (VW), kolejnych

3 poszkodowanych ewakuowano z samochodu po założeniu kołnierza stabilizującego na noszach typu deska na zewnątrz pojazdu, do czasu przekazania poszkodowanych ZRM ranni, przykryci byli folią "życia" oraz kocami, znajdowali się na noszach typu deska, udzielano im wsparcia psychicznego. Do 1 osoby wykonano dostęp wycinając tylne oparcie kanapy a następnie również w kołnierzu i przy pomocy deski przetransportowano poszkodowanego do karetki. Wszystkich 7 poszkodowanych przetransportowano z miejsca zdarzenia do szpitali. Po czynnościach Policji samochód Renault zjechał na pobliską stację paliw, a samochód VW zepchnięto na pobocze. Zneutralizowano wyciek płynów eksploatacyjnych z VW i posprzątano rozbite części karoserii. Podczas działań ratowniczych zablokowane były 2 pasy ruchu w stronę Katowic i 1 pas w stronę Skoczowa, Policja zorganizowała objazd. W działaniach udział brały 4 zastępy straży pożarnej.

➤ **18.12.2012r. pożar budynku gospodarczego w Kozakowicach.**

Po przybyciu na miejsce zabezpieczono teren pożaru, dokonano rozpoznania miejsca zdarzenia. Palił się budynek gospodarczy (częściowo murowany i drewniany, kryty dachówką) o wymiarach ok. 25x7x6 metrów, zagrożony był budynek mieszkalny w odległości ok. 4m. Pożarem objęty został cały dach budynku gospodarczego, instalacja elektryczna została odłączona przed przybyciem zastępów. Podano 3 prądy wody w natarciu na palący się budynek gospodarczy oraz 1 w obronie na sąsiedni budynek mieszkalny. Zasilanie wodne z hydrantu oddalonego o ok. 500m - bliższe hydranty był nieczynne. W dolnej, murowanej części budynku znajdował się garaż, warsztat wraz z wyposażeniem oraz chlew z inwentarzem żywym (świnie). Ze względu na strop betonowy nie było konieczności ewakuacji zwierząt oraz mienia. Po ugaszeniu nadpalone siano oraz słomę usunięto na zewnątrz. Resztki nadpalonej więźby dachowej wycięto. Pogorzelisko przelano wodą. W działaniach udział brało 7 zastępów.

II Szkolenie OSP

Od 2006 roku szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych odbywa się na podstawie "Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych" zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w 2006 roku i zaakceptowanego przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP.

W 2012 roku Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie zorganizowała jeden kurs strażaków- ratowników OSP część I i II realizowany jednoetapowo, który ukończyło 74 strażaków. Z zakresu ratownictwa technicznego przeprowadzony był jeden kurs dla 71 strażaków. Kurs z zakresu eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych (ODO) ukończyło 61, a kurs dowódców OSP 57 strażaków. Kurs z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe- 110 strażaków z jednostek włączonych do KSRG. Łącznie w 2012 roku przeszkolonych zostało 373 strażaków z jednostek OSP z terenu powiatu cieszyńskiego.

Od czasu wprowadzenia "Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych", tj. od 2006 roku przeprowadzono 30 kursów, na których łącznie przeszkolono 1446 osób.

Struktura przeszkolenia przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--------------------------------|
| ➤ Kurs szeregowych OSP wg prog. z 1994 r. | 4 kursy- 84 przeszkolonych, |
| ➤ Kurs podstawowy OSP (część I) | 1 kurs - 50 przeszkolonych, |
| ➤ Kurs podstawowy OSP (część II) | 1 kurs - 47 przeszkolonych, |
| ➤ Kurs podstawowy OSP (jednoetapowo) | 9 kursów - 425 przeszkolonych, |
| ➤ Kurs obsługi sprzętu ODO | 9 kursów - 422 przeszkolonych, |
| ➤ Kurs z zakresu ratownictwa technicznego | 4 kursy- 241 przeszkolonych, |
| ➤ Kurs Dowódców OSP | 1 kurs - 67 przeszkolonych, |
| ➤ Kurs z zakresu współdziałania z LPR | 1 kurs- 110 przeszkolonych. |

System szkolenia, o którym mowa powyżej nałożył na członków OSP posiadających wyszkolenie podstawowe uzyskane przed wejściem w życie „Systemu szkolenia...” z 2006 roku obowiązek uzupełnienia kwalifikacji o umiejętność obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych tzw. (ODO) i BHP. Dowódcy i naczelnicy OSP z uprawnieniami nabytymi w sposób identyczny jw. zobligowani zostali do ukończenia kursów z zakresu obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych, BHP oraz szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego.

W 2013 roku planowane jest przeprowadzenie trzech kursów podstawowych łącznie dla 150 strażaków OSP oraz kursu z zakresu ratownictwa technicznego, szkolenia kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego i szkolenia dowódców OSP- po 68 osób na każdy rodzaj szkolenia.

III Zawody Sportowo – Pożarnicze

Na podstawie eliminacji gminnych do powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych MDP zakwalifikowało się 18 młodzieżowych drużyn pożarniczych; 6 drużyn dziewcząt i 12 drużyn chłopców.

22 września 2012 roku na boisku sportowym w Skoczowie przeprowadzone zostały Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF. Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze tut. komendy.

Klasyfikacja końcowa zawodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

<u>Grupa dziewcząt:</u>	<u>uzyskany wynik (pkt)</u>
1. Ustroń Nierodzim	1027
2. Drogomyśl	1012
3. Ustroń Lipowiec	1000
4. Koniaków Centrum	995
5. Mnich	971
6. Pogórze	938

<u>Grupa chłopców:</u>	<u>uzyskany wynik (pkt)</u>
1. Ustroń Lipowiec	1033
2. Chybie	1030
3. Koniaków Centrum	1022
4. Pierściec	1014
5. Ustroń Nierodzim	1012
6. Wisła Centrum	991
7. Zarzecze-Frelichów	966
8. Pogórze	953
9. Wisła Jawornik	948
10. Strumień	926
11. Cieszyn Mnisztwo	877
12. Puńców	857

IV Turnieje wiedzy pożarniczej

Corocznie organizowany jest przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu powiatowym.

W dniu 31.03.2012r. uczestników turnieju szczebla powiatowego gościła jednostka OSP Zebrzydowice. Do turnieju zakwalifikowała się młodzież w drodze eliminacji gminnych w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły średnie.

Komisja sędziowska, na podstawie uzyskanych przez uczestników turnieju wyników testu pisemnego oraz pytań ustnych wyłoniła zwycięzców. Zwycięzcy z każdej grupy wiekowej zostali zakwalifikowani do eliminacji wojewódzkich turnieju. Trzy pierwsze miejsca zajęli:

- w grupie szkół podstawowych: **Anna Babicka** (miasto Wisła);
- w grupie szkół gimnazjalnych: **Kamil Franek** (gmina Dębowiec);
- w grupie szkół średnich: **Piotr Wolny** (gmina Goleszów).

V Ćwiczenia

Ćwiczenia zorganizowane na obiektach przez dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz komendantów miejskich/gminnych ZOSP.

Organizator	2012 r.
KP PSP	60
Komendanci Miejscy i Gminni	11
Ćwiczenia Kompani OSP nr3	1
RAZEM	72

Zgodnie z Rozkazem Nr 23/2011 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 17 października 2011 roku w sprawie powołania, organizacji i zasad dysponowania odwodami operacyjnymi, Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie przeprowadziła w dniu 16 czerwca 2012 r. na terenie lasów państwowych w gminie Istebna ćwiczenia Kompanii Gaśniczej OSP nr 3 „Cieszyn 815-11” Śląskiej Brygady Odwodowej.

VI Kontrole jednostek OSP

Na podstawie Rozkazu nr 5/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie z dnia 29.12.2011 roku wprowadzone zostały nowe zasady prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Nowe zasady uszczegółowiły metodykę oceny inspekcjonowanych jednostek.

Zgodnie z ww. zasadami zespół inspekcyjny KP PSP w Cieszynie przeprowadził inspekcje gotowości operacyjnej wszystkich włączonych do KSRG oraz pozasystemowych jednostek OSP. Zespół inspekcyjny główny nacisk kładł na gotowość operacyjną, wyszkolenie oraz wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i uzbrojenie osobiste strażaków. Zdaniem tut. komendy jednostki OSP z terenu powiatu cieszyńskiego są dobrze przygotowane do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Szczegóły dotyczące stanu gotowości operacyjnej poszczególnych jednostek OSP przekazane zostały władzom samorządowym oraz właściwym komendantom miejskim i gminnym ZOSP.

VII Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy (KSRG)

Spośród 68 jednostek OSP na terenie powiatu cieszyńskiego w ramach **KSRG** funkcjonują 22 jednostki:

- OSP Chybie,
- OSP Dębowiec,
- OSP Golezów,
- OSP Skoczów,
- OSP Cieszyn Bobrek,
- OSP Górki Wielkie,
- OSP Istebna Centrum,
- OSP Kończyce Wielkie,
- OSP Mnich,
- OSP Puńców,
- OSP Ochaby,
- OSP Zebrzydowice,
- OSP Kaczyce,
- OSP Kończyce Małe,
- OSP Wisła Jawornik,
- OSP Cisownica,
- OSP Drogomyśl
- OSP Koniaków Centrum
- OSP Ustroń Centrum
- OSP Ustroń Polana
- OSP Ustroń Nierodzim
- OSP Wisła Centrum

Dofinansowanie jednostek włączonych do KSRG.

Dofinansowanie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG w 2012r. w powiecie cieszyńskim wyniosło średnio 5300 zł.

Priorytetem przy wykorzystaniu przyznanych dotacji objęto potrzeby wynikające ze złożonego wcześniej wniosku uzgodnionego w tut. komendzie.

Oprócz ww. środków dodatkowe wsparcie finansowe na zakup sprzętu otrzymały niżej wymienione jednostki:

- OSP Wisła Jawornik- 5000 zł (piła do betonu i stali),
- OSP Skoczów- 3200 zł (trójnóg ratowniczy- ratownictwo wysokościowe),
- OSP Ustroń Centrum- 3500 zł (zestaw ratownictwa medycznego- torba PSP R-1, deska ortopedyczna, szyny Kramera),
- OSP Ustroń Polana- 5000 zł (agregat oddymiający),
- OSP Mnich- 3200 zł (trójnóg ratowniczy- ratownictwo wysokościowe),
- OSP Puńców- 15000 zł (dwa aparaty ochrony dróg oddechowych, trójnóg ratowniczy, pompa szlamowa, drabina D10W),
- OSP Koniaków Centrum- 17200 zł (zestaw sprzętu hydraulicznego- ratownictwo techniczne, trójnóg ratowniczy),
- OSP Kończyce Wielkie- 2600 zł (drabina D10W),

- OSP Górki Wielkie- 2000 zł (aparat ochrony dróg oddechowych),
- OSP Kaczyce- 7500 zł (dwa aparaty ochrony dróg oddechowych, zestaw ratownictwa medycznego- torba PSP R-1, deska ortopedyczna, szyny Kramera),
- OSP Chybie- 18000 zł (zestaw sprzętu hydraulicznego- ratownictwo techniczne, dwa aparaty ochrony dróg oddechowych),
- OSP Dębowiec- 14000 zł (zestaw sprzętu hydraulicznego- ratownictwo techniczne),
- OSP Drogomyśl- 4000 zł (dwa aparaty ochrony dróg oddechowych).

VIII Działania Kontrolno – Rozpoznawcze za 2012 r.

1. Informacje statystyczne:

W ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej realizowanej na obszarze działania Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie, w roku 2012 przeprowadzono 103 kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz 61 kontroli w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, dotyczy to obiektów nowopowstałych, rozbudowywanych, przebudowywanych lub po zmianie sposobu użytkowania, bądź po kapitalnym remoncie.

Skontrolowano następujące grupy obiektów:

⇒ obiekty użyteczności publicznej	liczba kontroli: 66
⇒ obiekty zamieszkania zbiorowego	liczba kontroli: 48
⇒ obiekty produkcyjne i magazynowe	liczba kontroli: 16
⇒ pozostałe	liczba kontroli: 34

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, Komendant wydał decyzje administracyjne, w których nałożono obowiązki na właścicieli obiektów, dotyczące usunięcia przedmiotowych nieprawidłowości.

W postępowaniu administracyjnym wydano:

- 64 decyzje administracyjne,
- 68 zaświadczeń, dotyczących działań jednostek KP PSP Cieszyn,
- 72 opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- 26 wystąpień do innych organów,
- 163 pisma w kwestii odbioru obiektów, w tym w 15 przypadkach zajęto negatywne stanowisko.

Do tut. komendy wpłynęło 81 wniosków o zaopiniowanie obiektów pod kątem ochrony przeciwpożarowej na zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Łącznie przeprowadzono 55 kontroli w przedmiotowych obiektach. Pozytywnie zaopiniowano 74 wnioski.

2. Informacje o przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych.

2.1. Zakłady przemysłowe w tym zaliczone do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Na terenie powiatu zlokalizowany jest jeden zakład zaliczony do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Wymienionym zakładem jest „PPG Polifarb Cieszyn S.A.”. Klasyfikacja zakładu do tej grupy została przeprowadzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 z późn. zm.).

W ramach nadzoru nad w/w zakładem tut. komenda przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę, obejmującą swym zakresem ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa, a w szczególności czy:

- ✓ podjęto odpowiednie środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej,
- ✓ zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w Oddziale Cieszyn i poza jego granicami, uwzględniając skutki transgraniczne,
- ✓ dane zawarte w zgłoszeniu i programie zapobiegania awariom są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w Oddziale Cieszyn.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w dniach od 26 do 30 marca 2012 r., poddano weryfikacji: sposób i stopień realizacji decyzji pokontrolnych; informacje o obiektach nr 201, 40, 209b i 101b, zawarte w Raporcie o bezpieczeństwie; procedury prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo; sposób transportu wewnątrzzakładowego materiałów niebezpiecznych.

2.2. Obiekty użyteczności publicznej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach użyteczności publicznej, nałożono na zobowiązanych 10 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Występujące w obiektach nieprawidłowości najczęściej dotyczyły:

- ✓ wykonania wydzielania pożarowego i zapewnienie oddymiania klatek schodowych,
- ✓ wyposażenia lub konserwacji oświetlenia ewakuacyjnego,
- ✓ wyposażenia lub konserwacji hydrantów wewnętrznych,
- ✓ stanu dróg ewakuacyjnych (drożności, składowania materiałów palnych) i oznakowania,
- ✓ instalacji użytkowych,
- ✓ instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

2.3. Obiekty zamieszkania zbiorowego

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach zamieszkania zbiorowego nałożono na zobowiązanych 20 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Występujące w obiektach nieprawidłowości najczęściej dotyczyły:

- ✓ wyposażenia lub konserwacji gaśnic,
- ✓ wyposażenia lub konserwacji hydrantów wewnętrznych,

- ✓ stanu dróg ewakuacyjnych (drożności, składowania materiałów palnych) i oznakowania,
- ✓ instalacji użytkowych,
- ✓ instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

W 5 obiektach stwierdzono stan zagrożenia życia ludzi wynikający z warunków ewakuacji, a w szczególności:

- ✓ niewłaściwej szerokości lub długości dróg ewakuacyjnych,
- ✓ palnego wystroju dróg ewakuacyjnych,
- ✓ braku wydzielenia pożarowego ewakuacyjnej klatki schodowej,
- ✓ braku zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych,
- ✓ braku wymaganego oświetlenia awaryjnego.

W związku z powyższym, wydano 2 decyzje zakazujące użytkowania 2 obiektów.

Na właścicieli obiektów nałożono decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

IX Stan osobowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie i wykaz sprzętu będącego na wyposażeniu

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie posiada 119 etatów oraz 2 etaty cywilne. Na dzień 31 grudnia 2012 roku w komendzie pracowało 116 osób (114 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych) z czego:


KP Cieszyn	-	20 osób (11 KP + 9 PSK)
JRG Cieszyn	-	34 osoby
JRG Skoczów	-	31 osób
JRG Ustroń	-	29 osób

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Oficerowie	Aspiranci	Podoficerowie	Szeregowi
13	29	42	26


Codzienna obsada podziału bojowego dla JRG Cieszyn, Skoczów i Ustroń oraz Powiatowego Stanowiska Kierowania (PSK) to 21 osób.

Szczegóły przedstawia poniższy diagram.

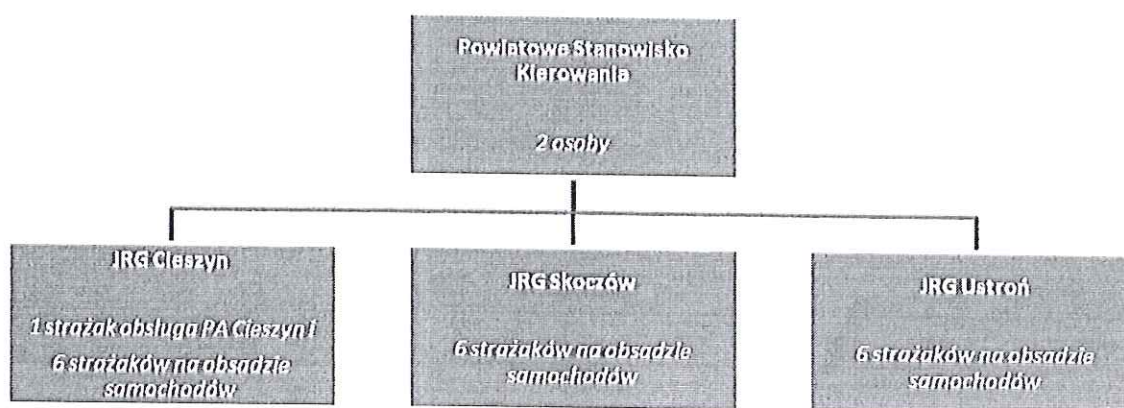


STRUKTURA ZATRUDNIENIA W KP PSP CIESZYN


Kwalifikacje zawodowe

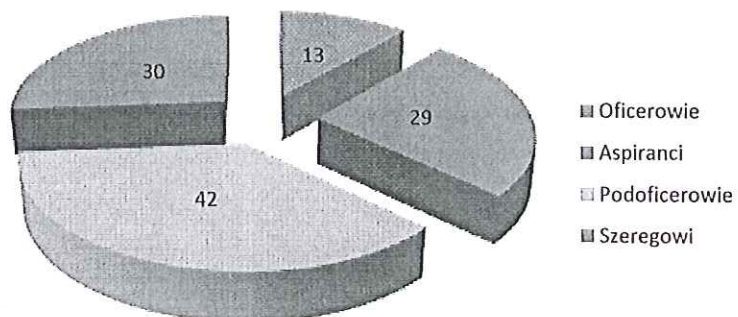

Wykształcenie ogólne

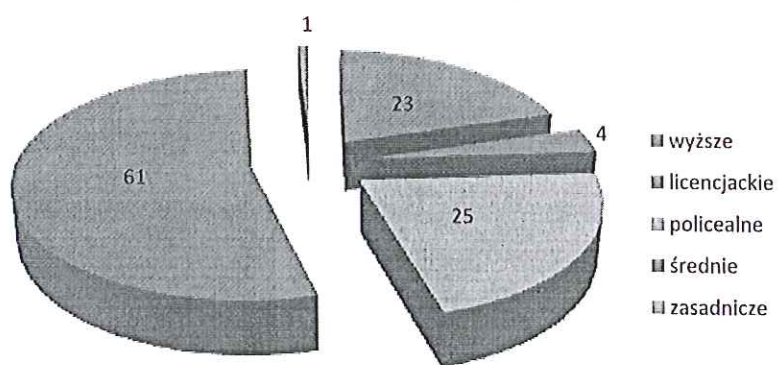

Staż służby

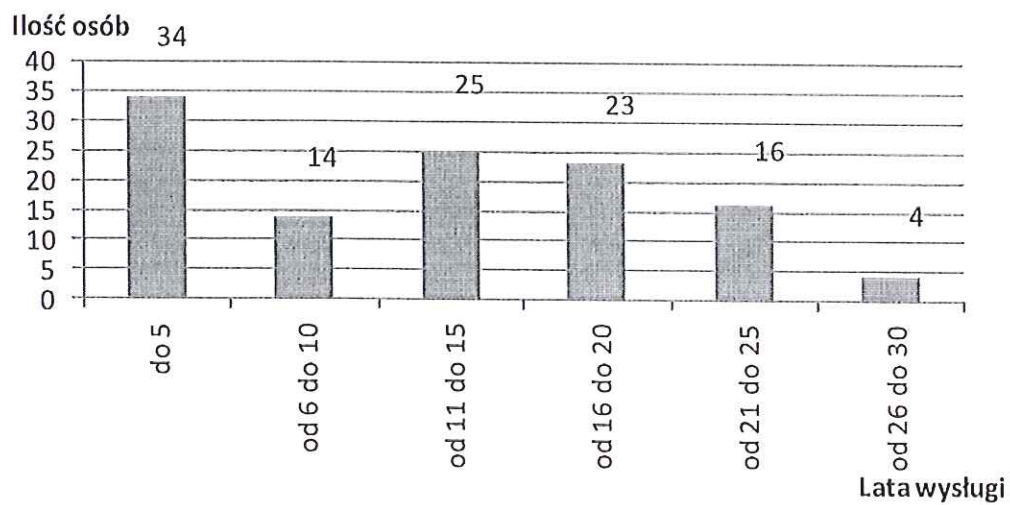

X Baza lokalowa

BAZA LOKALOWA KP I JRG CIESZYN

Komenda Powiatowa wraz z podległą JRG PSP w Cieszynie od dnia 01.07.2002 roku dzierżawi obiekty koszarowo- garażowe i magazynowo-warsztatowe przejęte po Zakładowej Służbie Ratowniczej "Polifarb Cieszyn- Wrocław".

Długotrwała eksploatacja budynku spowodowała pogorszenie warunków socjalno- bytowych załogi. Obiekt wymaga przeprowadzenia generalnego remontu aby dostosować go do obowiązujących przepisów, głównie w zakresie warunków bhp.

W celu poprawy warunków socjalno-bytowych należałoby wykonać:

- zainstalowanie oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dostosować ześlizgi do stanu zgodnego z obowiązującymi wymaganiami budowlanymi i bhp (w chwili obecnej strażacy korzystają jedynie ze schodów, przez co m.in. wydłuża się czas wyjazdu zastępów),
- poprawić ogólny stan techniczny budynku, przez co zmniejszy się jego energochłonność (wymiana bram garażowych, nieszczelne, trudne w zamykaniu, wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej i c.o., wykonanie izolacji termicznej budynku administracyjnego i garaży, docieplenie dachu na obiektach).

Obecnie trwa procedura zamiany działek pomiędzy skarbem Państwa a Gminą Cieszyn (działka zabudowana na ul. Wojska Polskiego 5 na działkę niezabudowaną znajdującą się na ul. Motokrosowej, na której możliwa będzie budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Cieszynie).

WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO KP PSP W CIESZYNIE

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	Lublin	Gospodarczy	1997	
2.	Skoda Octavia	SOp	2001	
3.	Volkswagen	BUS	1993	
4	Peugeot Partner	SOp	2005	

**WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO I SILNIKOWEGO BĘDĄCEGO NA
WYPOSAŻENIU JRG PSP W CIESZYNIE**

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	Magirus	SD – 30	1978	
2.	VW Golf III	SOp	1993	
3.	Jelcz	GCBA	1997	
4.	Jelcz	GPr 3000	1973	
5.	Steyr	GCBA	1985	
6.	Jelcz	GCBA	1997	W użyczeniu od "PPG Polifarb"
7.	Renault	GBA	2003	
8.	MAN	SH-25	2010	Zakupiony przez KW PSP w Katowicach

L.P.	Nazwa sprzętu	Rok prod.	Uwagi
1.	Motopompa szlamowa ZAMET	2009	
2.	Piła Partner	1988	
3.	Agregat oddymiający	1981	
4.	Agregat oświetleniowy	1993	
5.	Zasilacz GS2T	1993	
6.	Pilarka Sthill	1994	
7.	Pilarka Husqvarna	1996	
8.	Pompa Niagara	1996	
9.	Piła Partner	1997	
10.	Agregat oświetleniowy	1997	
11.	Pompa Niagara	1997	
12.	Pilarka Husqvarna	1997	
13.	Motopompa Szlamowa PS-75	2001	
14.	Agregat oddymiający	2001	
15.	Piła Stihl	1988	
16.	Agregat prądotwórczy 6,5 kw	2011	
17.	Pilarka Husqvarna	1997	
20.	Pompa Niagara	2003	
21.	Agregat prądotwórczy	2003	
22.	Pilarka Husqvarna 55	2007	
23.	Pilarka Stihl	2008	
24.	Pilarka Stihl	2008	
25.	Agregat prądotwórczy	2008	
26.	Pompa szlamowa KGP30T	2008	
27.	Pompa szlamowa KGP30T	2008	
28.	Zestaw hydrauliczny LUCAS	2008	
29.	Pompa do środka pianotw.	2008	
30.	Agregat prądotwórczy GEKO	2010	Otrzymany w wyposażeniu samochodu MAN
31.	Silnik HONDA GX160	2010	Otrzymany w wyposażeniu samochodu MAN
32.	Ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych LUCAS	2012	Zakupiony przez KW PSP w Katowicach
33.	Agregat oddymiający	2012	

34	Pilarka na wysięgniku Husqvarna	2012	
35	Namiat pneumatyczny 8 osobowy z wyposażeniem	2012	Zakupiony przez KW PSP w Katowicach

BAZA LOKALOWA JRG PSP W USTRONIU

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ustroniu mieści się w budynku przy ul. Wczasowej 12. Obiekt spełnia wymagania stawiane strażnikom JRG PSP. Od lutego 2002 roku w budynku funkcjonuje wspólne stanowisko dyspozytorskie Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego. W 2009 roku wykonano częściową modernizację Powiatowego Stanowiska Kierowania.

WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO I SILNIKOWEGO JRG PSP W USTRONIU

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	Tarpan Honker	SOp	1995	
2.	Renault Midlum	GBA 2,5/16	2011	
3.	Jelcz	SD – 30	1981	
4.	SCANIA P380	GCBA 5/32	2009	

L.P.	Nazwa sprzętu	Rok prod.	Uwagi
1.	Agregat prądotwórczy	2001	
2.	Zestaw hydrauliczny	1983	
3.	Piła Husqvarna	1995	
4.	Piła Sthill	1995	
5.	Pilarka Husqvarna	1997	
6.	Motopompa Honda WP-30X	1997	
7.	Motopompa Szlamowa PS-75	1998	
8.	Agregat oddymiający	2000	
9.	Pilarka Husqvarna	2000	
10.	Agregat prądotwórczy GEKO	2001	
11.	Motopompa Rosenbauer	1977	
12.	Agregat Płany Lekkiej 500	1981	
13.	Pilarka Stihl	2008	
14.	Pilarka Stihl	2008	
15.	Agregat prądotwórczy FOGO	2009	
16.	Piła do stali i betonu STIHL	2009	
17.	Pilarka na wysięgniku HUSQVARNA	2009	
18.	Agregat prądotwórczy GEKO	2010	
19.	Motopompa NIAGARA	2010	
20.	Agregat prądotwórczy FOGO	2010	Otrzymany w wyposażeniu samochodu Renault Midlum
21.	Namiat pneumatyczny 6 osobowy z wyposażeniem	2012	Zakupiony przez KW PSP w Katowicach

BAZA LOKALOWA JRG PSP W SKOCZOWIE

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza mieści się w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej 10 w budynku strażnicy OSP Skoczów. W/w strażnica jest dzierżawiona przez KP PSP w Cieszynie. Budynek nie spełnia warunków BHP stawianych obiektom strażnic (m.in. brak ześlizgów).

WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO I SILNIKOWEGO JRG PSP W SKOCZOWIE

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	Opel Astra	SOp	2004	
2.	Renault Midlum	GBA 2,5/24	2008	
3.	Renault Kerax	GCBA 5/24	2005	

Lp.	Nazwa sprzętu	Rok prod.	Uwagi
1.	Piła do betonu	1992	
2.	Piła do drewna	1992	
3.	Agregat oświetleniowy	1991	
4.	Myjka	1993	
5.	Piła Sthill	1995	
6.	Pilarka Husqvarna	1996	
7.	Zasilacz GS2T	1997	
8.	Agregat prądotwórczy	2000	
9.	Motopompa szlamowa WT-30X	1999	
10.	Agregat oddymiający	2000	
11.	Agregat prądotwórczy	2000	
12.	Ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS	2005	
13.	Agregat prądotwórczy	2005	
14.	Pilarka STIHL	2008	
15.	Motopompa szlamowa KGP30T	2009	
16.	Motopompa NIAGARA	2010	
17.	Agregat prądotwórczy FV3541	2008	Otrzymany w wyposażeniu samochodu Renault Midlum
18.	Pilarka na wysięgniku Husqvarna	2012	

SPRZĘT PRZEKAZANY JEDNOSTKOM OSP W 2012 r.

W 2012 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zgodnie z decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przekazała:

- w dniu 26.01.2012 – radiotelefon MOTOROLA GM300 - 1szt. Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Leśnicy,
- w dniu 04.09.2012 – prostownik BW 24/25 - 1szt. Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Centrum,

- w dniu 18.06.2012 – aparat powietrzny AP3– 4szt. Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Leśnicy,
- w dniu 06.11.2012 – przyczepa z agregatem do piany HEX 200 (agregat do piany HEX 200) – Ochotniczej Straży Pożarnej w Strumieniu,
- w dniu 06.11.2012 – przyczepa z agregatem pianowym METEOR (agregat pianowy METEOR)- Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie,
- w dniu 30.11.2012 – przyczepa specjalna pożarnicza z motopompą ROSENBAUER SPA 4000 – Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Markłowicach.

W 2012 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie przekazała:

- w dniu 17.01.2012 – samochód specjalny pożarniczy GBA na podwoziu RENAULT Midliner M210.12 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Strumieniu,
- w dniu 26.04.2012 – samochód specjalny pożarniczy autodrabina SD-30 na podwoziu MAGIRUS typ D30 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Centrum.


Przekazania nastąpiły zgodnie z treścią Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. nr 81, poz. 351, z późn. zmianami).

**ZAKUPIONY I OTRZYMANY SPRZĘT, ORAZ ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
W 2012 r.**

Lp.	Przedmiot	ilość
1	Ubranie specjalne	8
2	Buty specjalne skórzane	9
3	Buty specjalne gumowe	20
4	Rękawice specjalne	36
5	Wkładka do butów	4
6	Ubranie koszarowe	54
7	Hełm strażacki	17
8	Kominiarka	6
9	Koszulka letnia	252
10	Koszulka zimowa	28
11	Obuwie koszarowe	21
12	Wąż ssawny W-75	3
13	Linka ratownicza	2
14	Mostek przejazdowy	2
15	Agregat oddymiający WM22000	1
16	Ciężki zestaw hydrauliczny Lukas	1
17	Samochód Opel Astra	1


XI Finanse

Budżet Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie na rok 2012

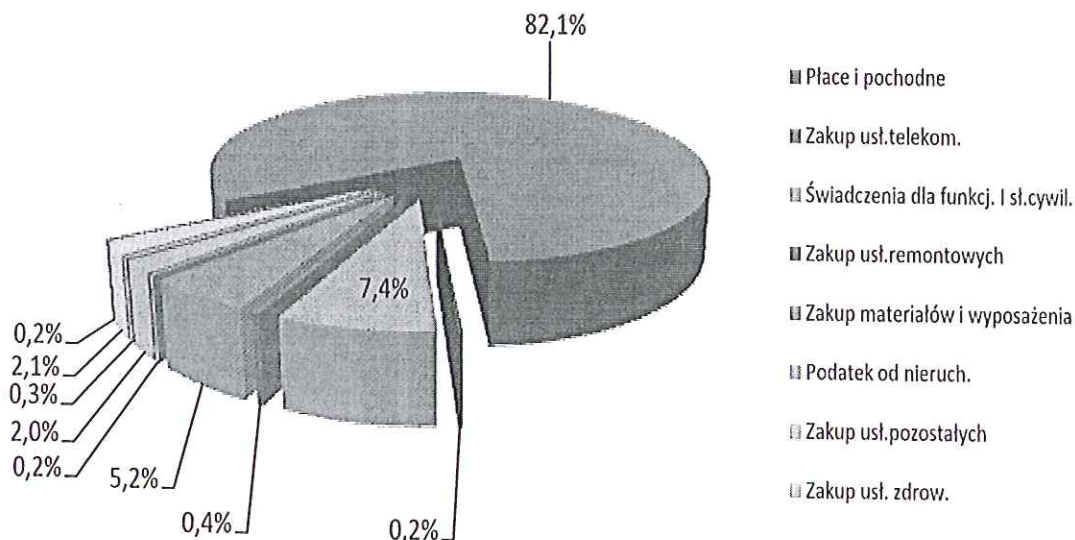


Przedstawione na kolejnej stronie wykresy przedstawiają zmiany wysokości budżetu Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie oraz strukturę wydatków w części "zakup materiałów i wyposażenia" w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W okresie pięciu lat widoczny jest niewielki wzrost budżetu oraz wydatków rzeczowych z wyjątkiem roku 2010, gdzie odnotowano spadek wydatków rzeczowych. Wzrost cen towarów i usług oraz konieczność przeprowadzenia remontów sprzętu i wyposażenia koniecznych do zapewnienia gotowości bojowej wpływa na zwiększenie wydatków rzeczowych. Zwiększenie budżetu i wartości wydatków rzeczowych w roku 2009 wynika z faktu przyznania dodatkowej dotacji pochodzącej z rezerwy celowej – *Ratownictwo Medyczne* i przeznaczonej na remonty, adaptację pomieszczeń, zakupy: sprzętu informatycznego, łączności oraz systemów rejestracji na potrzeby Zintegrowanego Stanowiska Kierowania.

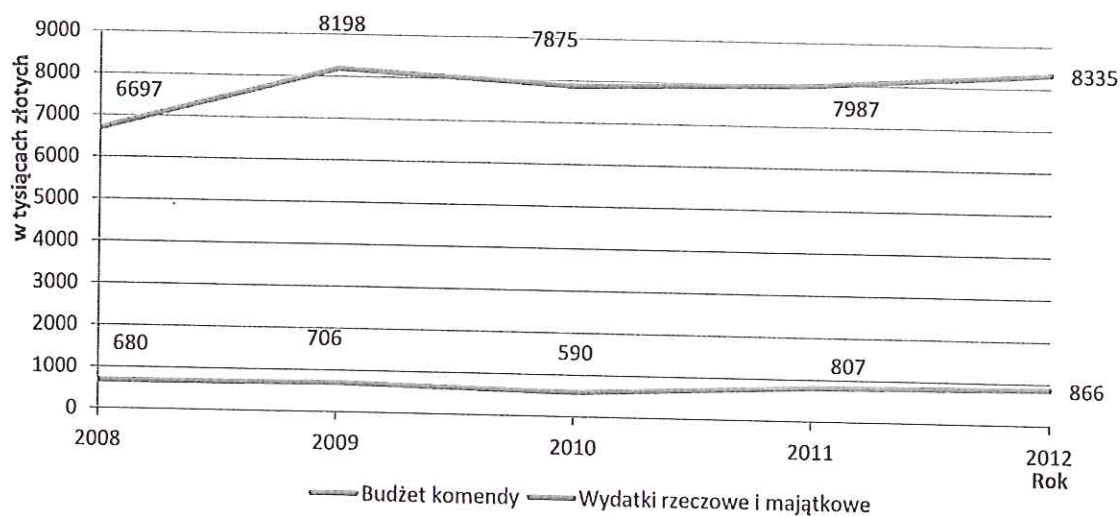

W części "zakup materiałów i wyposażenia" struktura wydatków przedstawia się następująco:

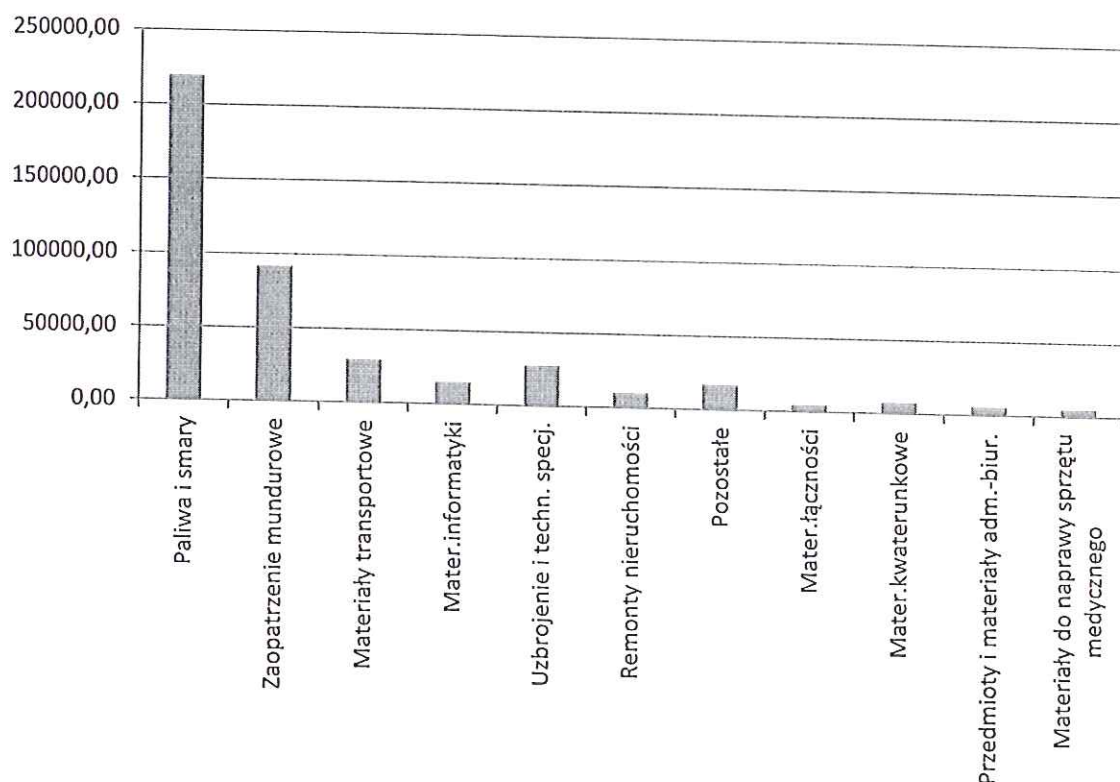

W ramach dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2012 roku Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie otrzymała:

- 5000 zł - od Miasta Ustroń – przeznaczono na zakup paliwa,
- 4000 zł - od WORD Bielsko-Biała – przeznaczono na zakup sprzętu drogowego,
- 12 466 zł - od OSP Skoczów – przeznaczono na zakup paliwa i zapłatę za media.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Cieszynie przekazało kwotę 5 000 zł, która została przeznaczona na zakup sorbentów i neutralizatorów.

PR.0761.2.13

Załącznik nr 6
do Protokołu nr XXVIII
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30.04.2013

Cieszyn, dnia 02.05.2013 r.

Pan
Kazimierz WISEŁKA
Przewodniczący Rady Gminy Goleszów

W uzupełnieniu informacji dotyczących stanu ochrony ppoż. Gminy Goleszów przesyłam dane dotyczące działalności operacyjnej oraz wyszkolenia strażaków OSP. Poniższe zestawienie zostało przedstawione w dniu 30 kwietnia br. na sesji Rady Gminy Goleszów.

1. Siły i środki OSP oraz statystyka interwencji

Jednostka OSP	Ilość ratowników uprawnionych do działań	Samochody ratowniczo-gaśnicze	Wyjazdy do działań 2012 r.				Wyjazdy do działań do 30.04.2013 r.			
			Pożary	Miejscowe Zagrożenia	Alarmy Fałszywe	Razem	Pożary	Miejscowe Zagrożenia	Alarmy Fałszywe	Razem
Bażanowice	15	GLM 8 ŻUK	0	1	0	1	0	0	0	0
Cisownica (KSRG)	24	GBA 2/17,2 RENAULT	9	9	0	18	3	0	0	3
Dzięgielów	15	GBA 3/16 STAR	0	2	0	2	0	1	0	1
Godziszów	14	GCBA 5/32 JELCZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Goleszów (KSRG)	36	GBA 2,5/16/4 MERCEDES GCBA 8,5/48 TATRA GLM 8 MERCEDES	13	11	0	24	8	2	0	10
Kisielów	17	GCBA 7/32 JELCZ	3	0	0	3	2	0	0	2
Kozakowice	20	GBAM 2,5/8 STAR	3	1	0	4	1	1	0	2
Leszna Górna	15	GBA 2,5/16 STAR	1	1	0	2	0	0	0	0
Puńców (KSRG)	30	GBA 2,5/16 STAR GLM 8 FORD	12	4	0	16	4	1	0	5

2. Szkolenie OSP

Jednostka OSP	2012				2013			
	Szkolenie Część I i II - (kurs podstawowy)	Kurs Ratownictwo Techniczne	Kurs obsługi i eksploatacji sprzętu ODO	Kurs Dowódców OSP	Szkolenie Część I i II - (kurs podstawowy)	Kurs Ratownictwo Techniczne*	Kurs obsługi i eksploatacji sprzętu ODO **	kurs Dowódców OSP **
Bażanowice	0	0	0	0	2	1	1	1
Cisownica	0	3	2	1	3	1	1	1
Dzięgielów	0	0	0	1	3	1	1	1
Godziszów	1	0	0	1	0	1	1	1