

IR.271.2.2016

Do wszystkich Wykonawców

INFORMACJA

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą „*Budowa wodociągu do Grycza*”, nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP 90360-2016, Zamawiający informuje o modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poprzez doprecyzowanie jego opisu.

Dokumentację budowlaną uzupełnia się o rysunek planowanej do wykonania studni wodomierzowej usytuowanej obok zbiornika żelbetowego. W studni wodomierzowej winien zostać zamontowany wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny DN20 z gwintowanymi króćcami wejścia i wyjścia G1". Podstawowe parametry wodomierza:

- Q1 = 25 dm³/h,
- Q2 = 40 dm³/h,
- Q3 = 4 m³/h,
- Q4 = 5 m³/h.

Wprowadzona modyfikacja nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie powoduje konieczności przedłużenia terminu składania ofert.


Wójt Gminy
Grycza
Krzysztof Gajcar

W załączeniu:

- rysunek studni wodomierzowej dn 1000

URZĄD GMINY GOLESZÓW
43-440 GOLESZÓW
ul. 1 Maja 5, Fax (033) 479-05-16
Tel. (033) 479-05-10, 479-05-11,
479-05-12, 479-05-13

ZAŁĄCZNIK DO PISMA
12.271.2.2016 z 21.04.2016r.

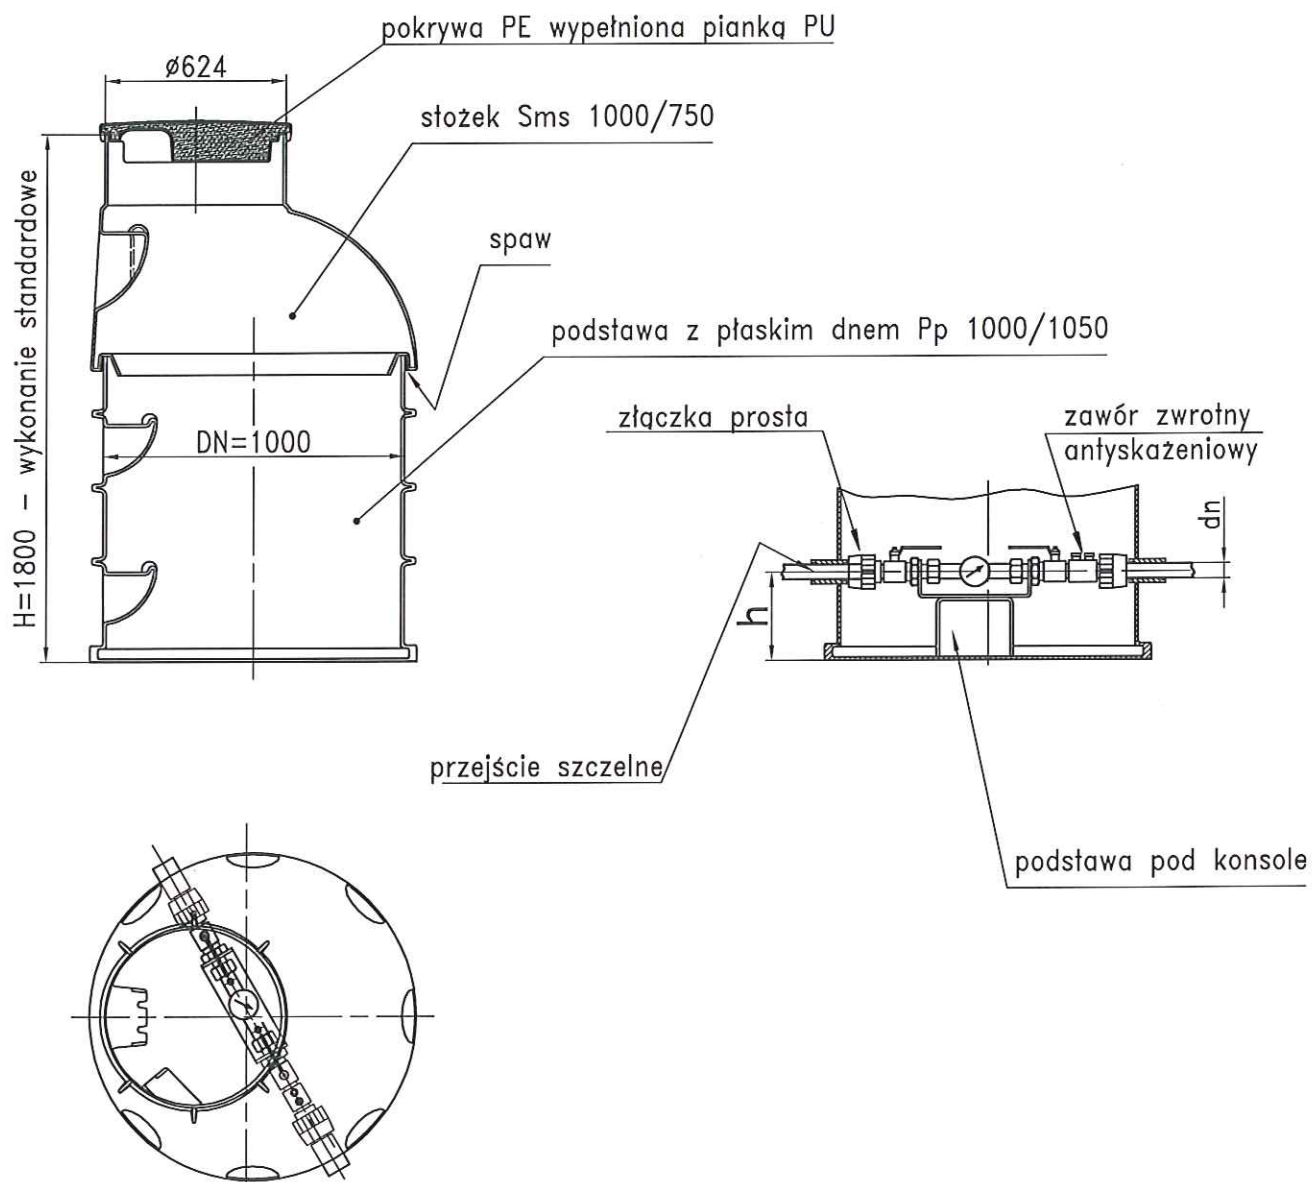

Studnia wodomierzowa DN1000