






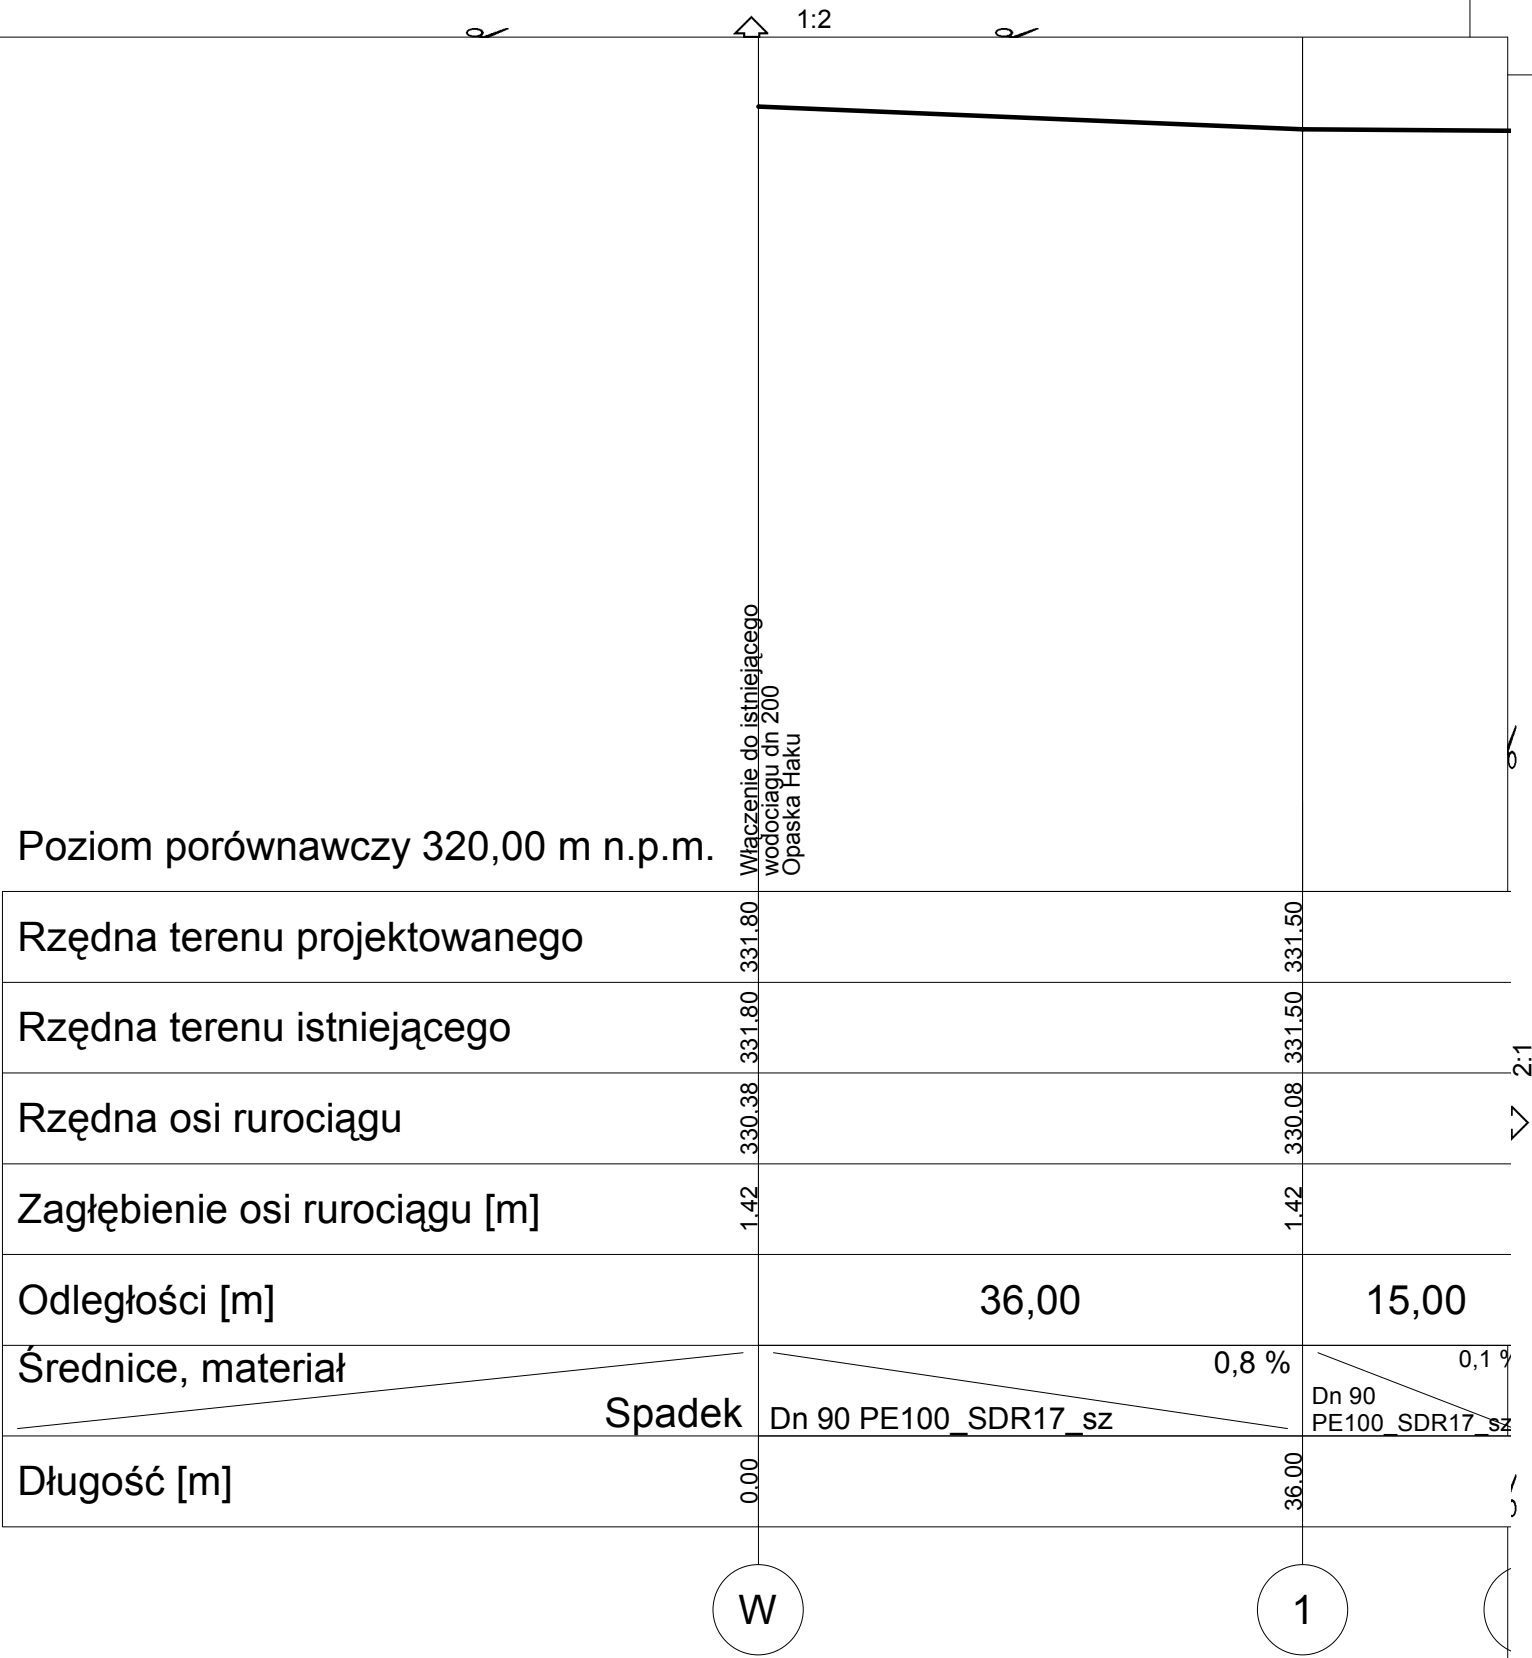


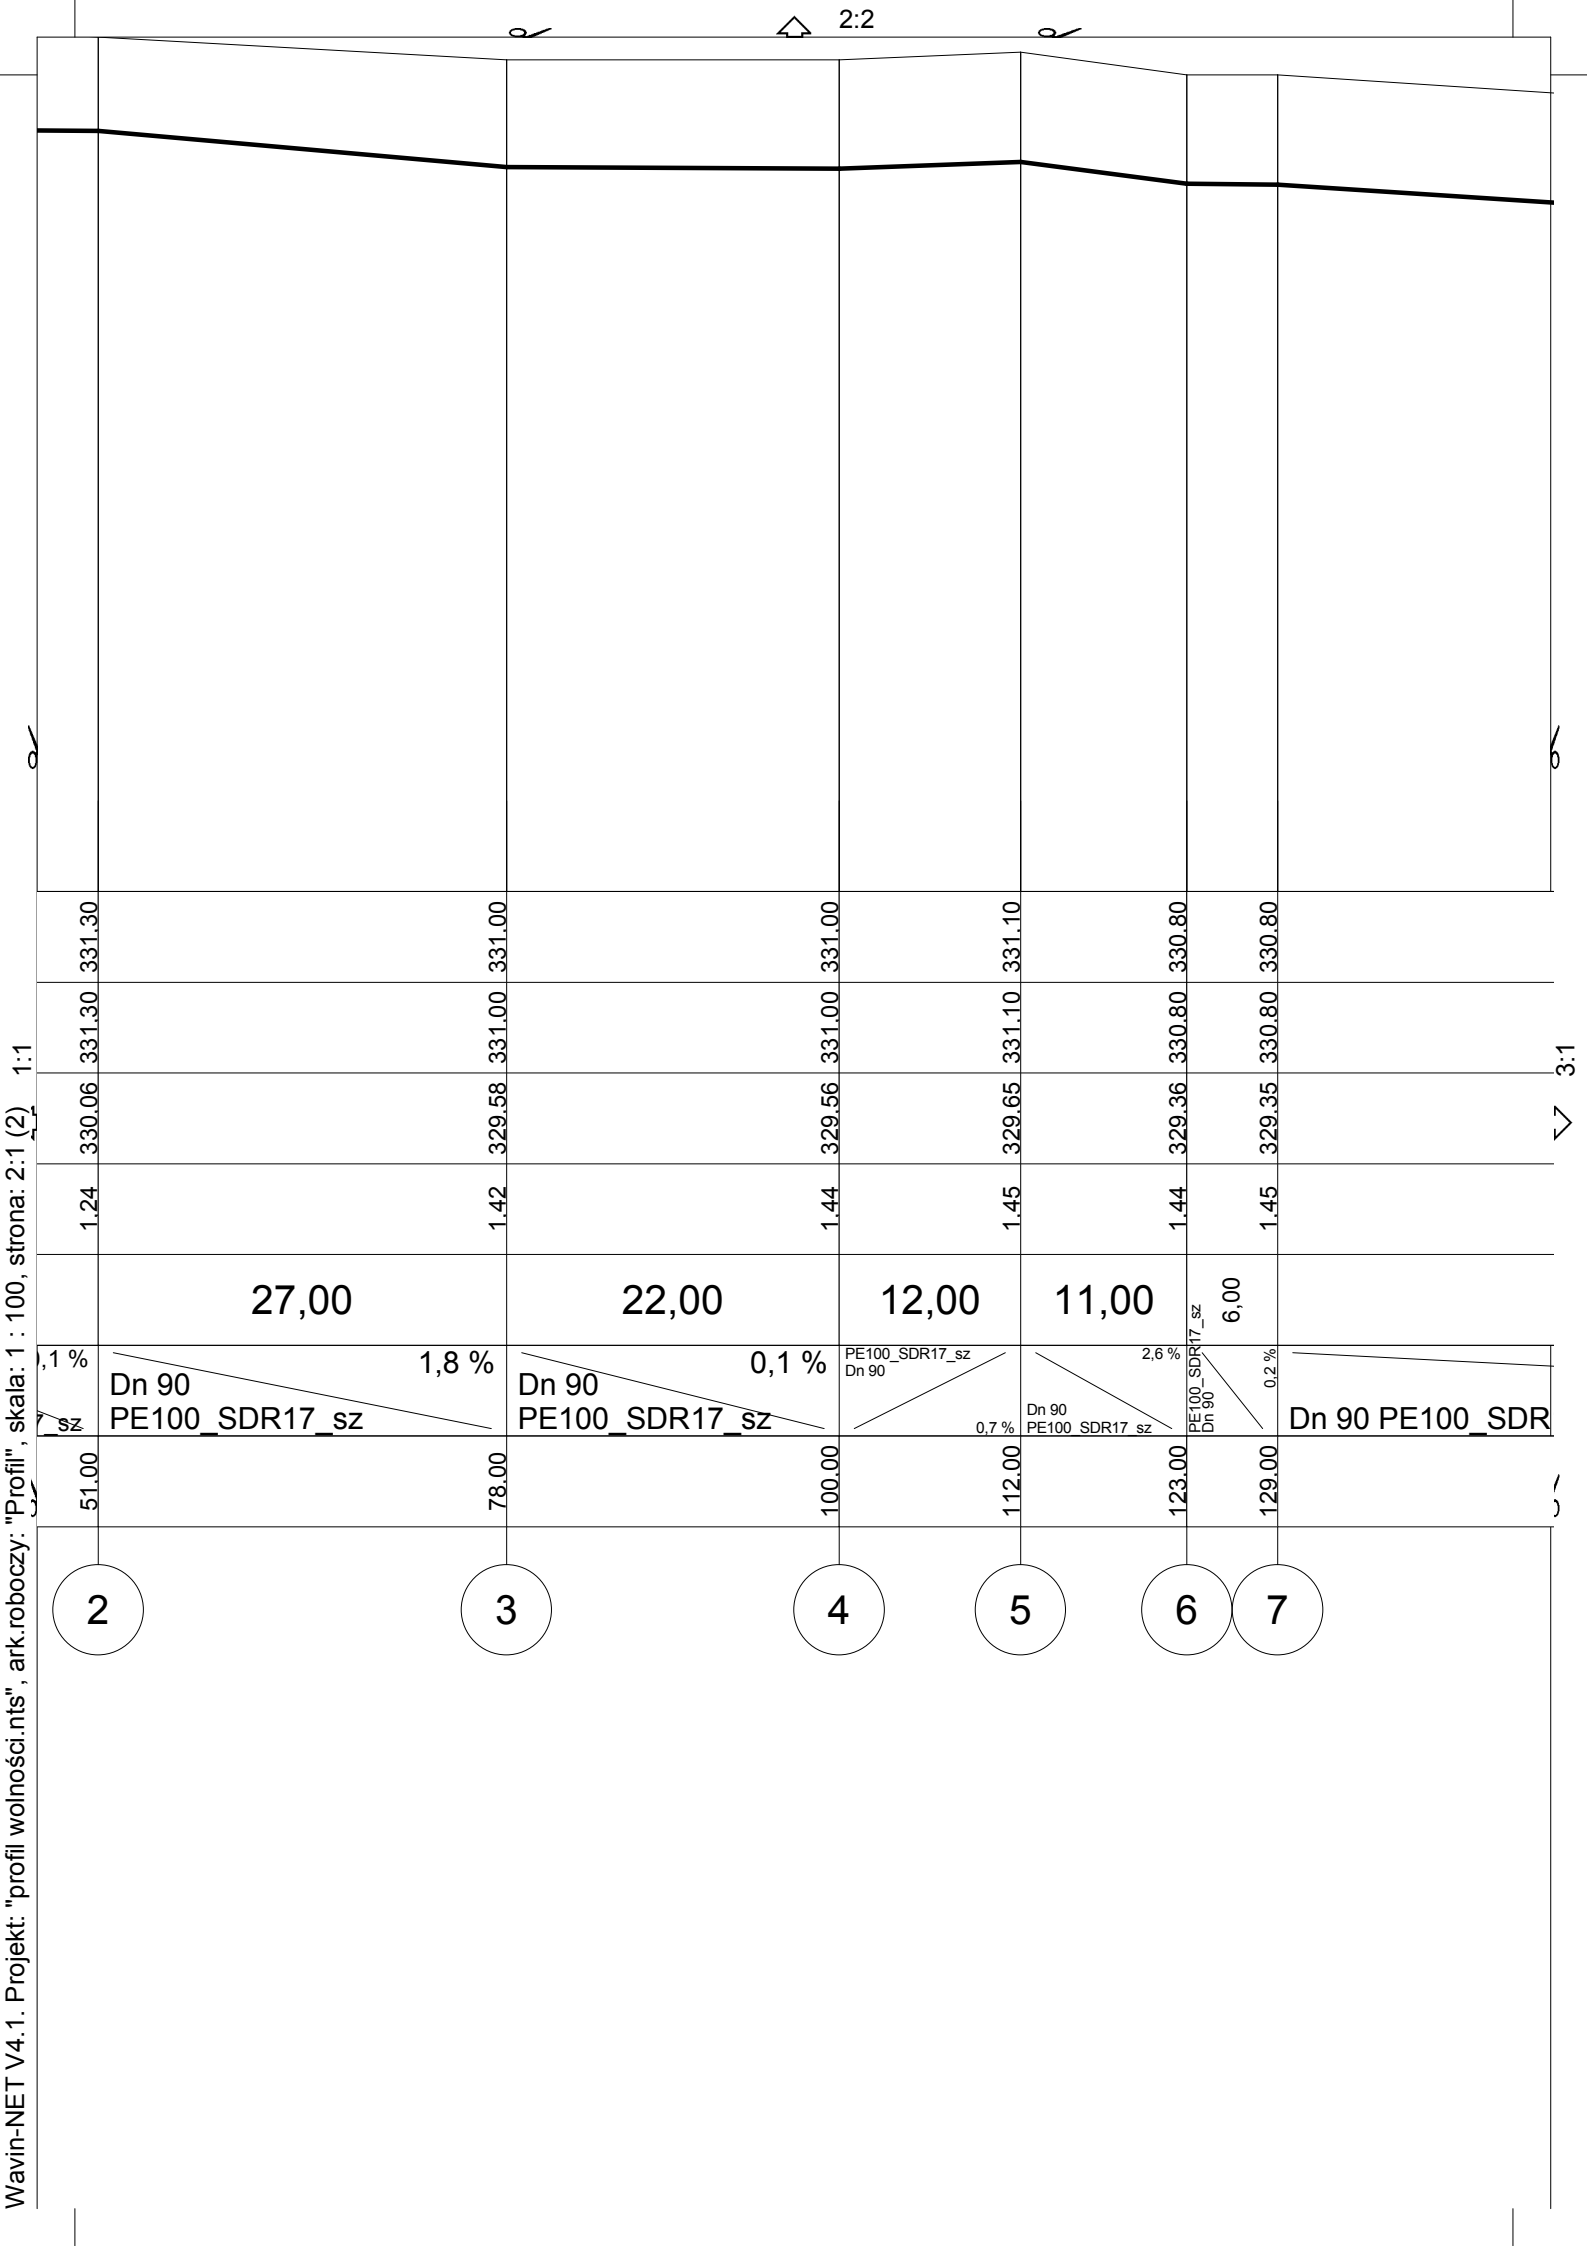

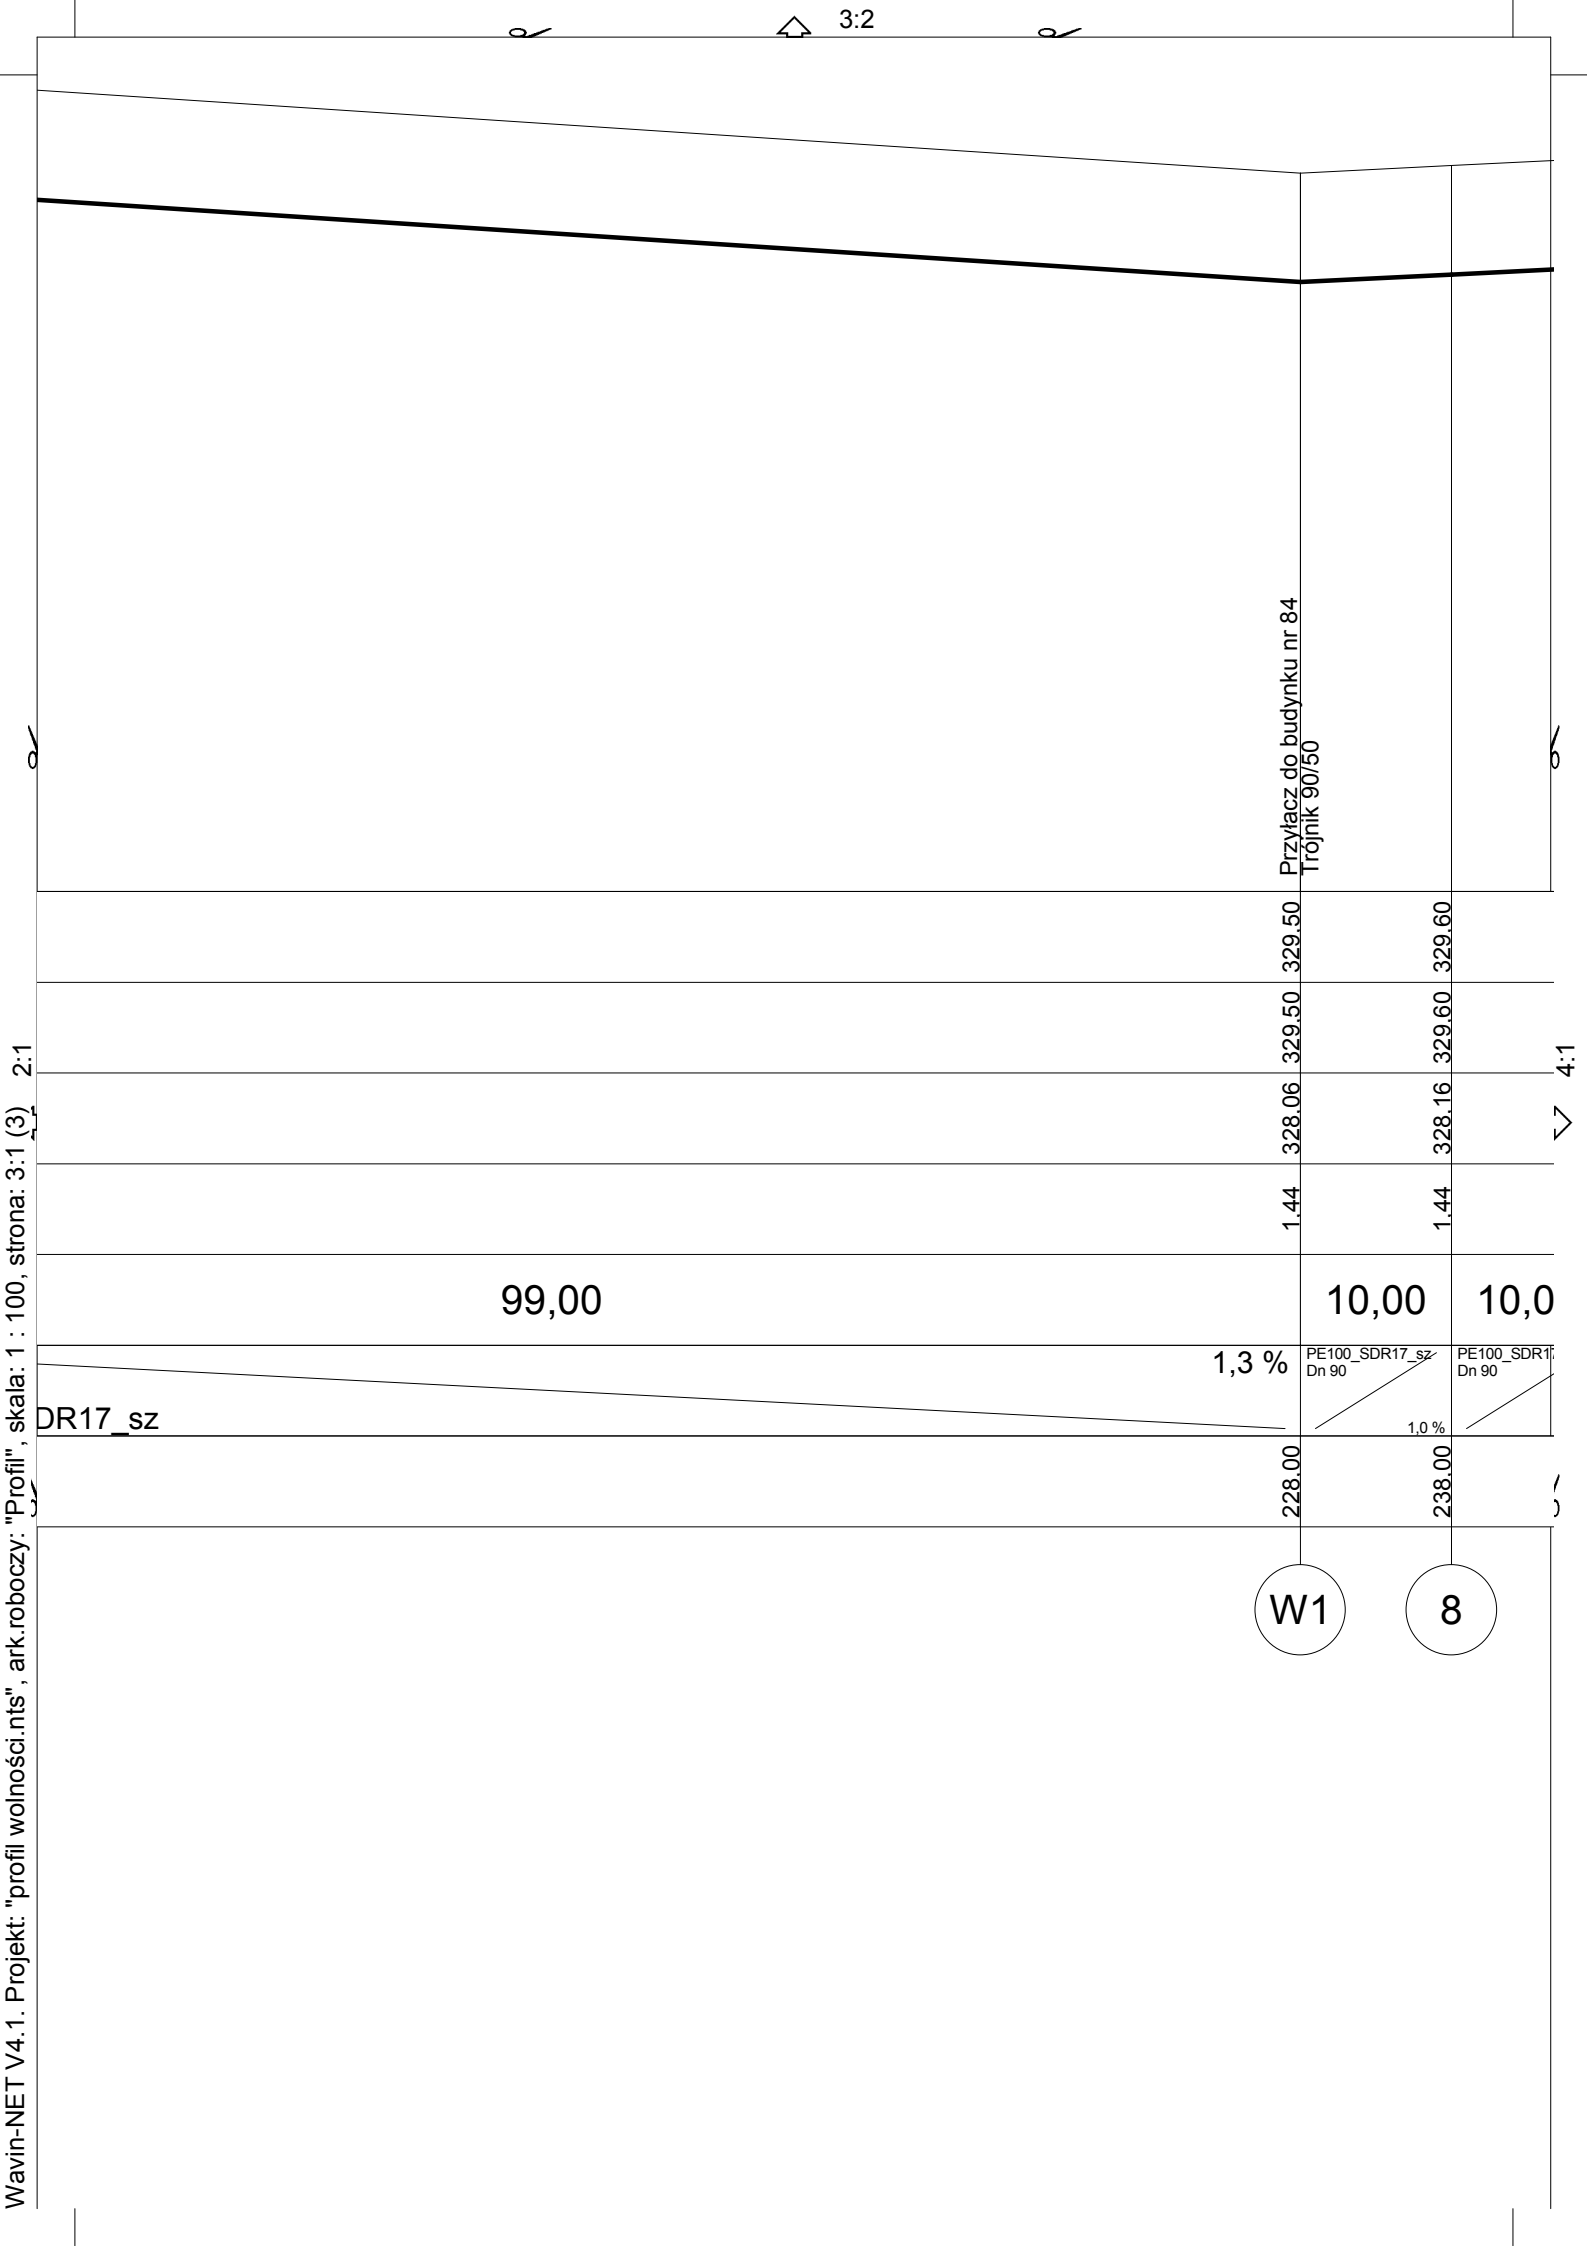

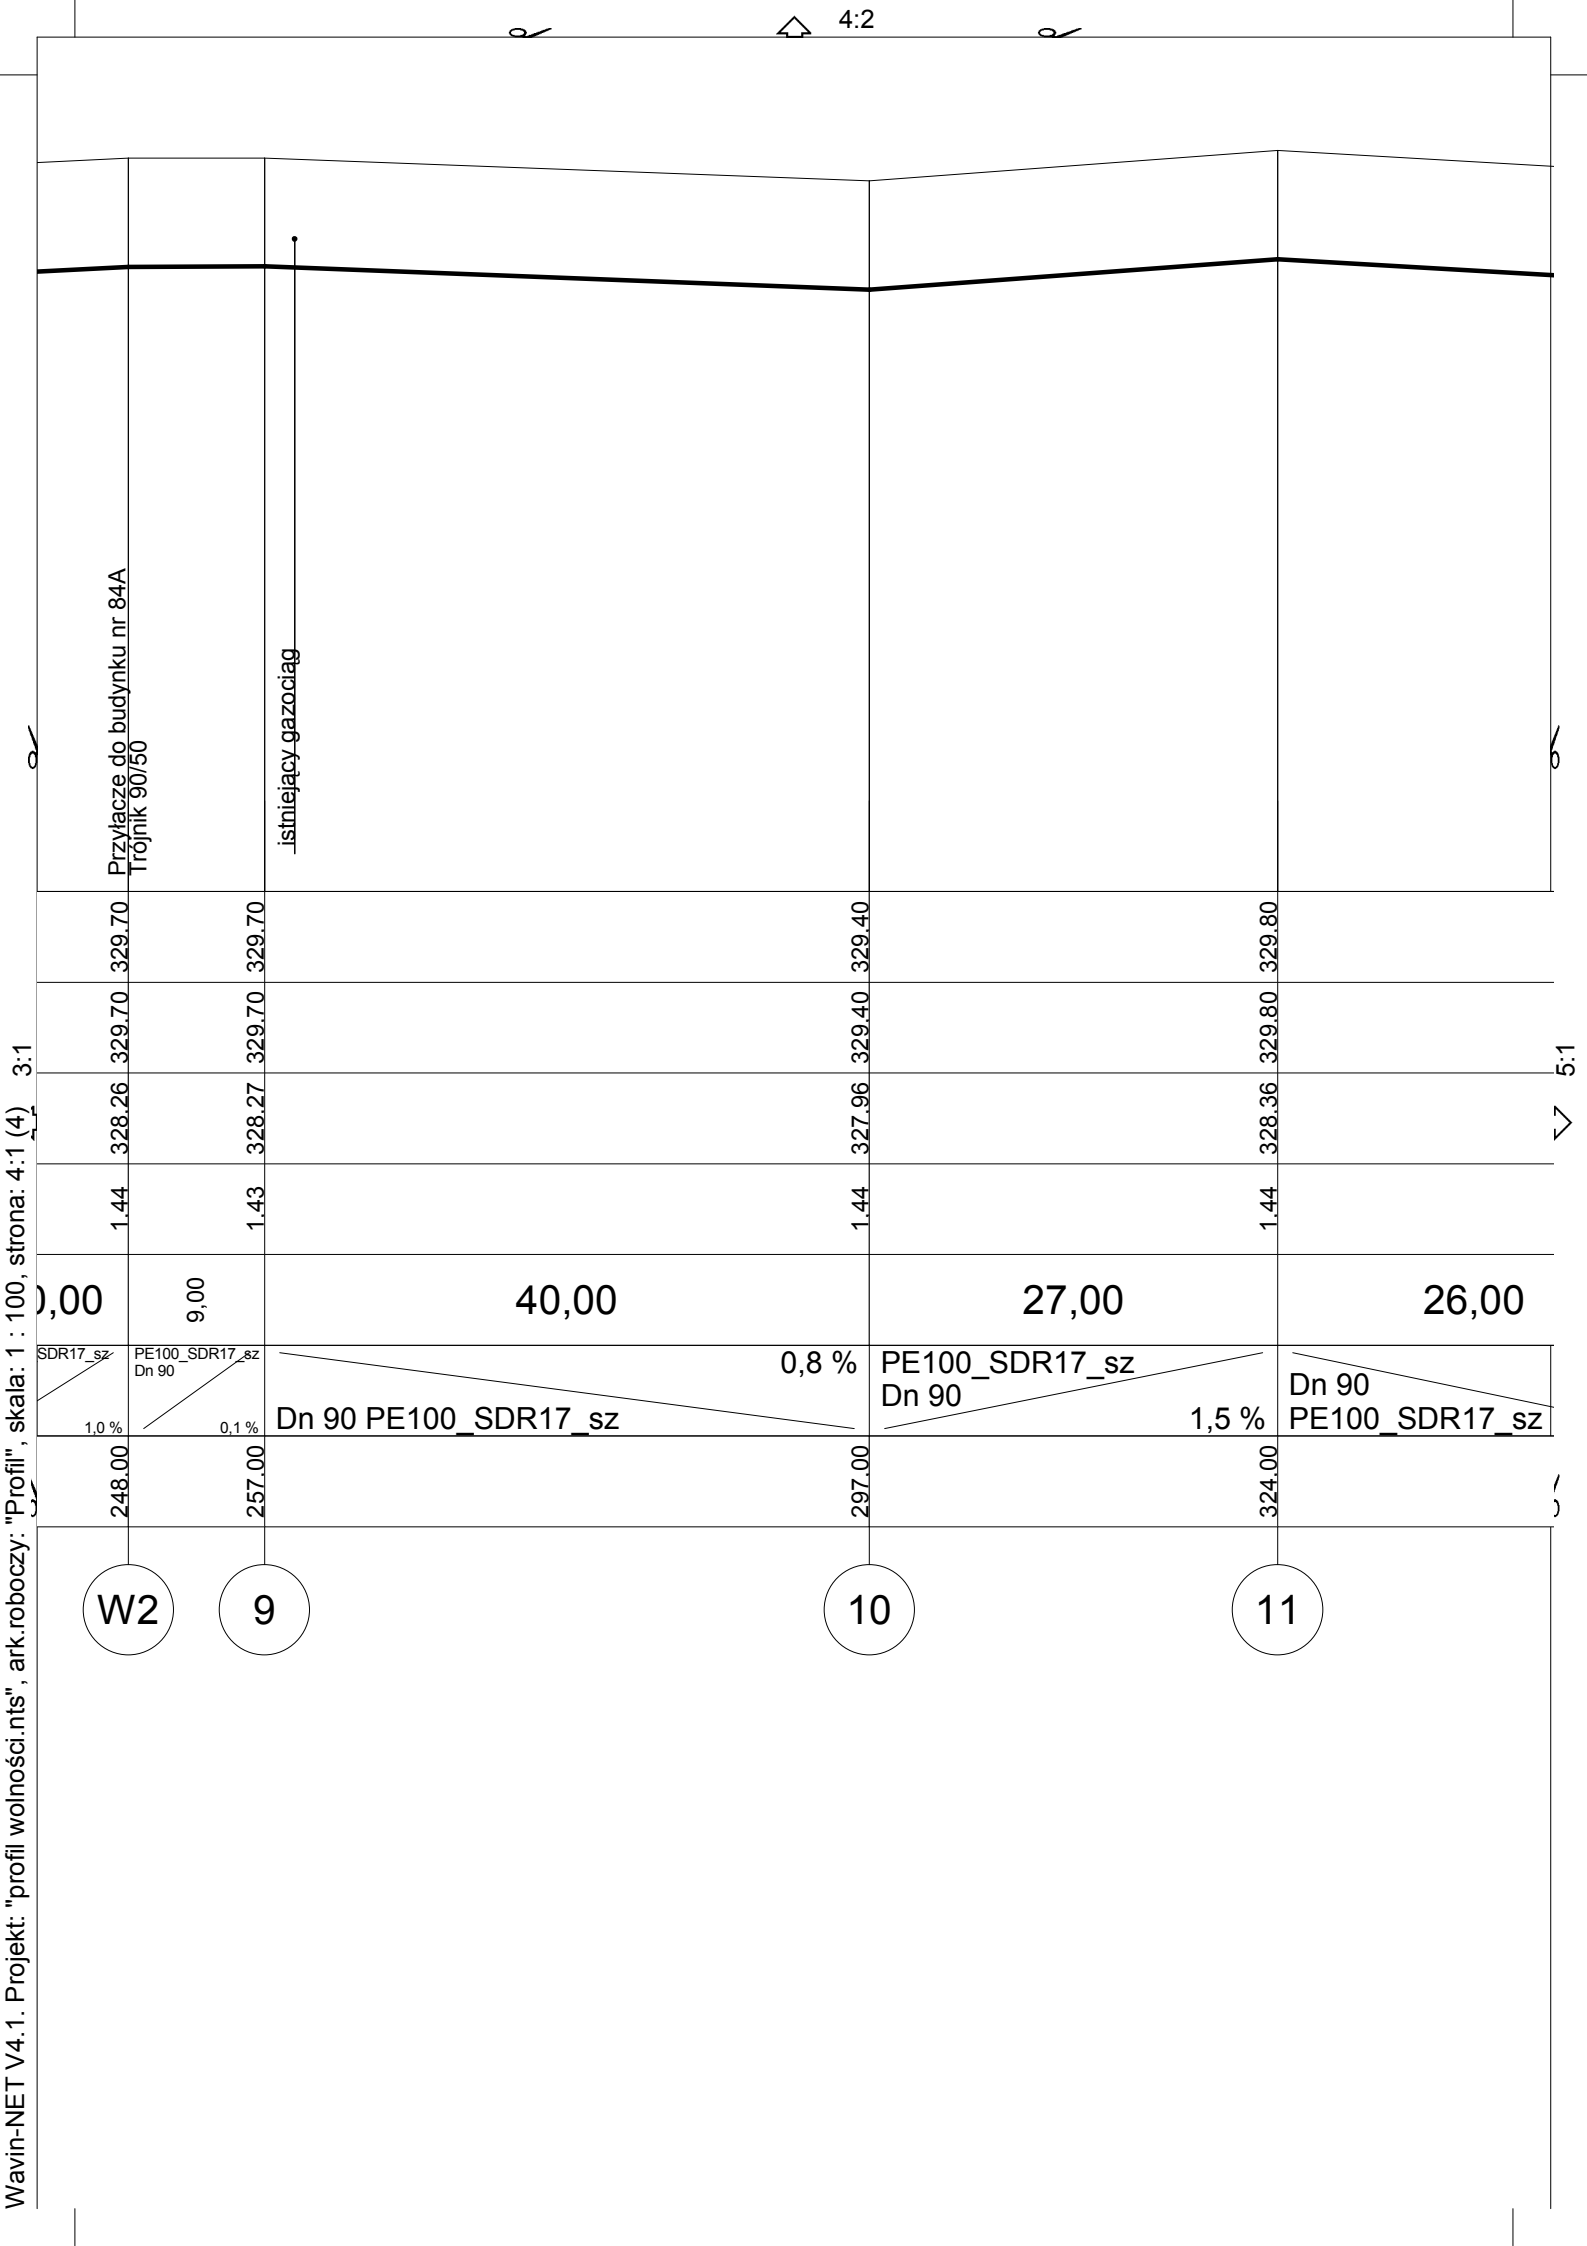

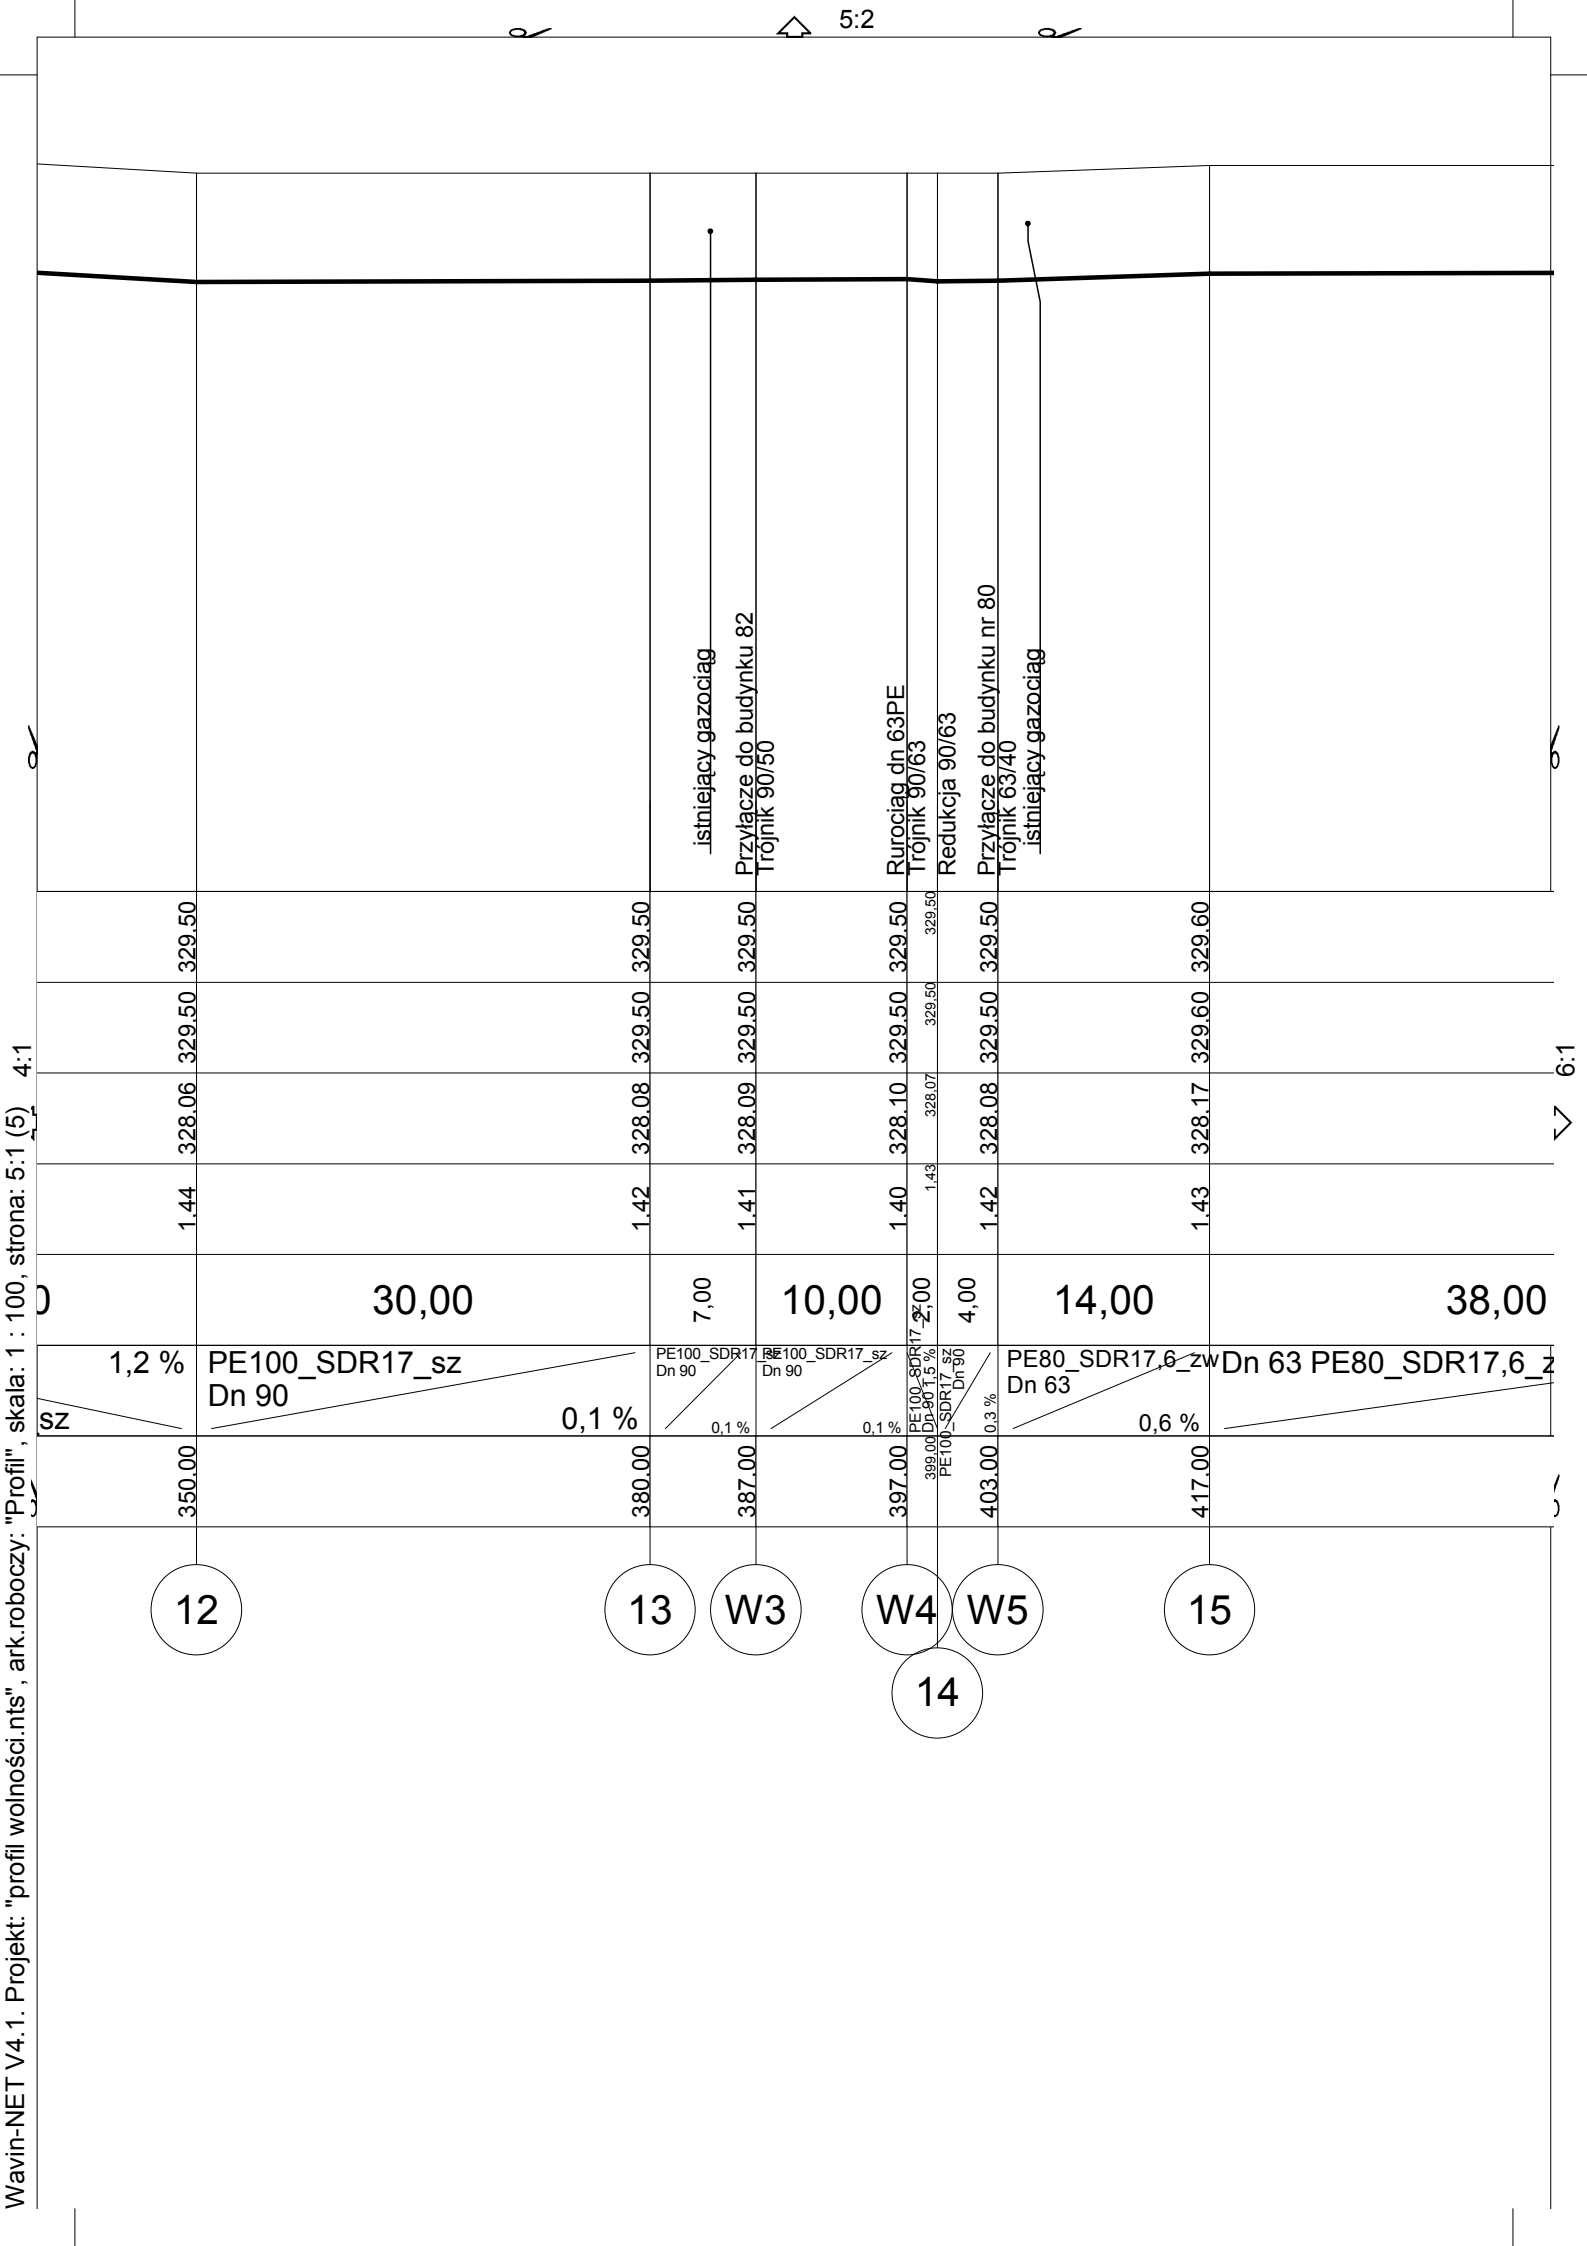

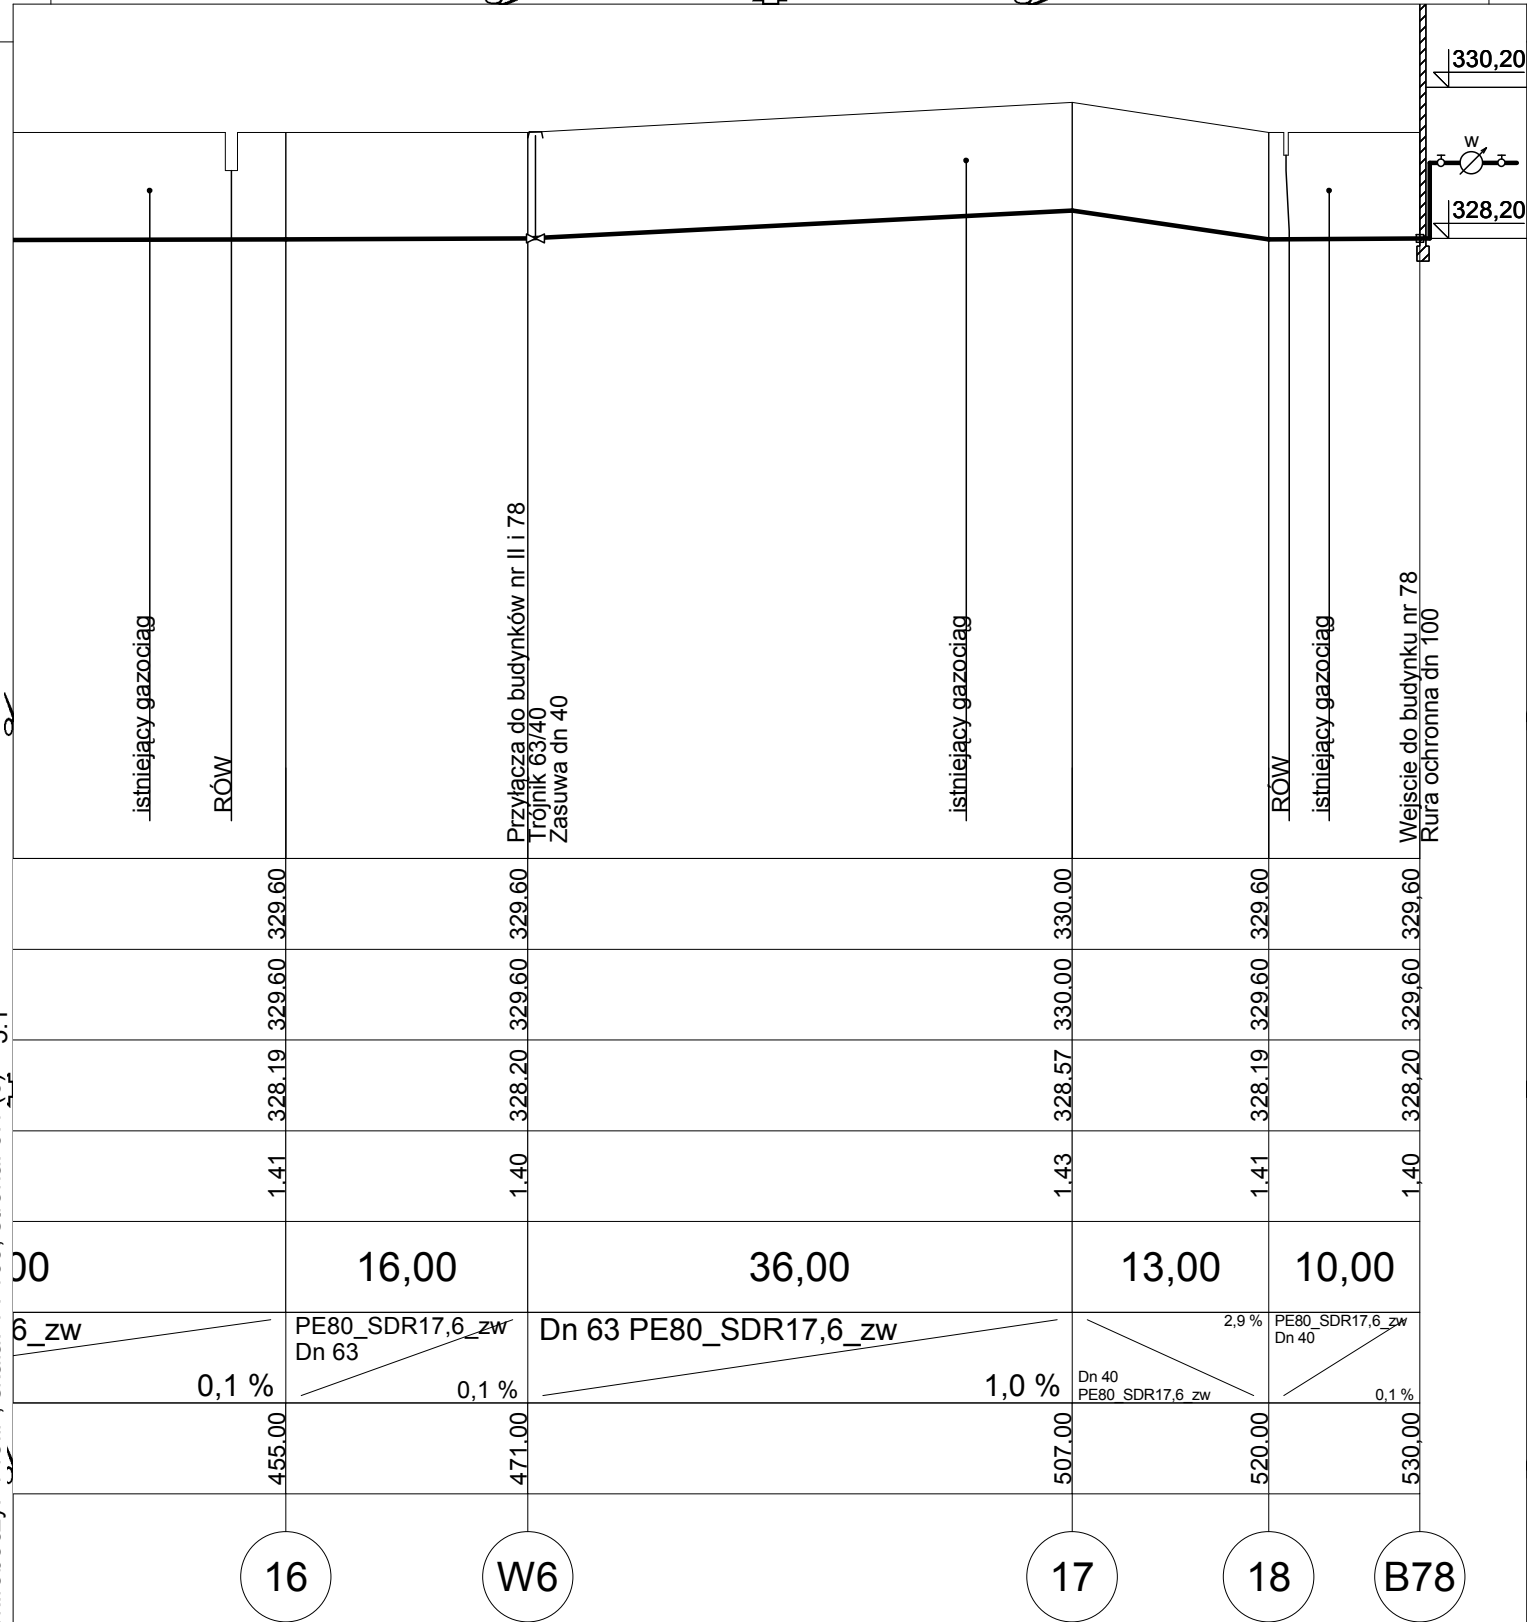

0,20

3,20

Poziom porównawczy 320

Rzędna terenu projektowa

Rzędna terenu istniejącego: 1


Rzędna osi rurociągu


Zagłębienie osi rurociągu

Odległości [m]

Średnice, materiał

Długość [m]

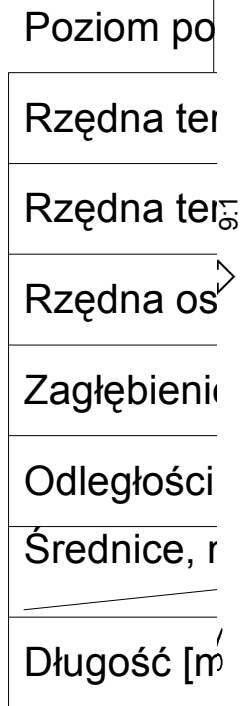

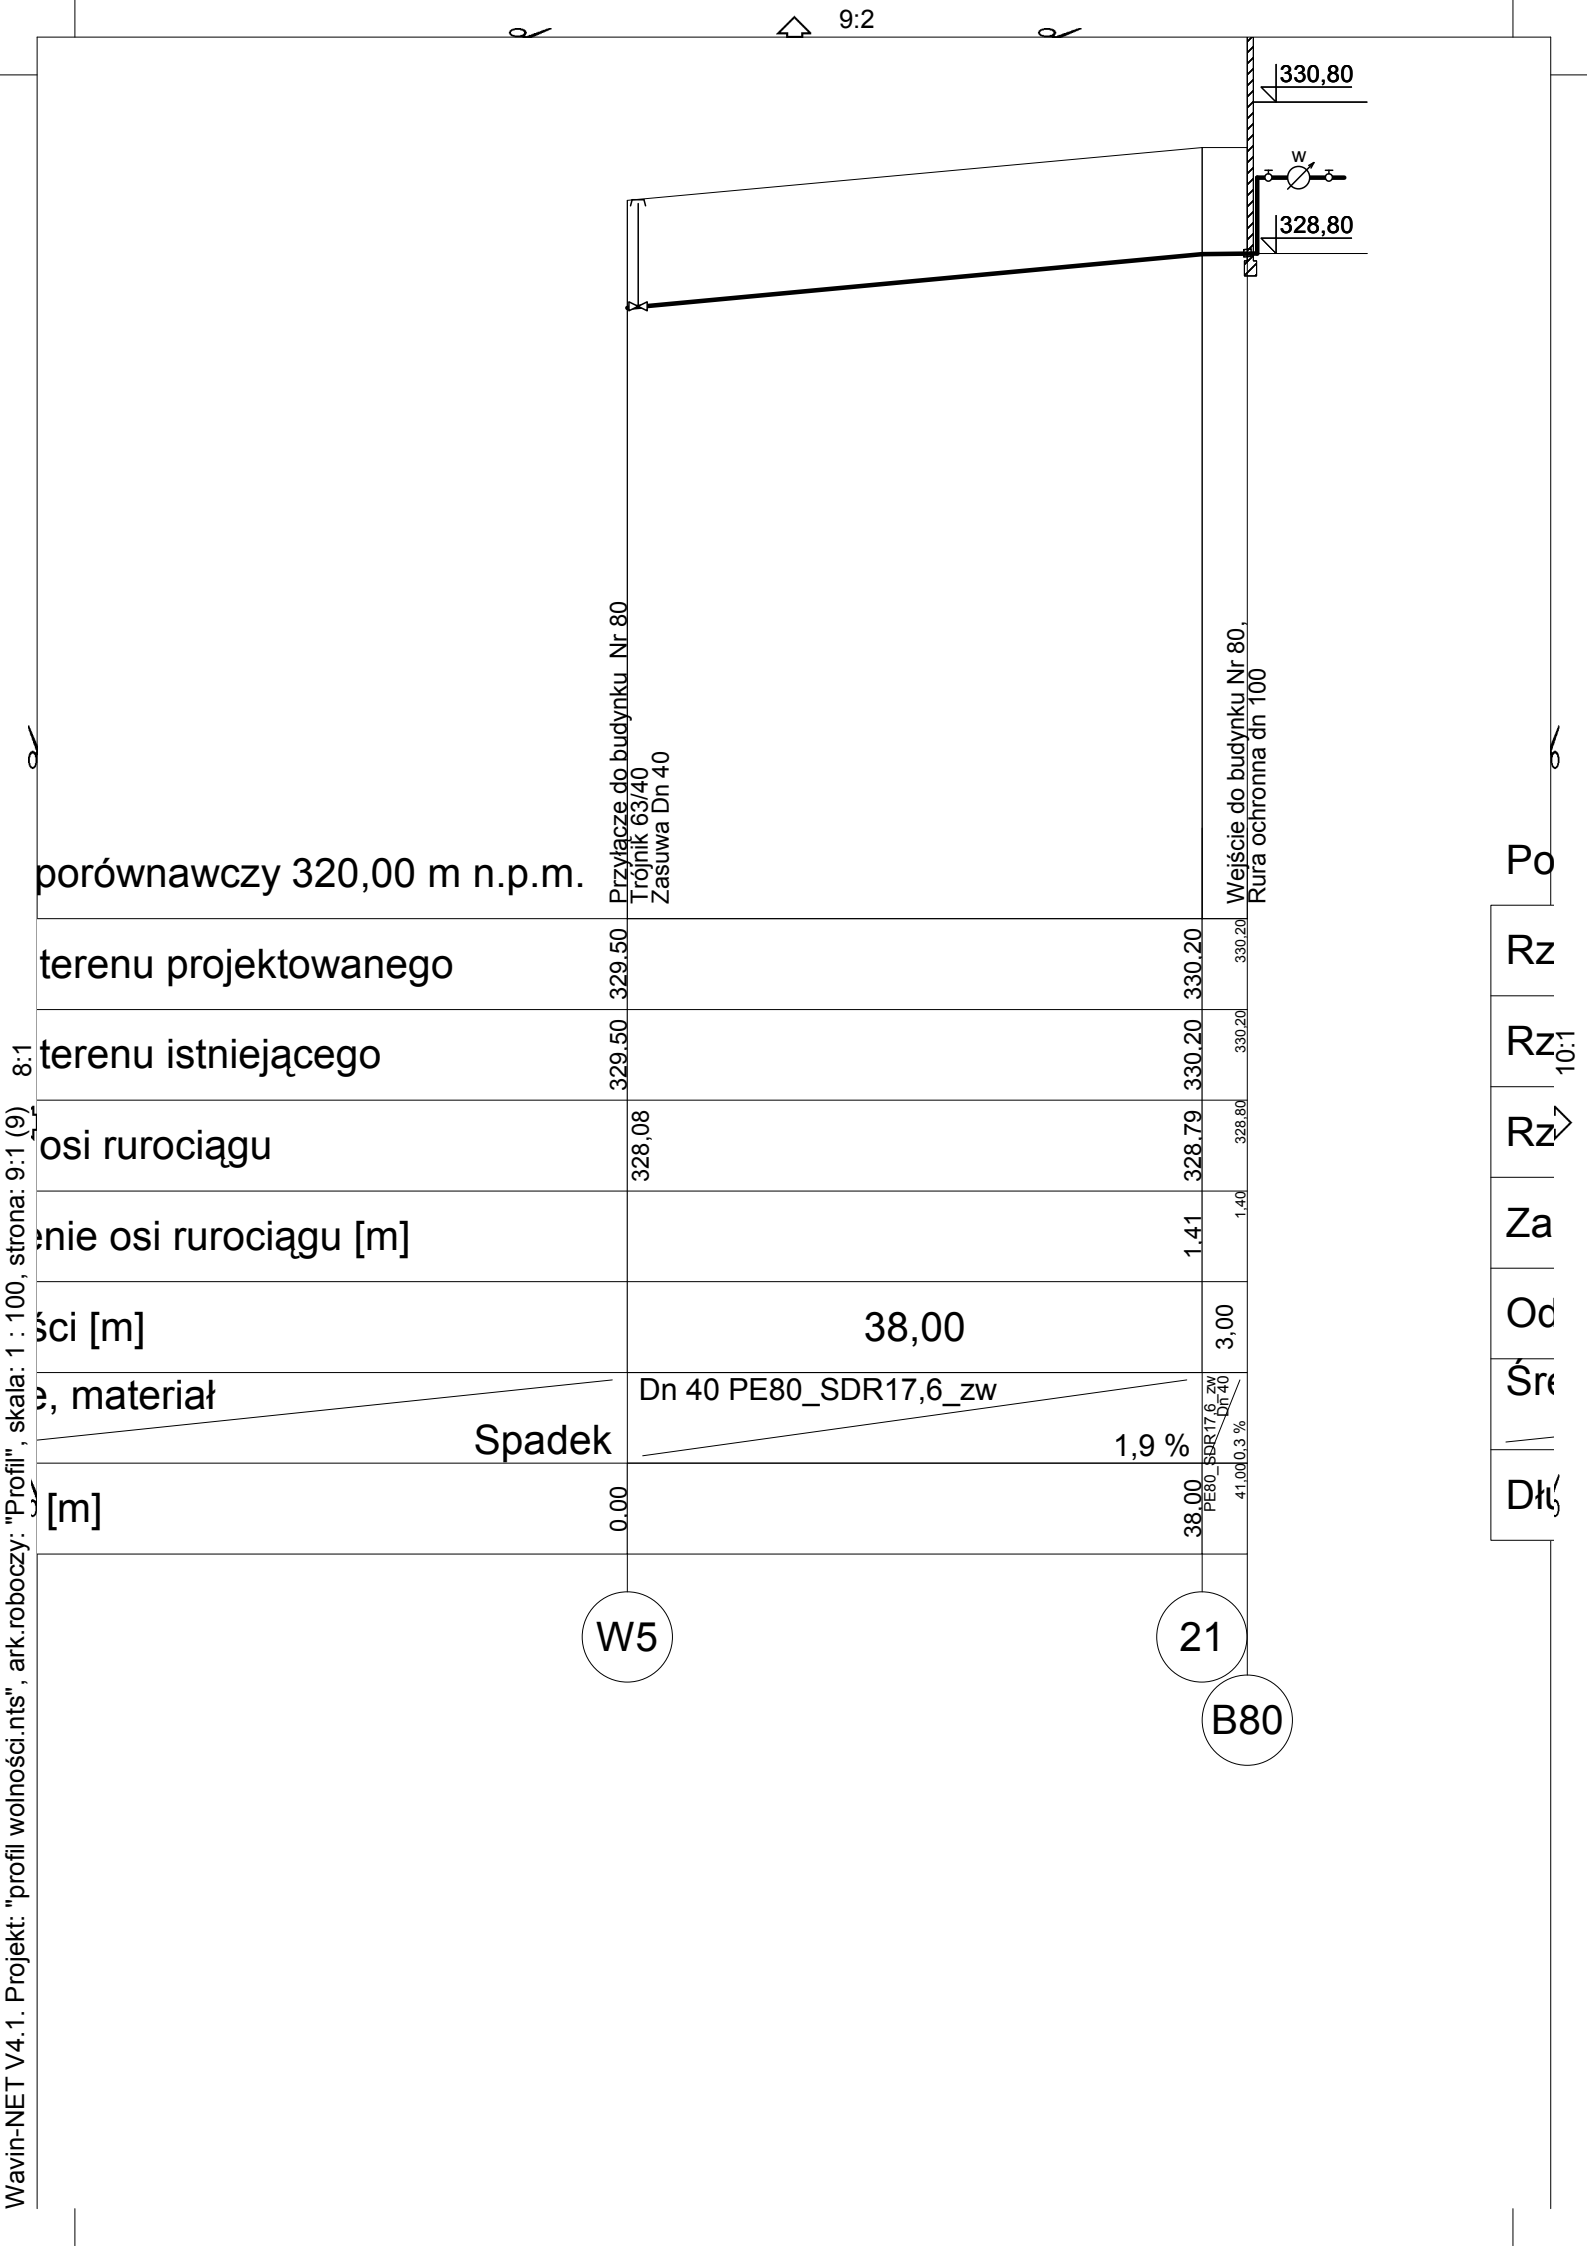

Poziom porównawczy 320,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu

Zagłębienie osi rurociągu [m]

Odległości [m]

Średnice, materiał

Długość [m]


Przylącze do budynku Nr 82
Trojnik 90/50
Zasuwa Dn 40

Wejście do budynku Nr 82
Rura ochronna Dn 100

329,50	329,50	330,00
329,50	330,00	330,00
328,09	328,60	328,60
	1,40	
11,00		
PE80_SDR17,6_zw Dn 40		
Spadek 4,6 %		
0,00	11,00	

W3

B82



Poziom porównawczy 320,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu

Zagłębienie osi rurociągu [m]

Odległości [m]


Średnice, materiał

Spadek

Długość [m]


12:1


10:1



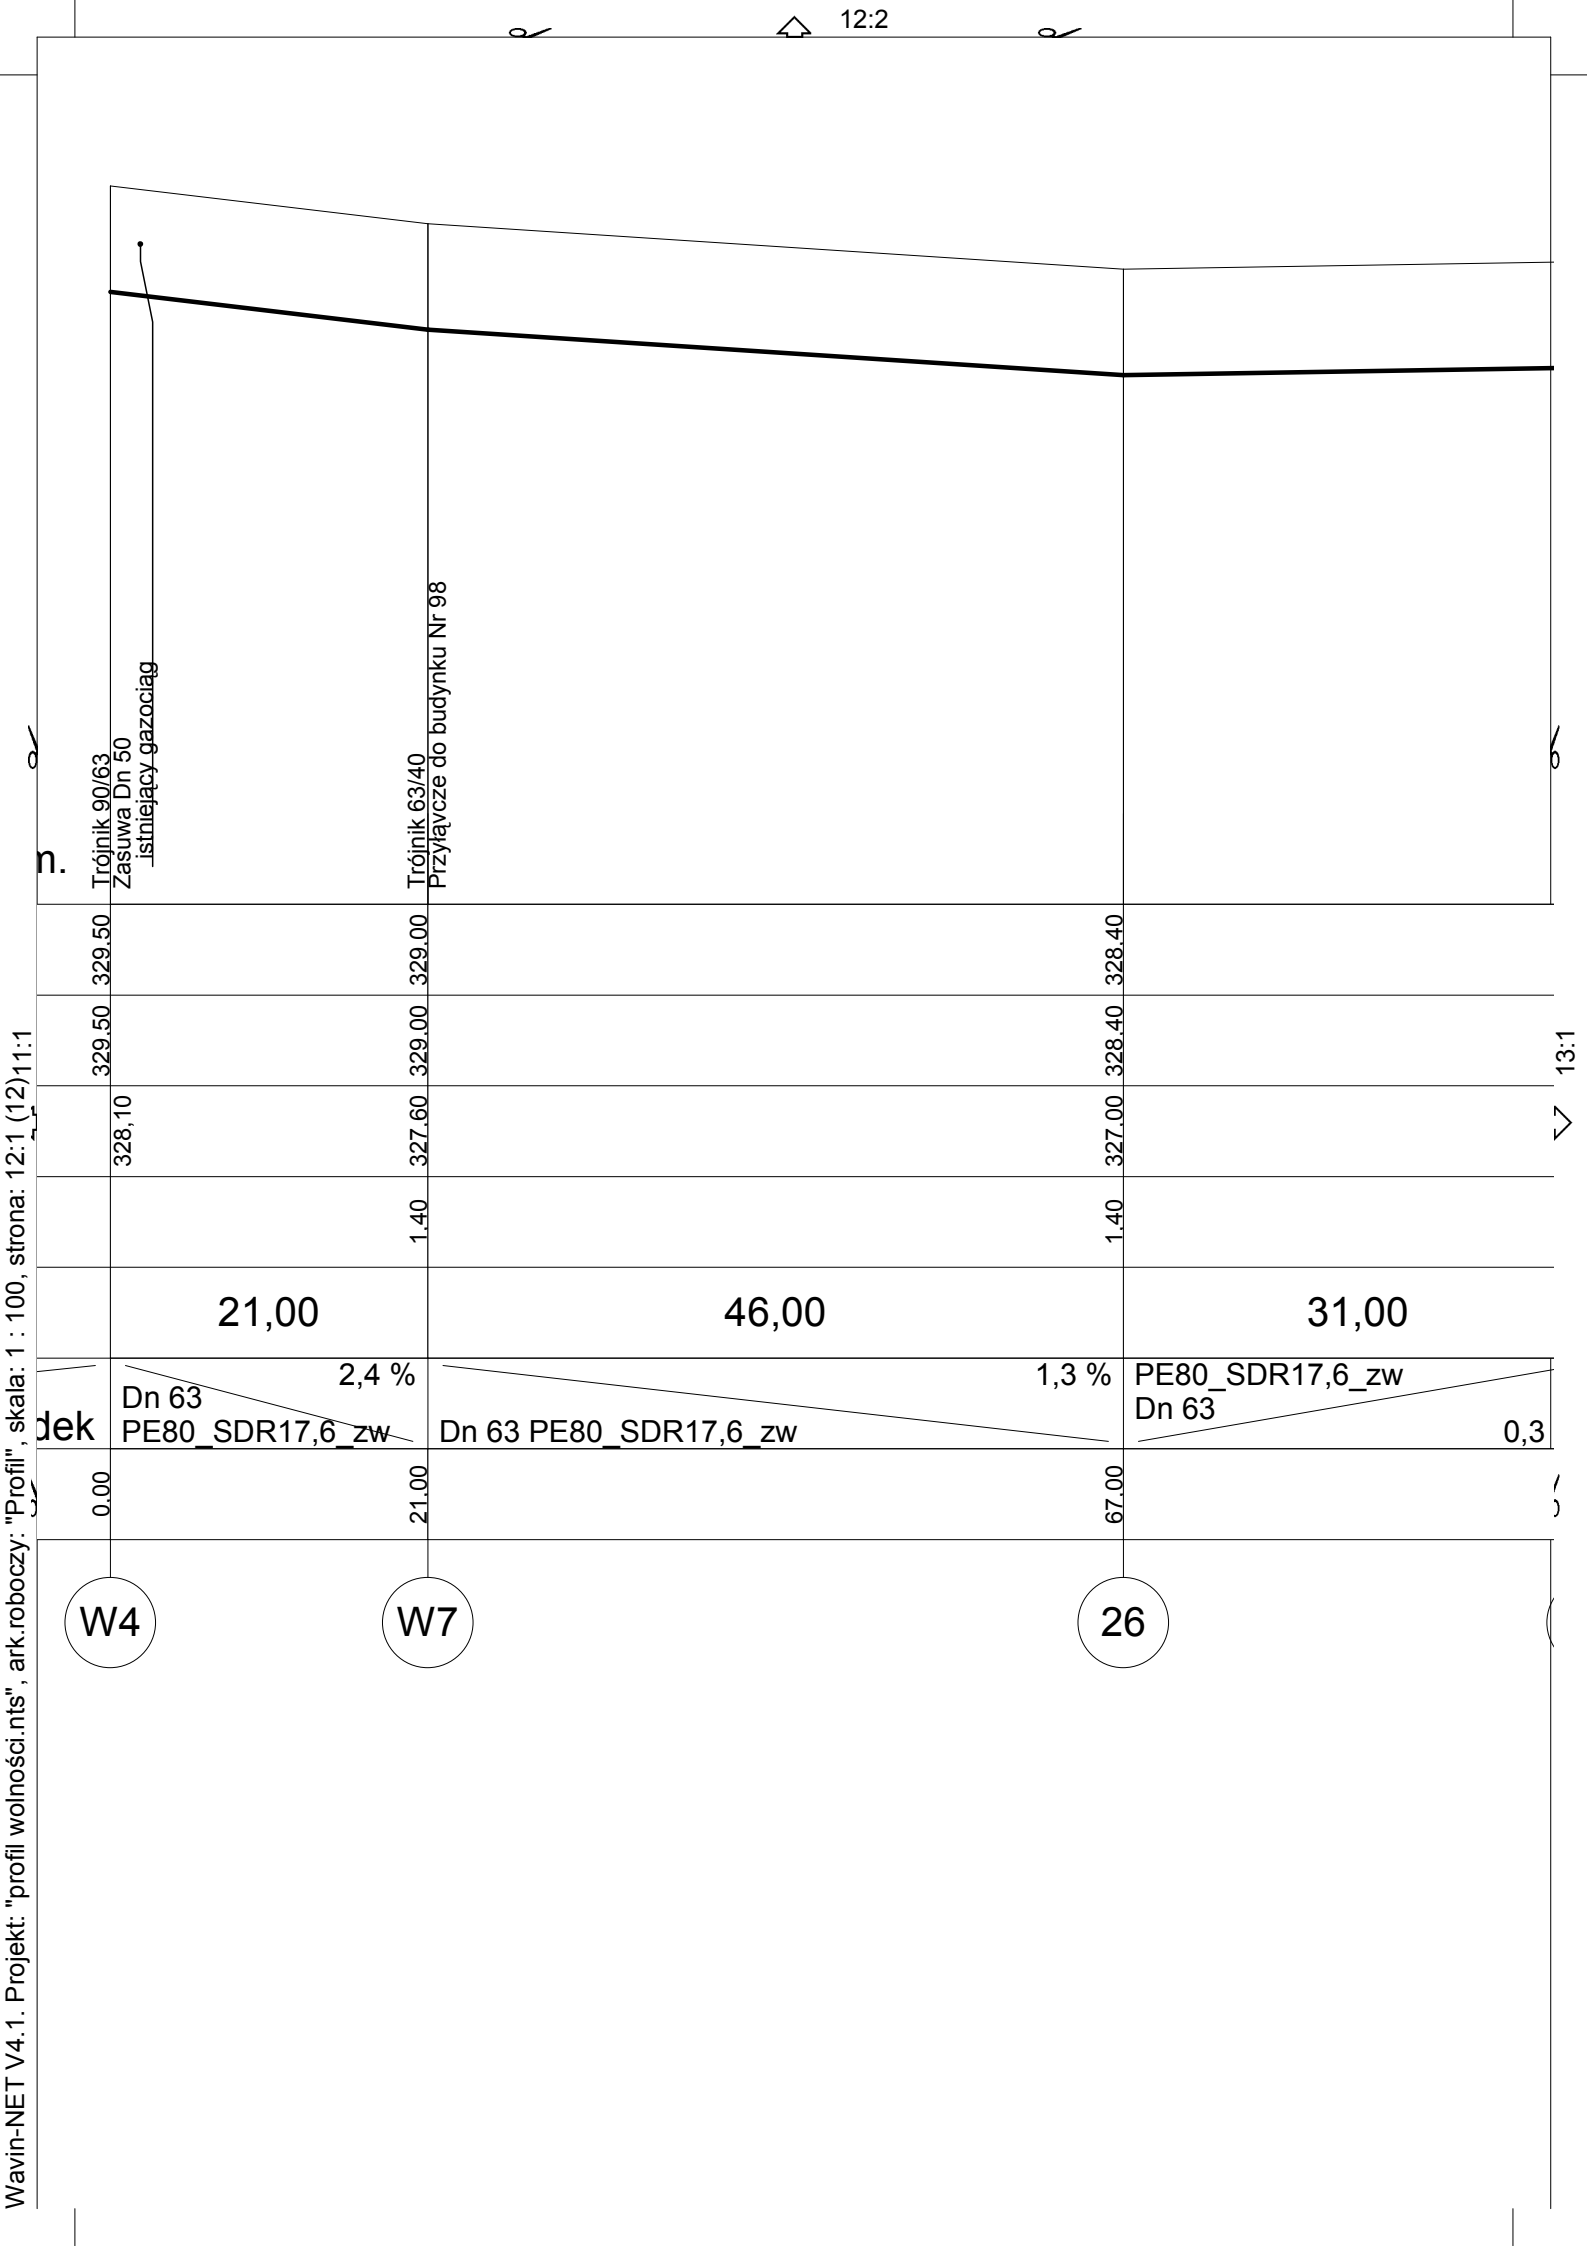




13:2

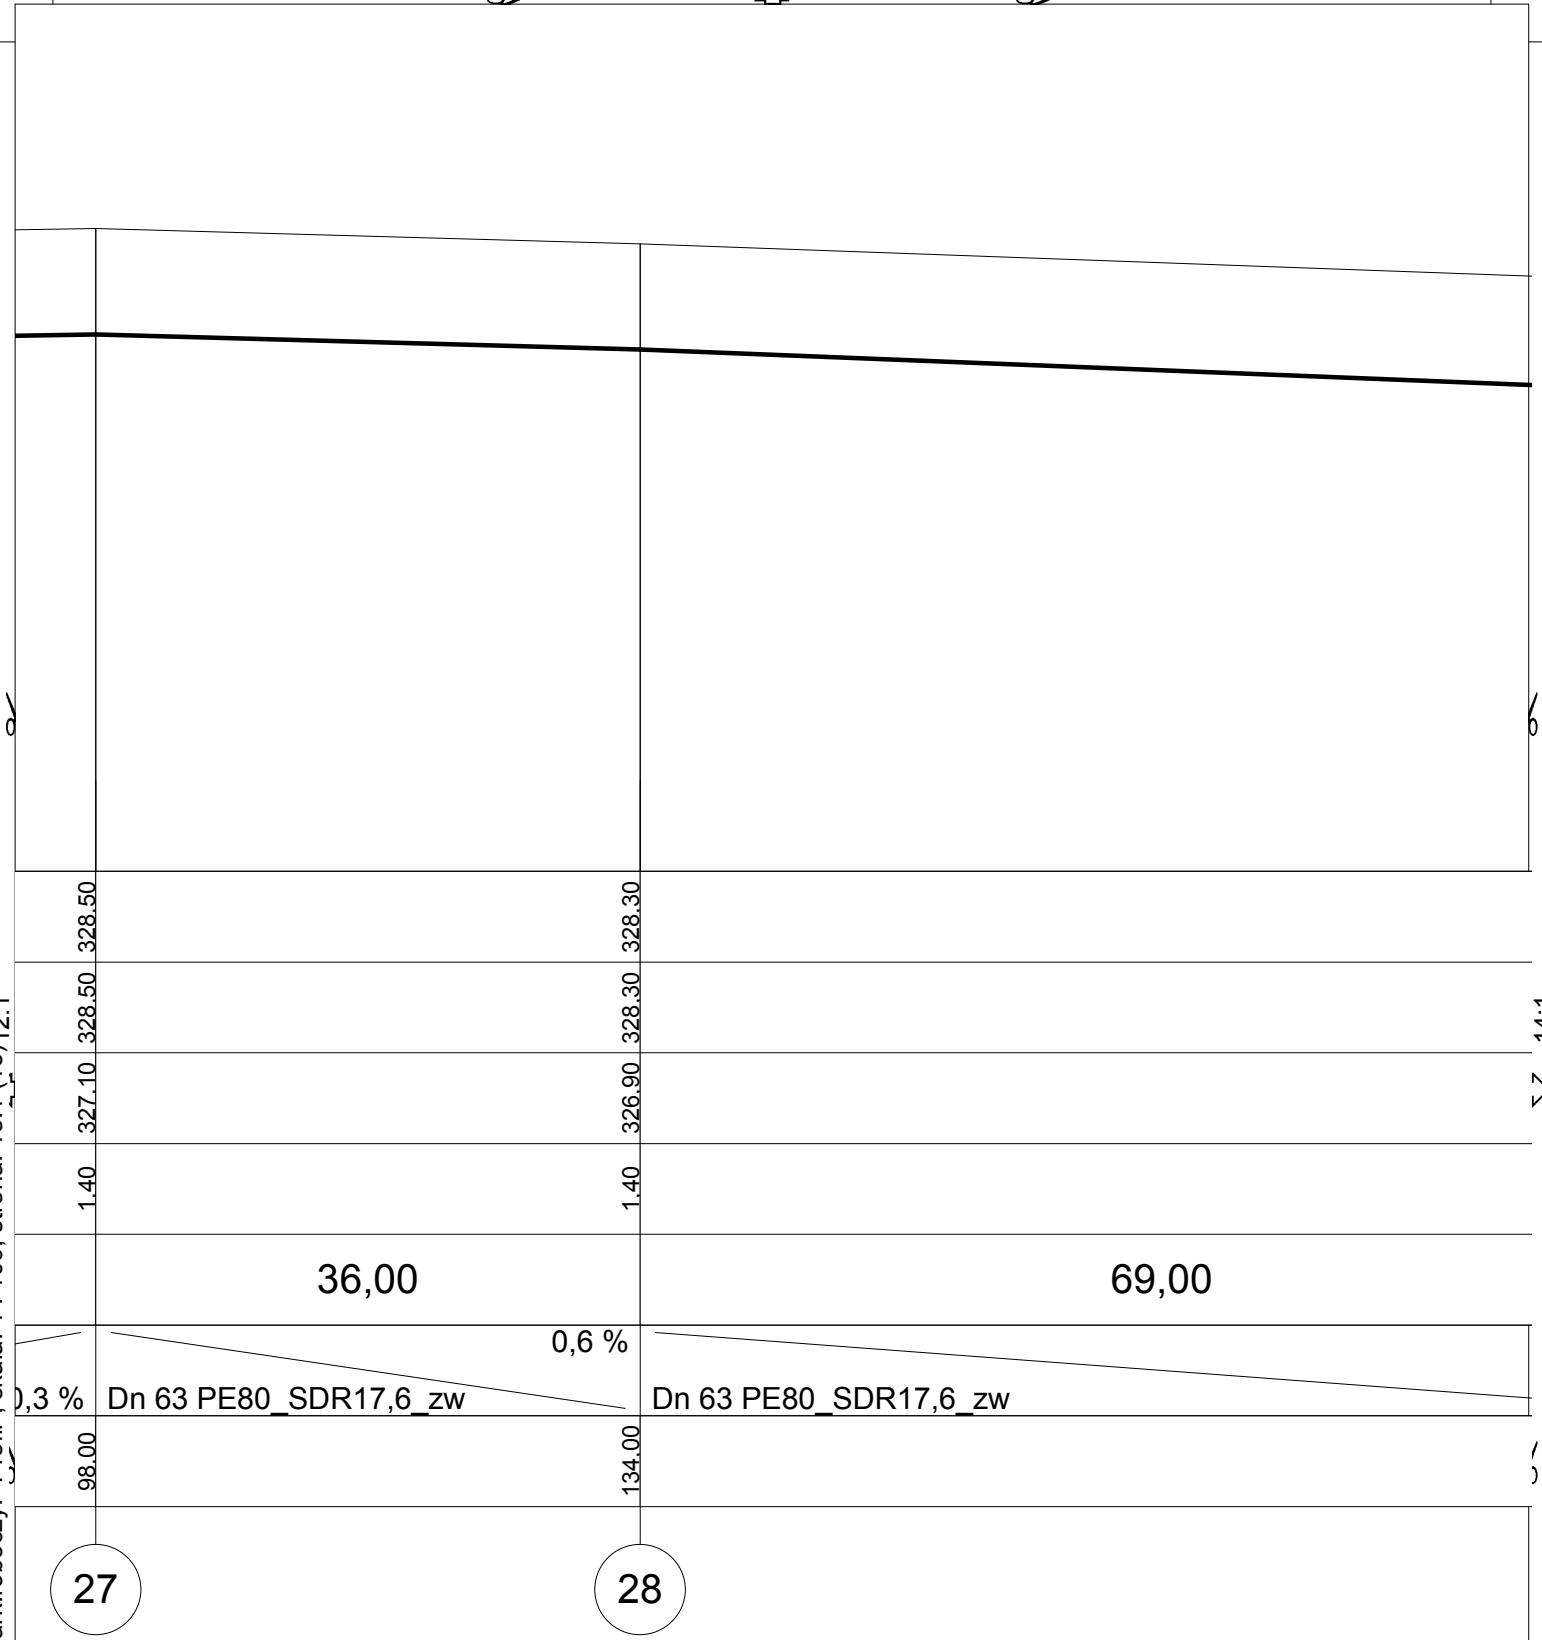


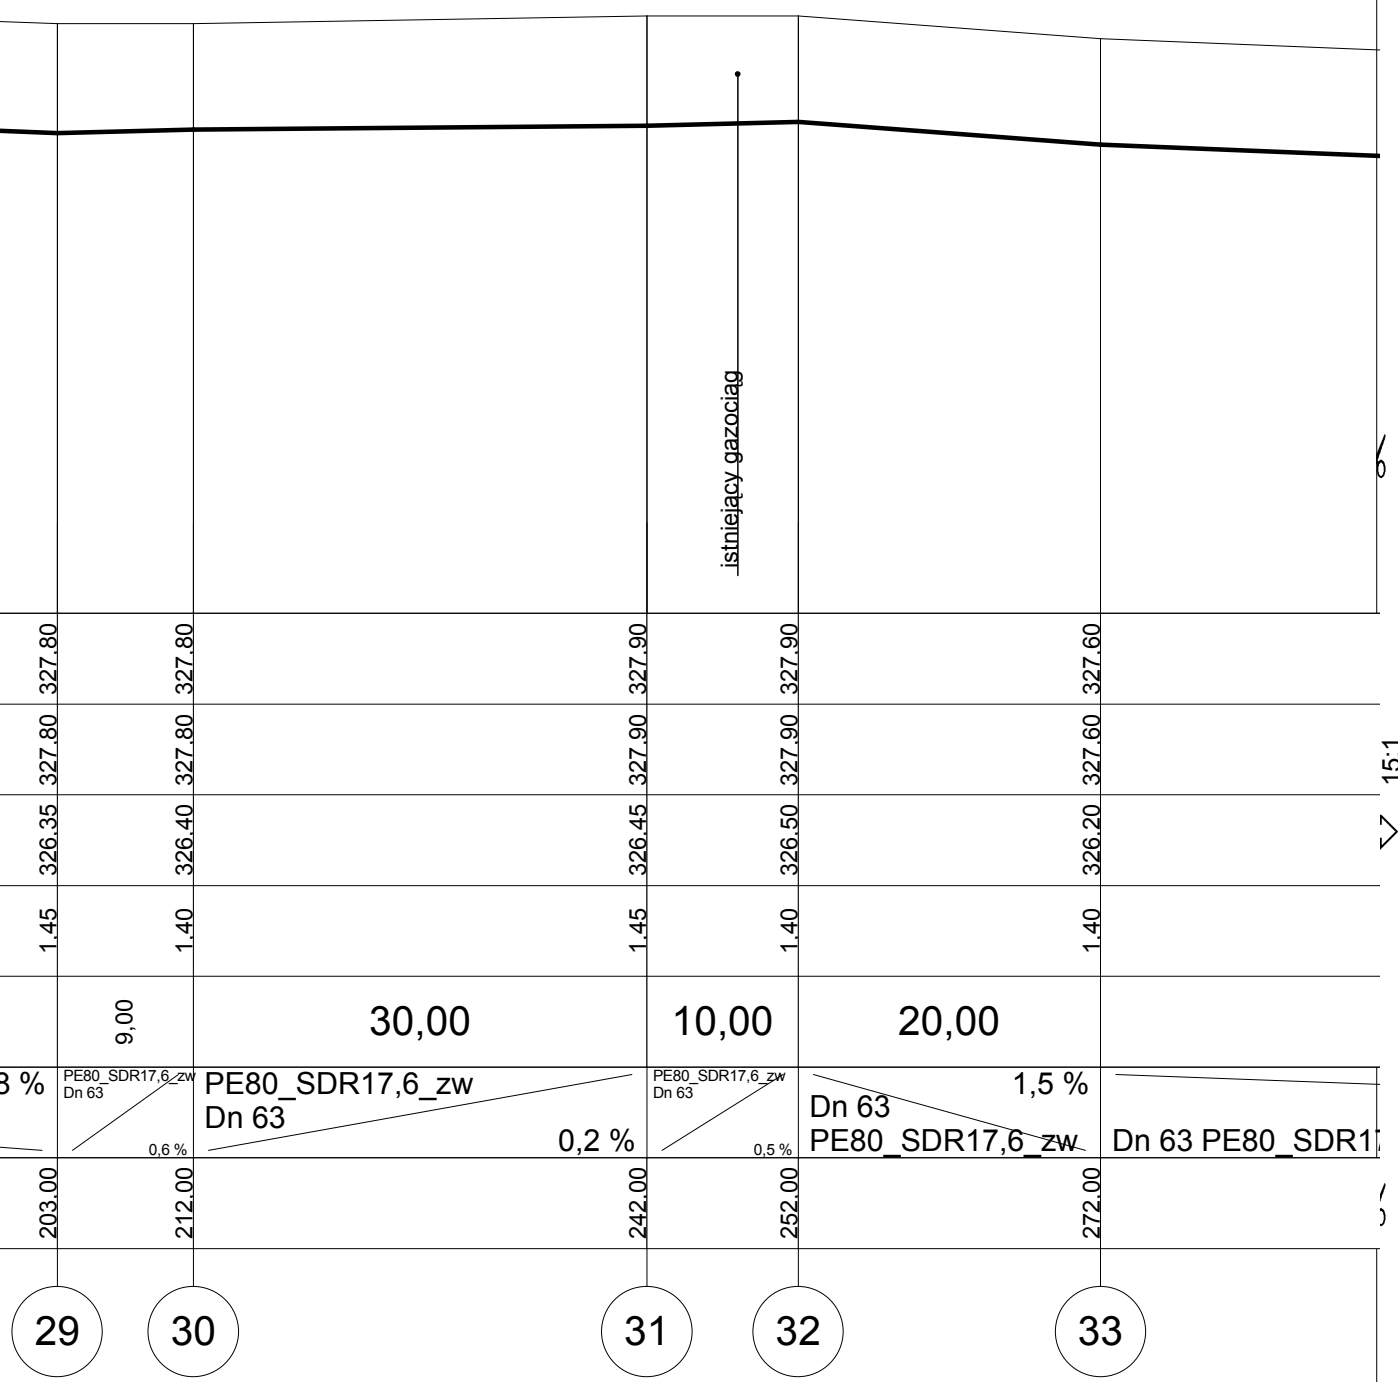


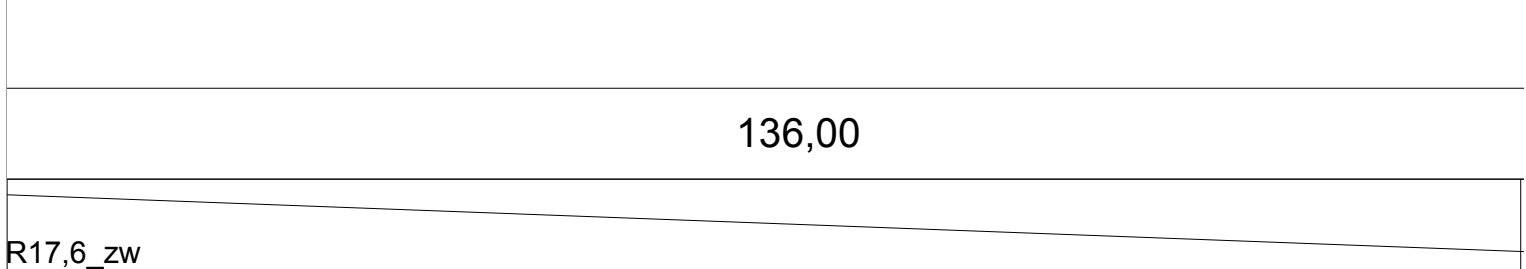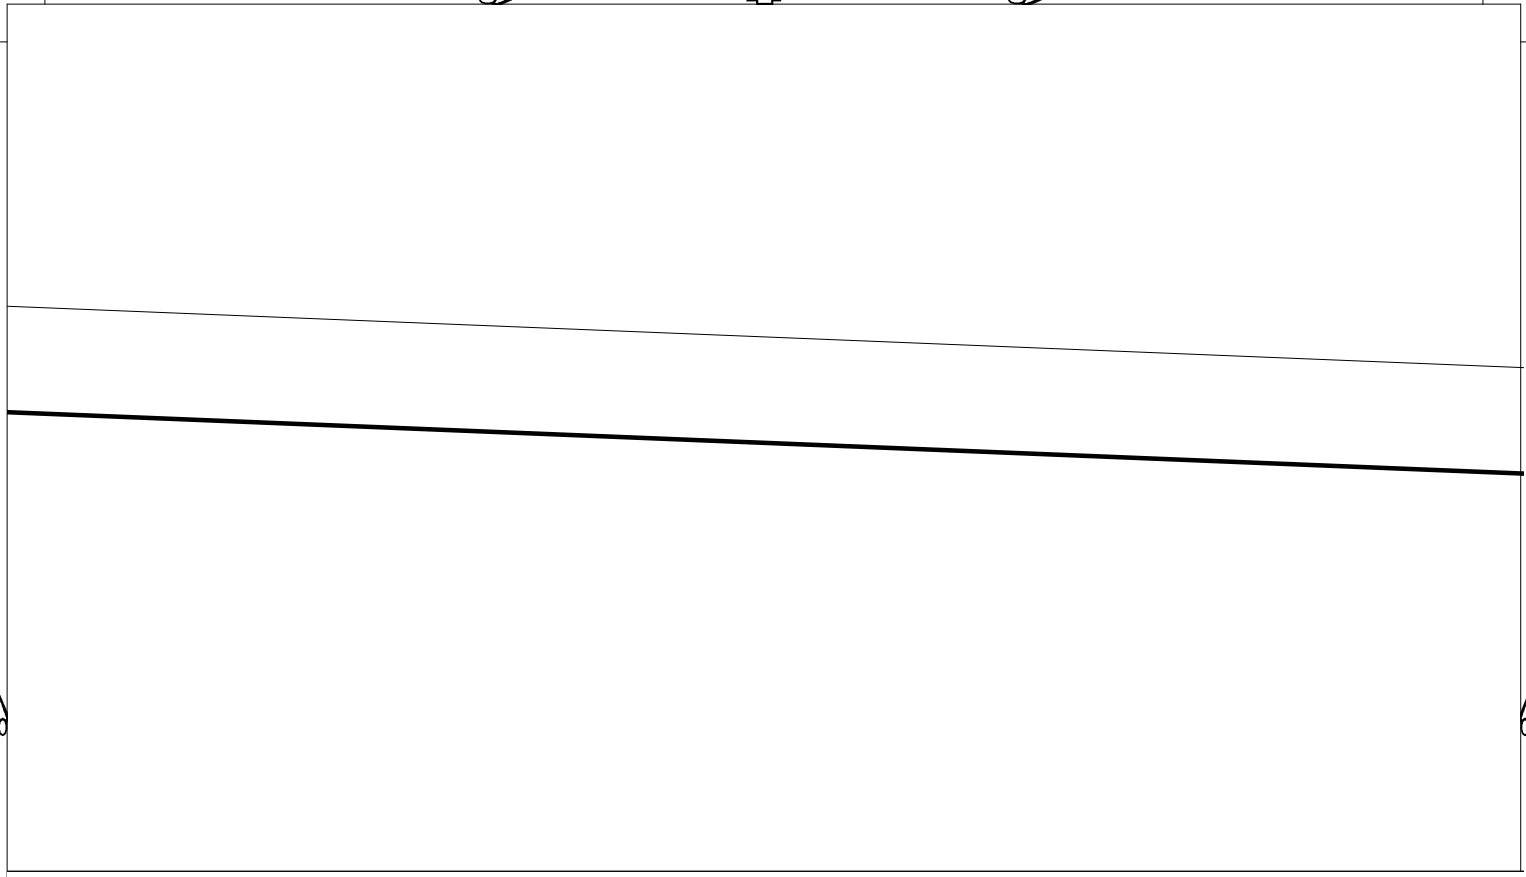

R17,6_zw

136,00

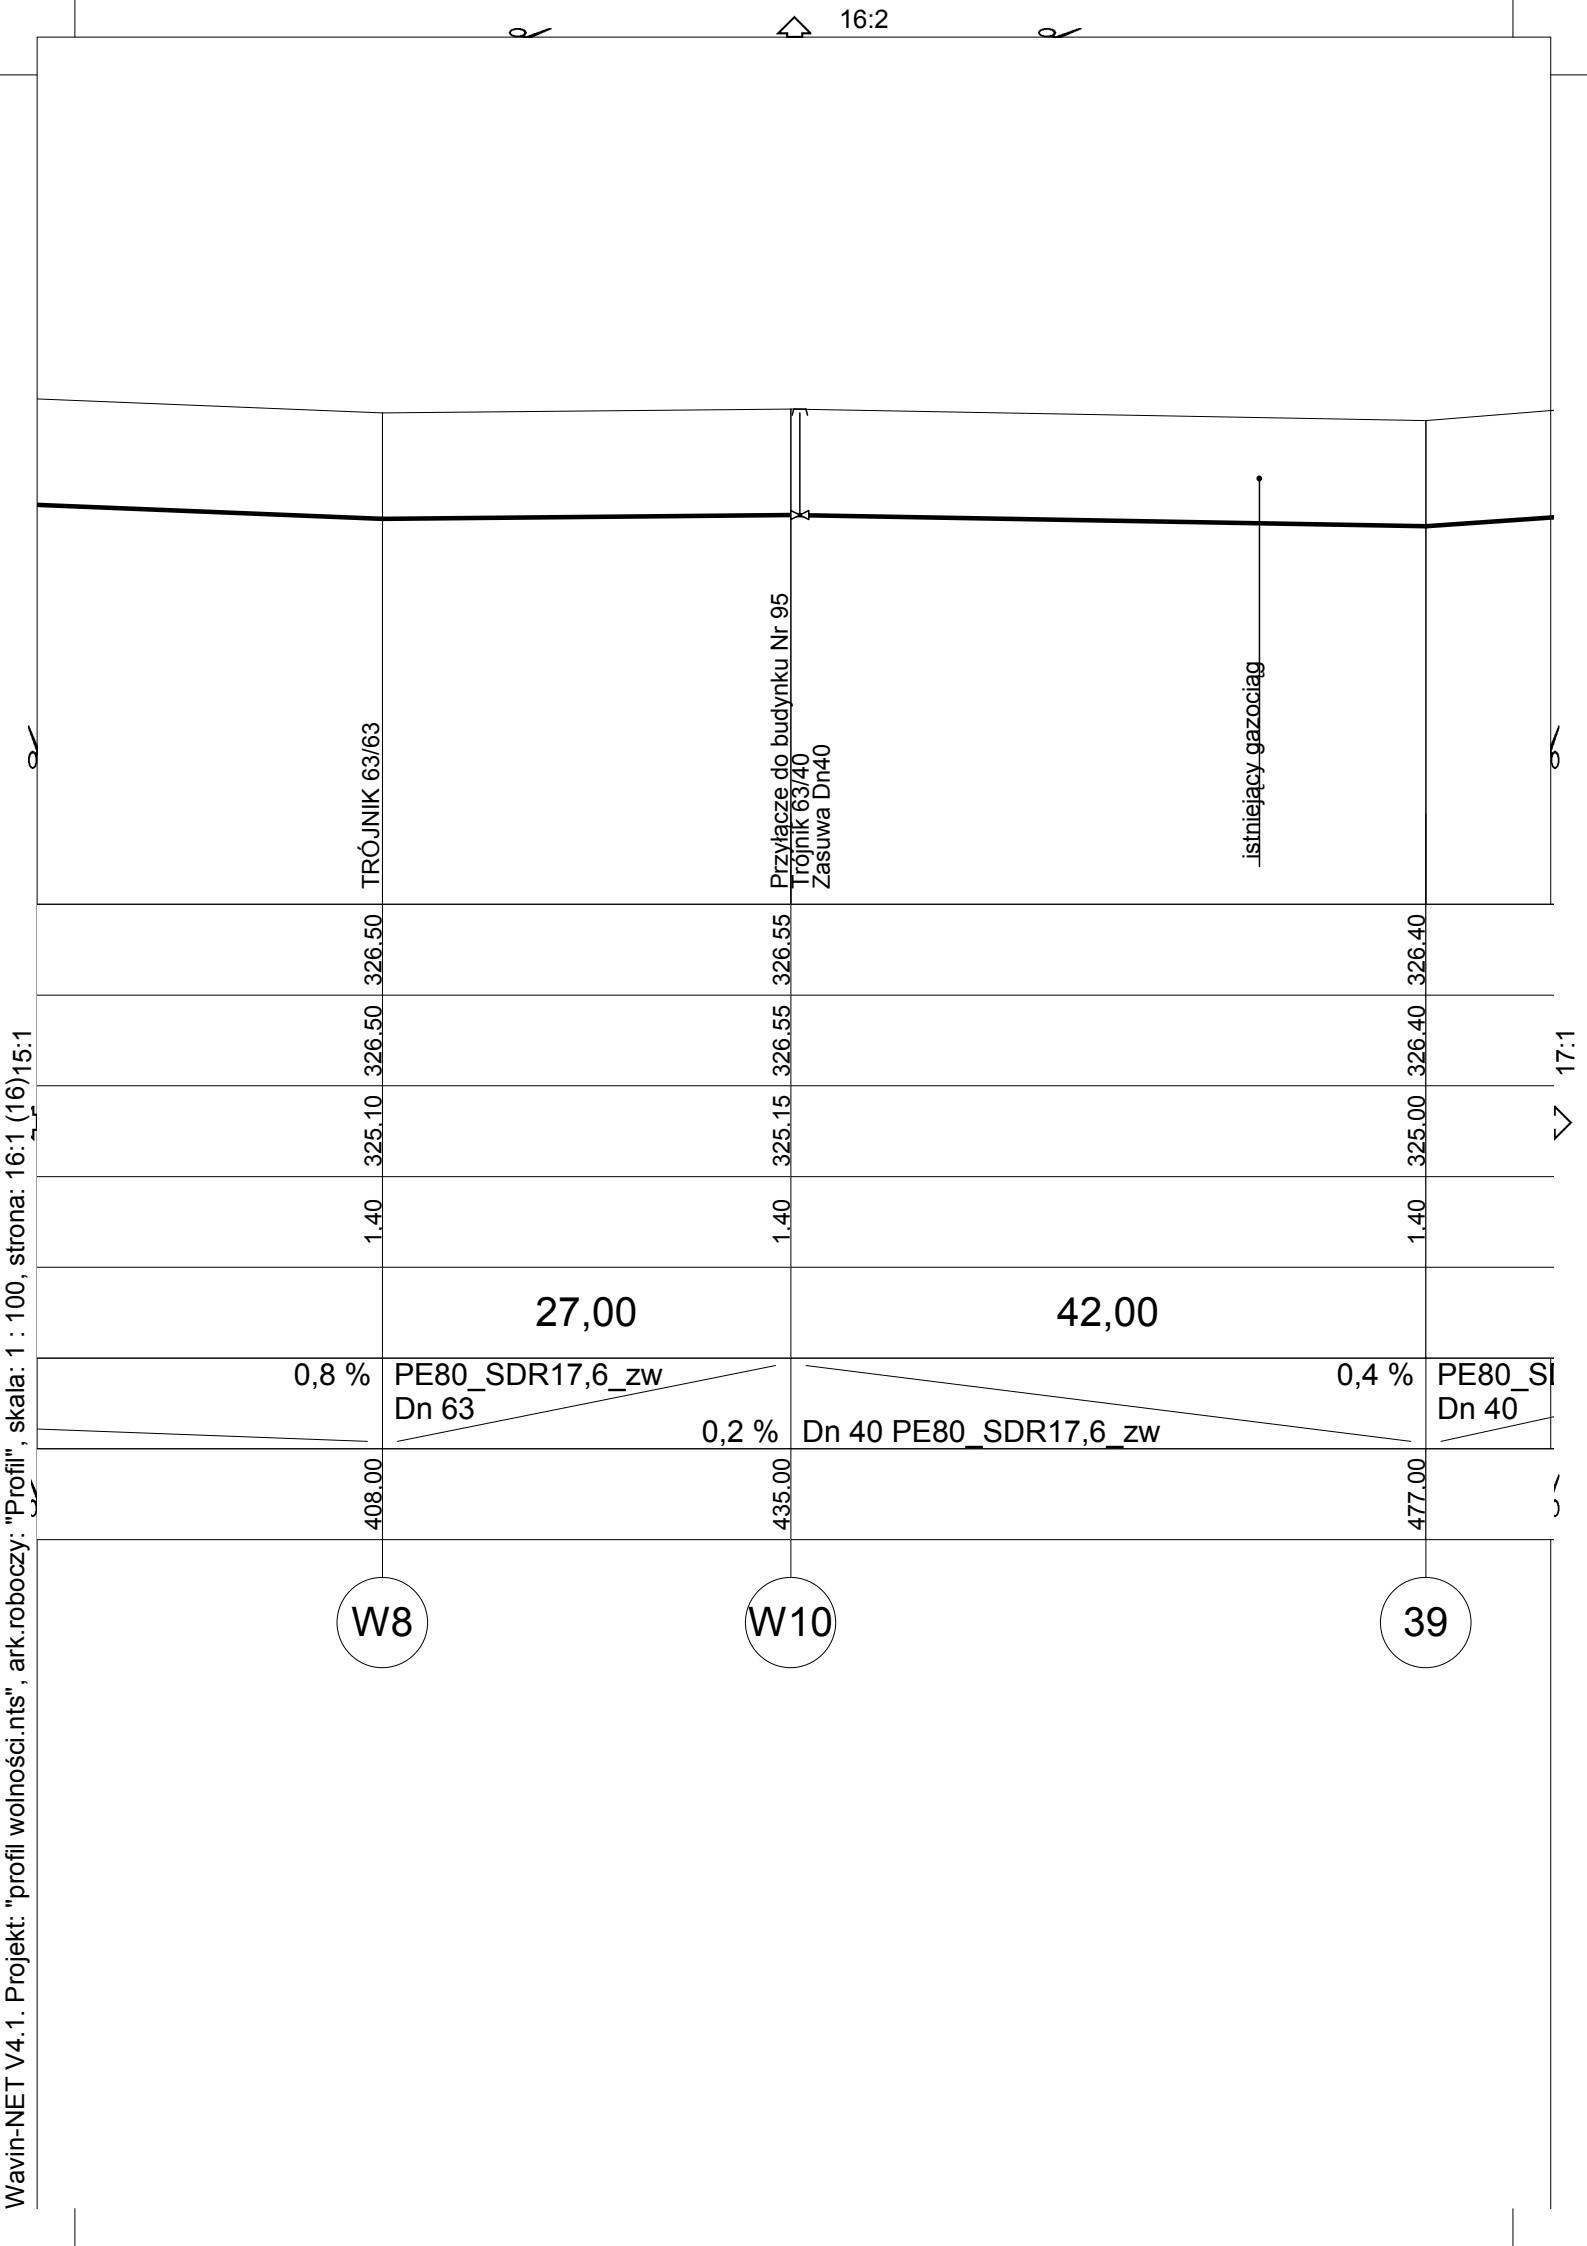

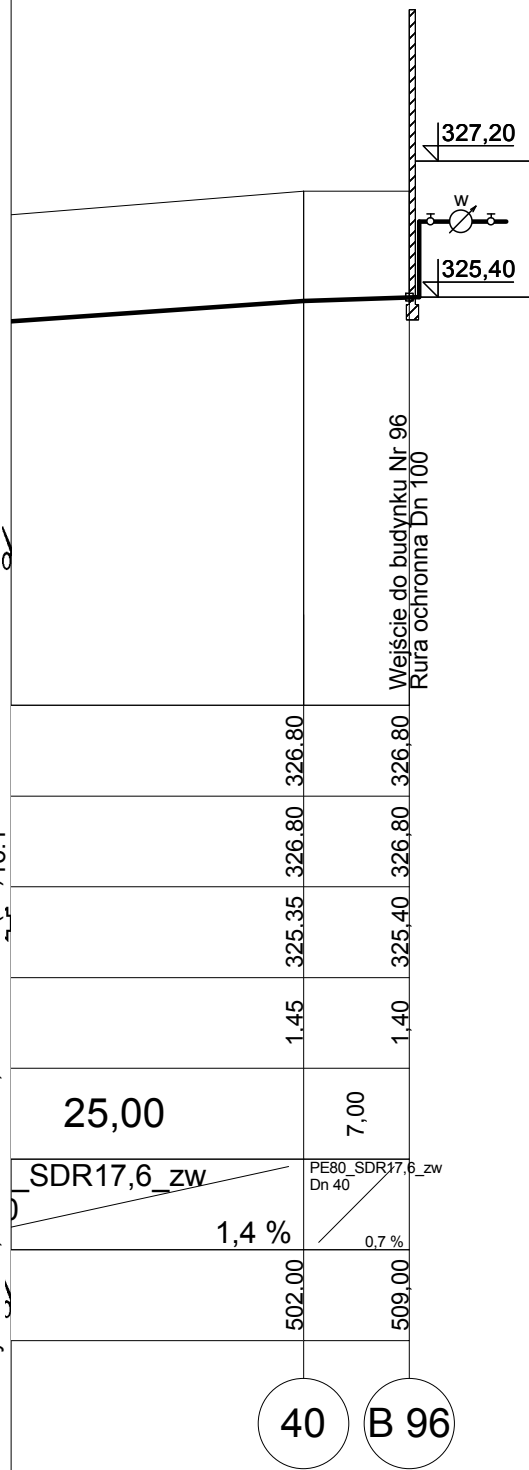

Poziom porównawczy 320,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu

Zagłębienie osi rurociągu [m]

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość [m]

Przylącze do budynku Nr 95
Trójnik 63/40
Zasuwa Dn 40
Istniejący gazociąg


326,55 326,55 325,15

13

PE80_SDR17,6_zw
Dn 40


0,00

W10

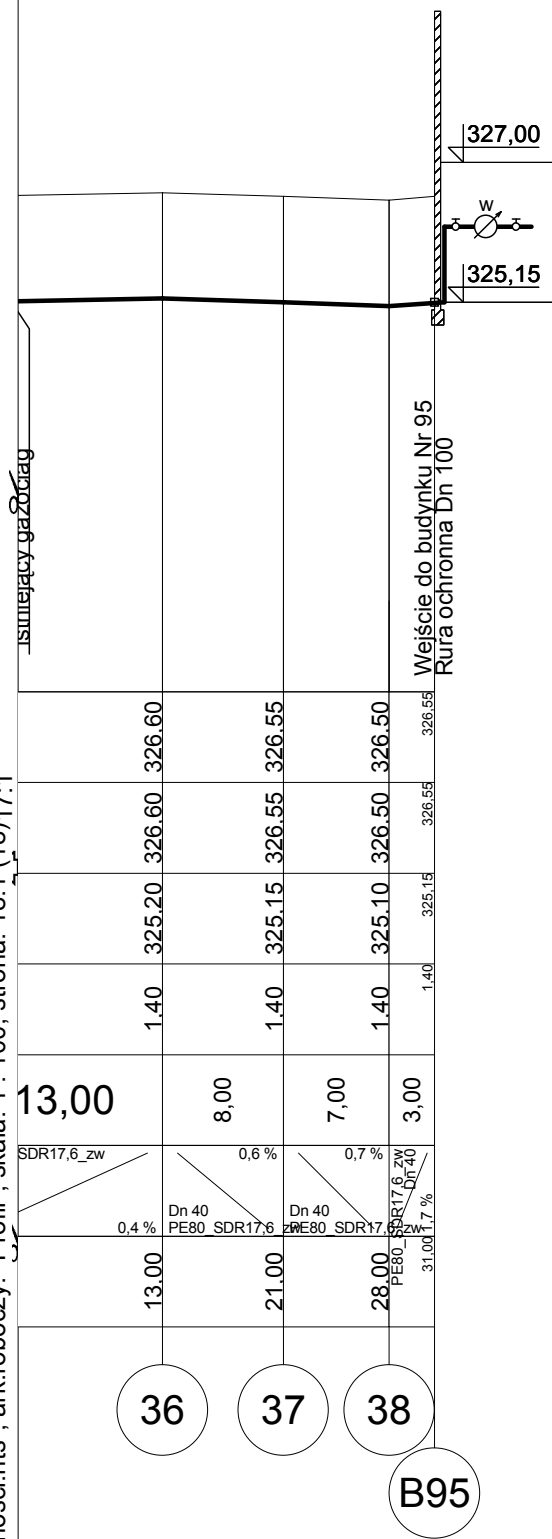

Poziom porównawczy 320,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	326,50	Trójnik 63/63 istniejący gazociąg
Rzędna terenu istniejącego	326,50	19:1
Rzędna osi rurociągu	325,10	
Zagłębienie osi rurociągu [m]		
Odległości [m]		
Średnice, materiał	PE80 Dn 100	
Spadek		
Długość [m]	0,00	W8

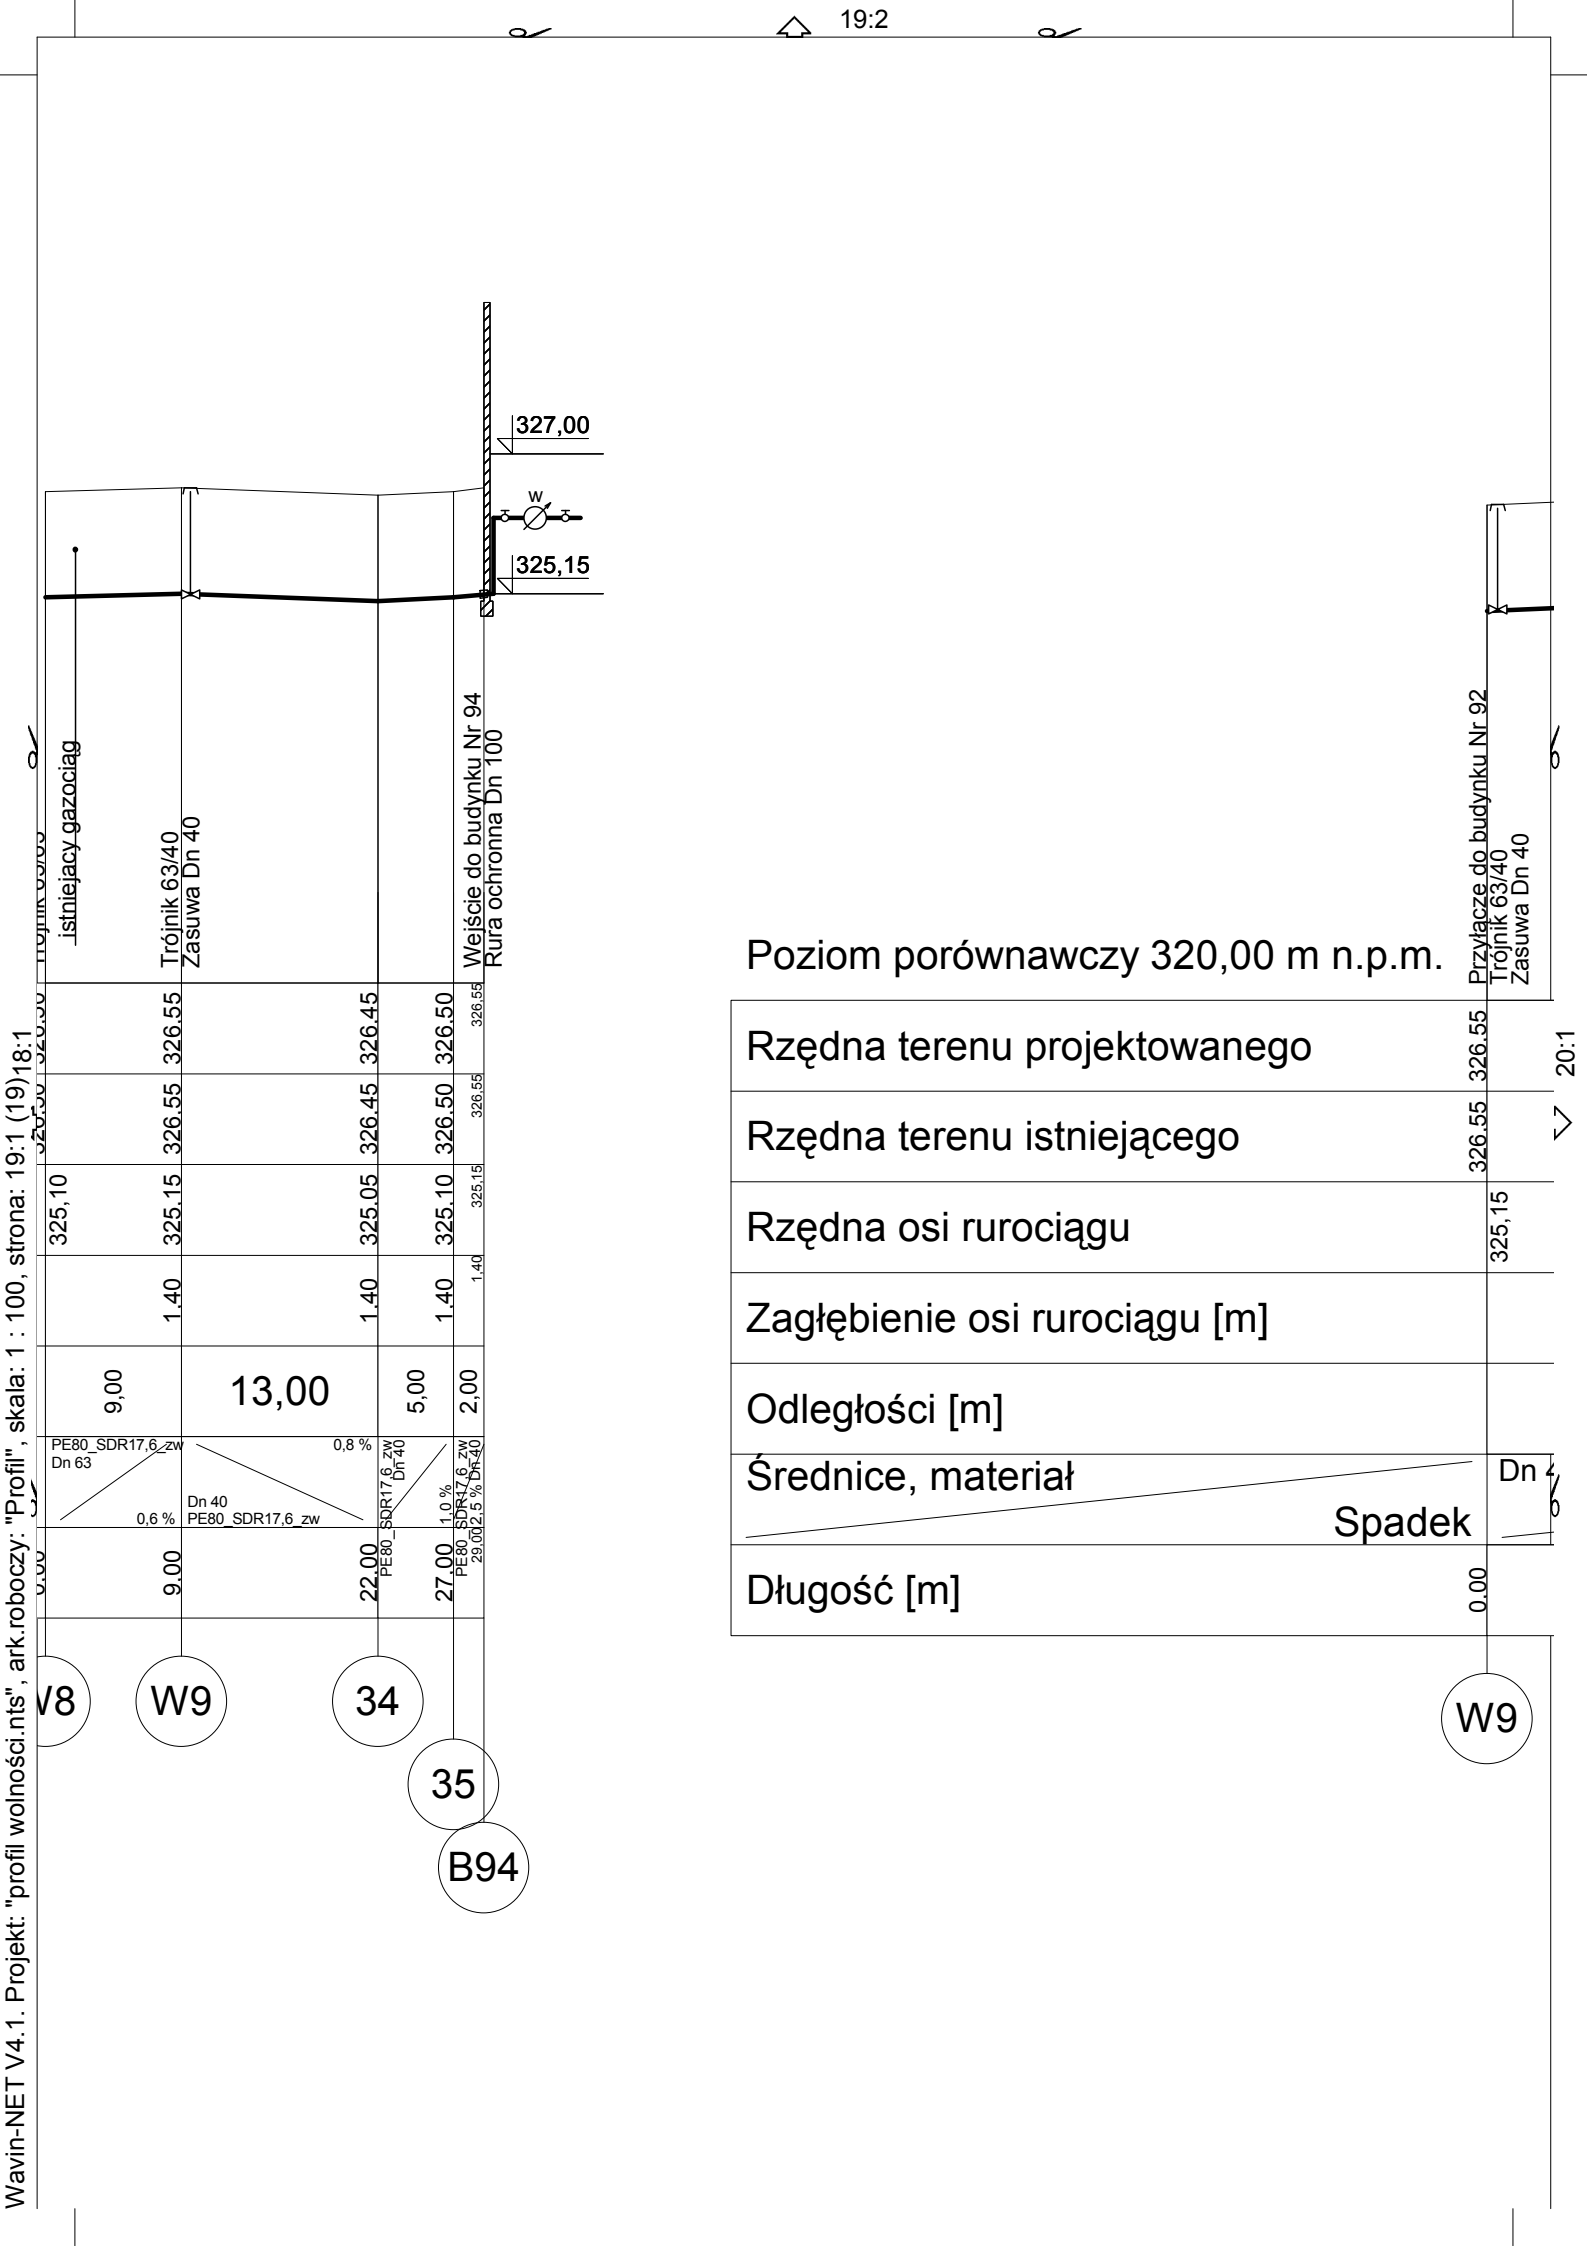

Poziom porównawczy 320,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu

Zagłębienie osi rurociągu [m]

Odległości [m]

Średnice, materiał


Spadek

Długość [m]


Przyłącze do budynku Nr 92
Trójkąt 63/40
Zasuwa Dn 40

20:1

W9

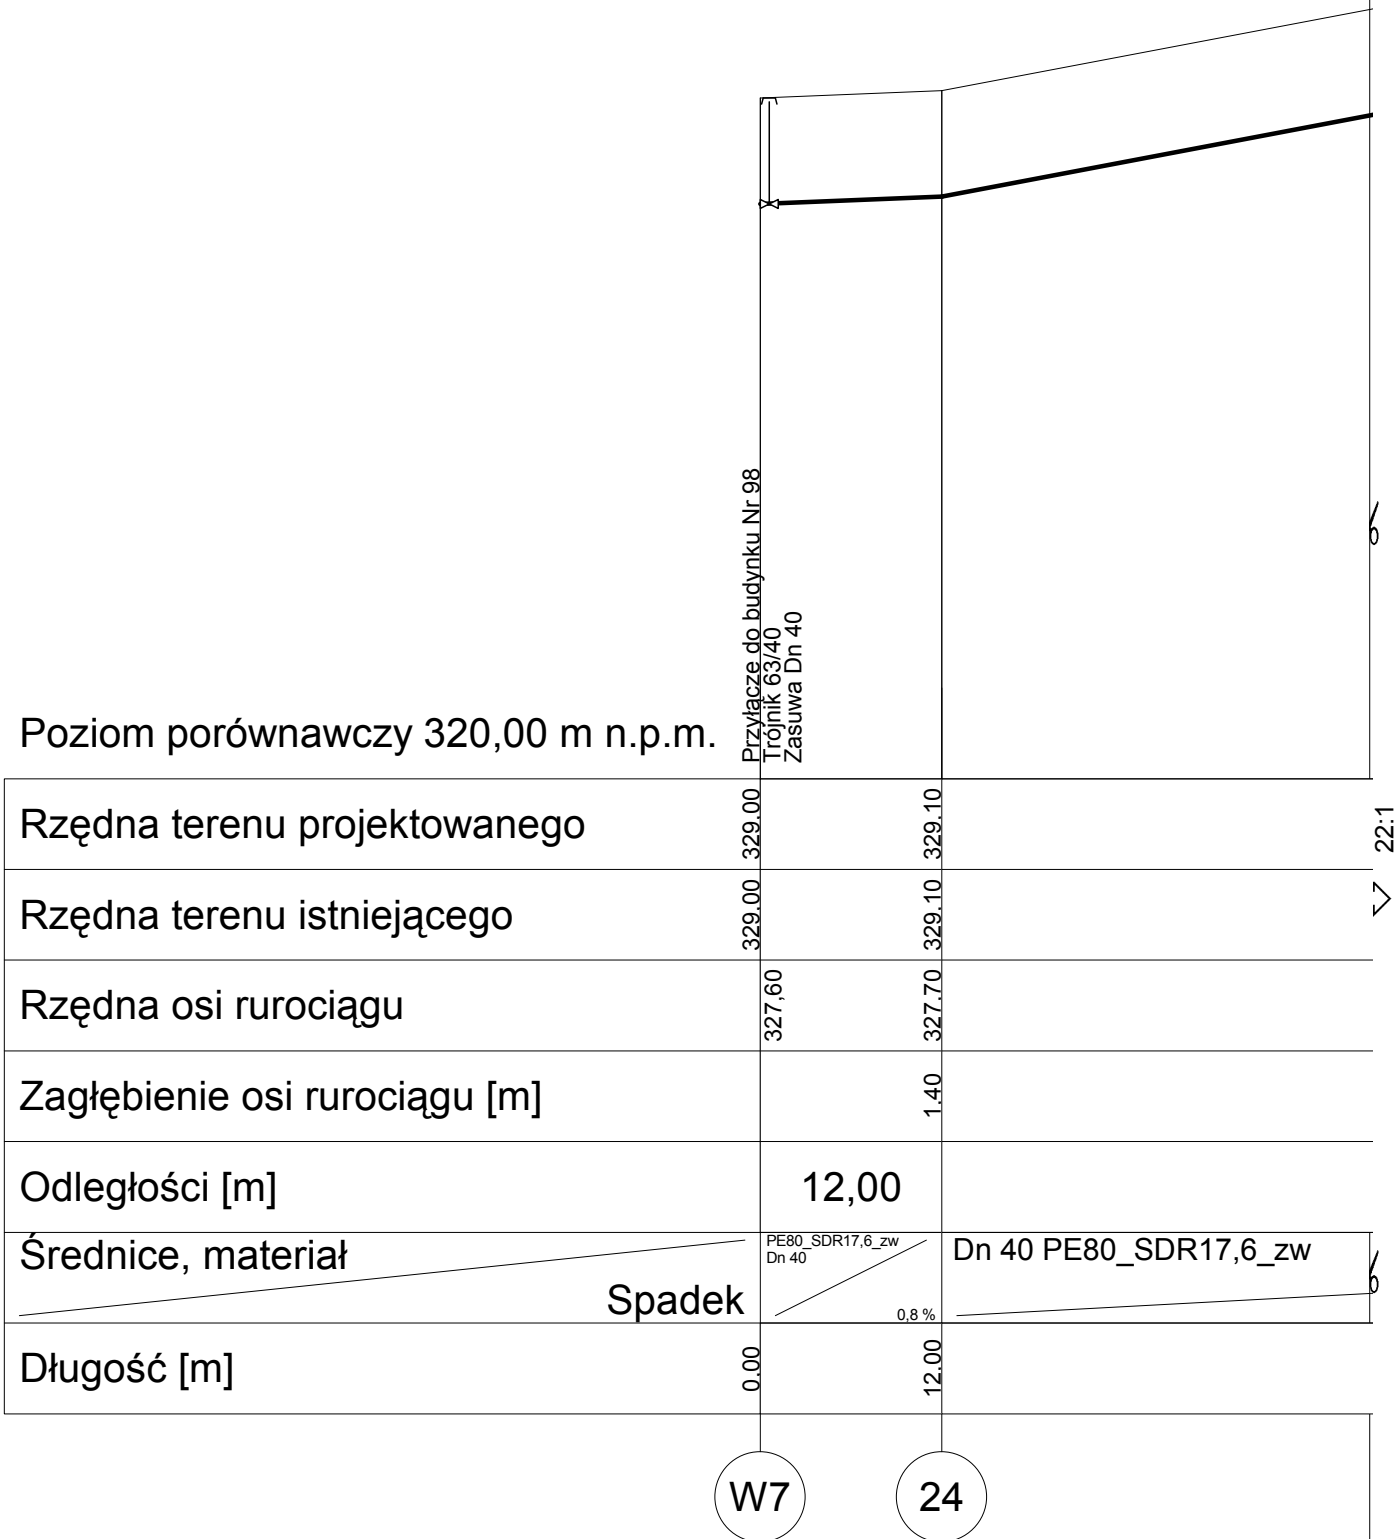

W7 24

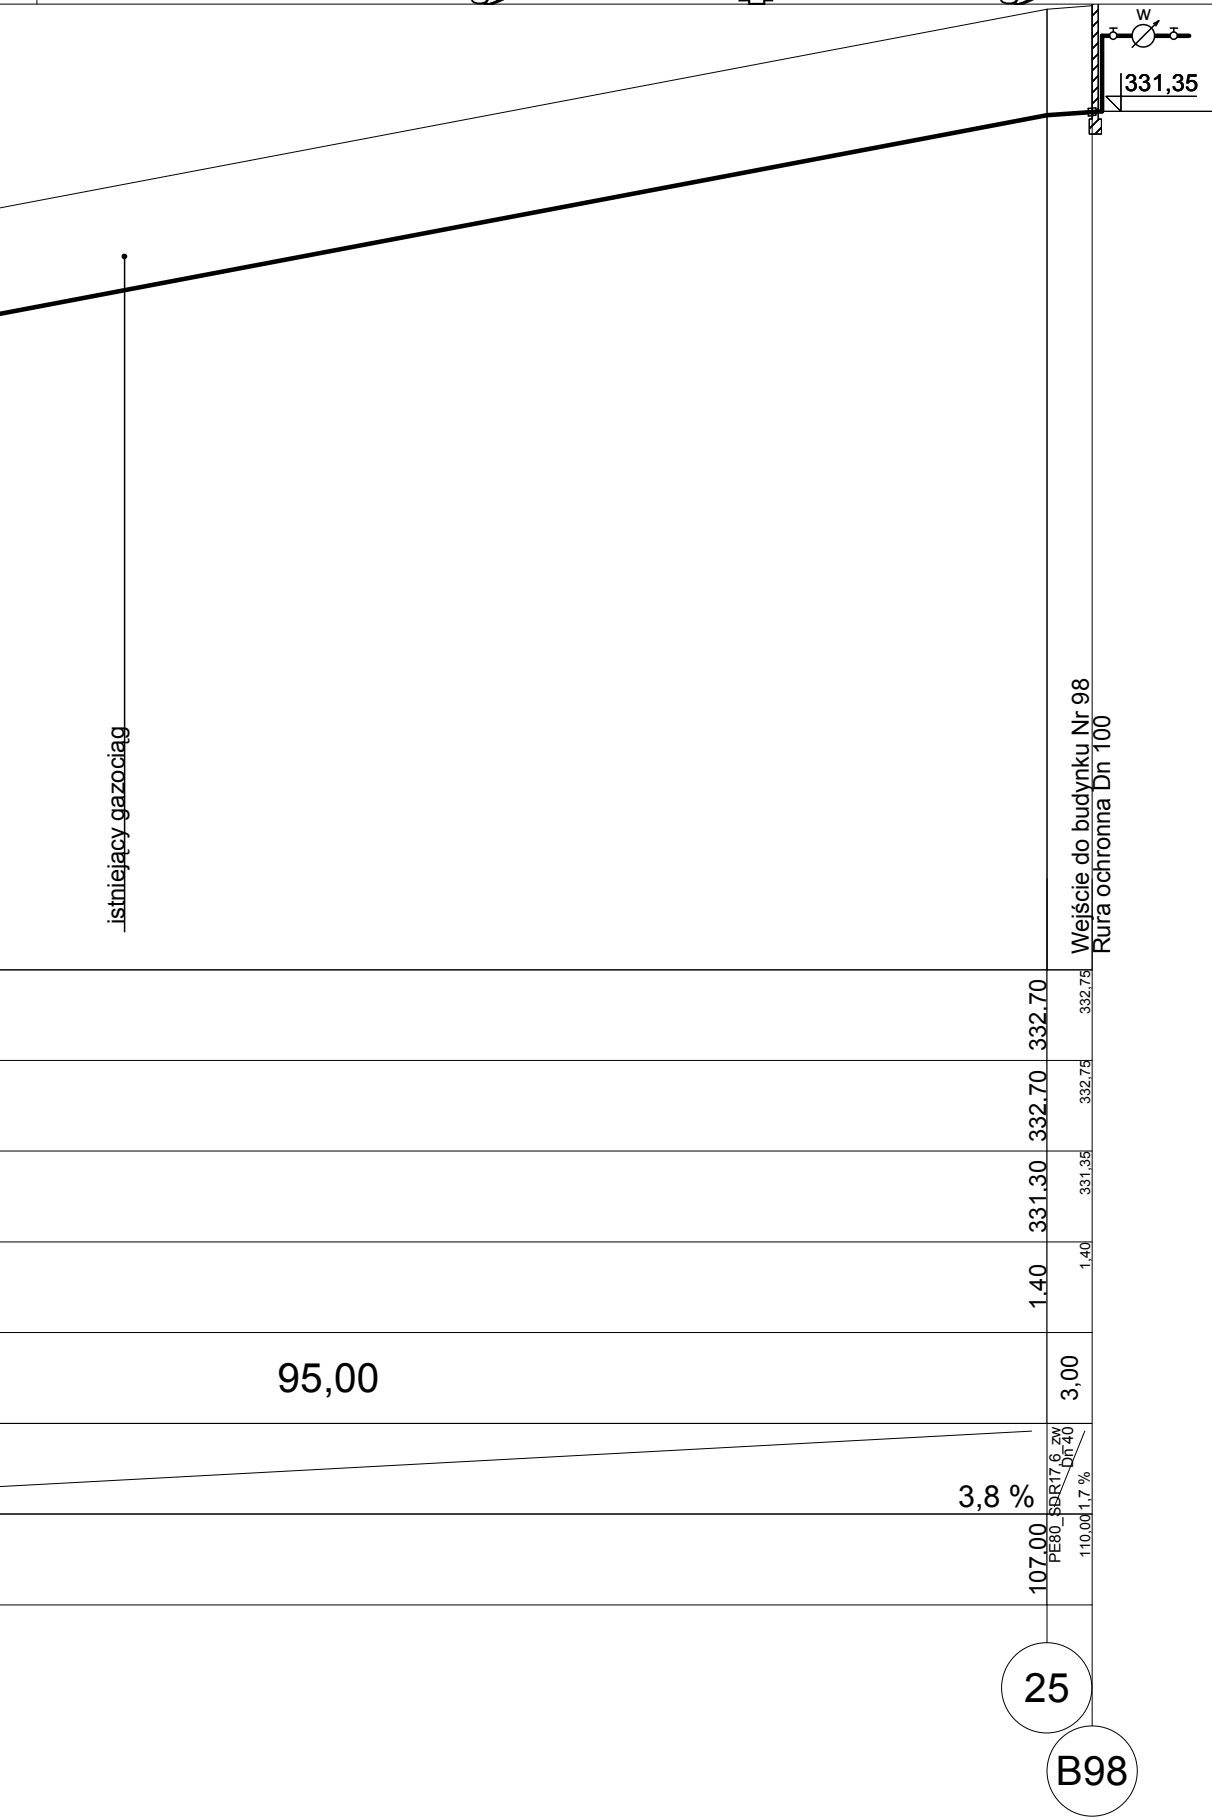


Poziom porównawczy 320,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	329,70		329,70
Rzędna terenu istniejącego	329,70		329,70
Rzędna osi rurociągu	328,26		328,28
Zagłębienie osi rurociągu [m]			1,42
Odległości [m]		8,00	
Średnice, materiał	PE80 SDR17,6 Dn 40		
Spadek		0,3 %	zw
Długość [m]	0,00	8,00	

W2 B84A

Przylącze do budynku Nr 84A
Trojnik 90/50

Wejście do budynku Nr 84A
Rura ochronna dn 100



Poziom porównanie

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego


Rzędna osi rurociągu

Zagłębienie osi rurociągu

Odległości [m]

Średnice, materiały

Długość [m]

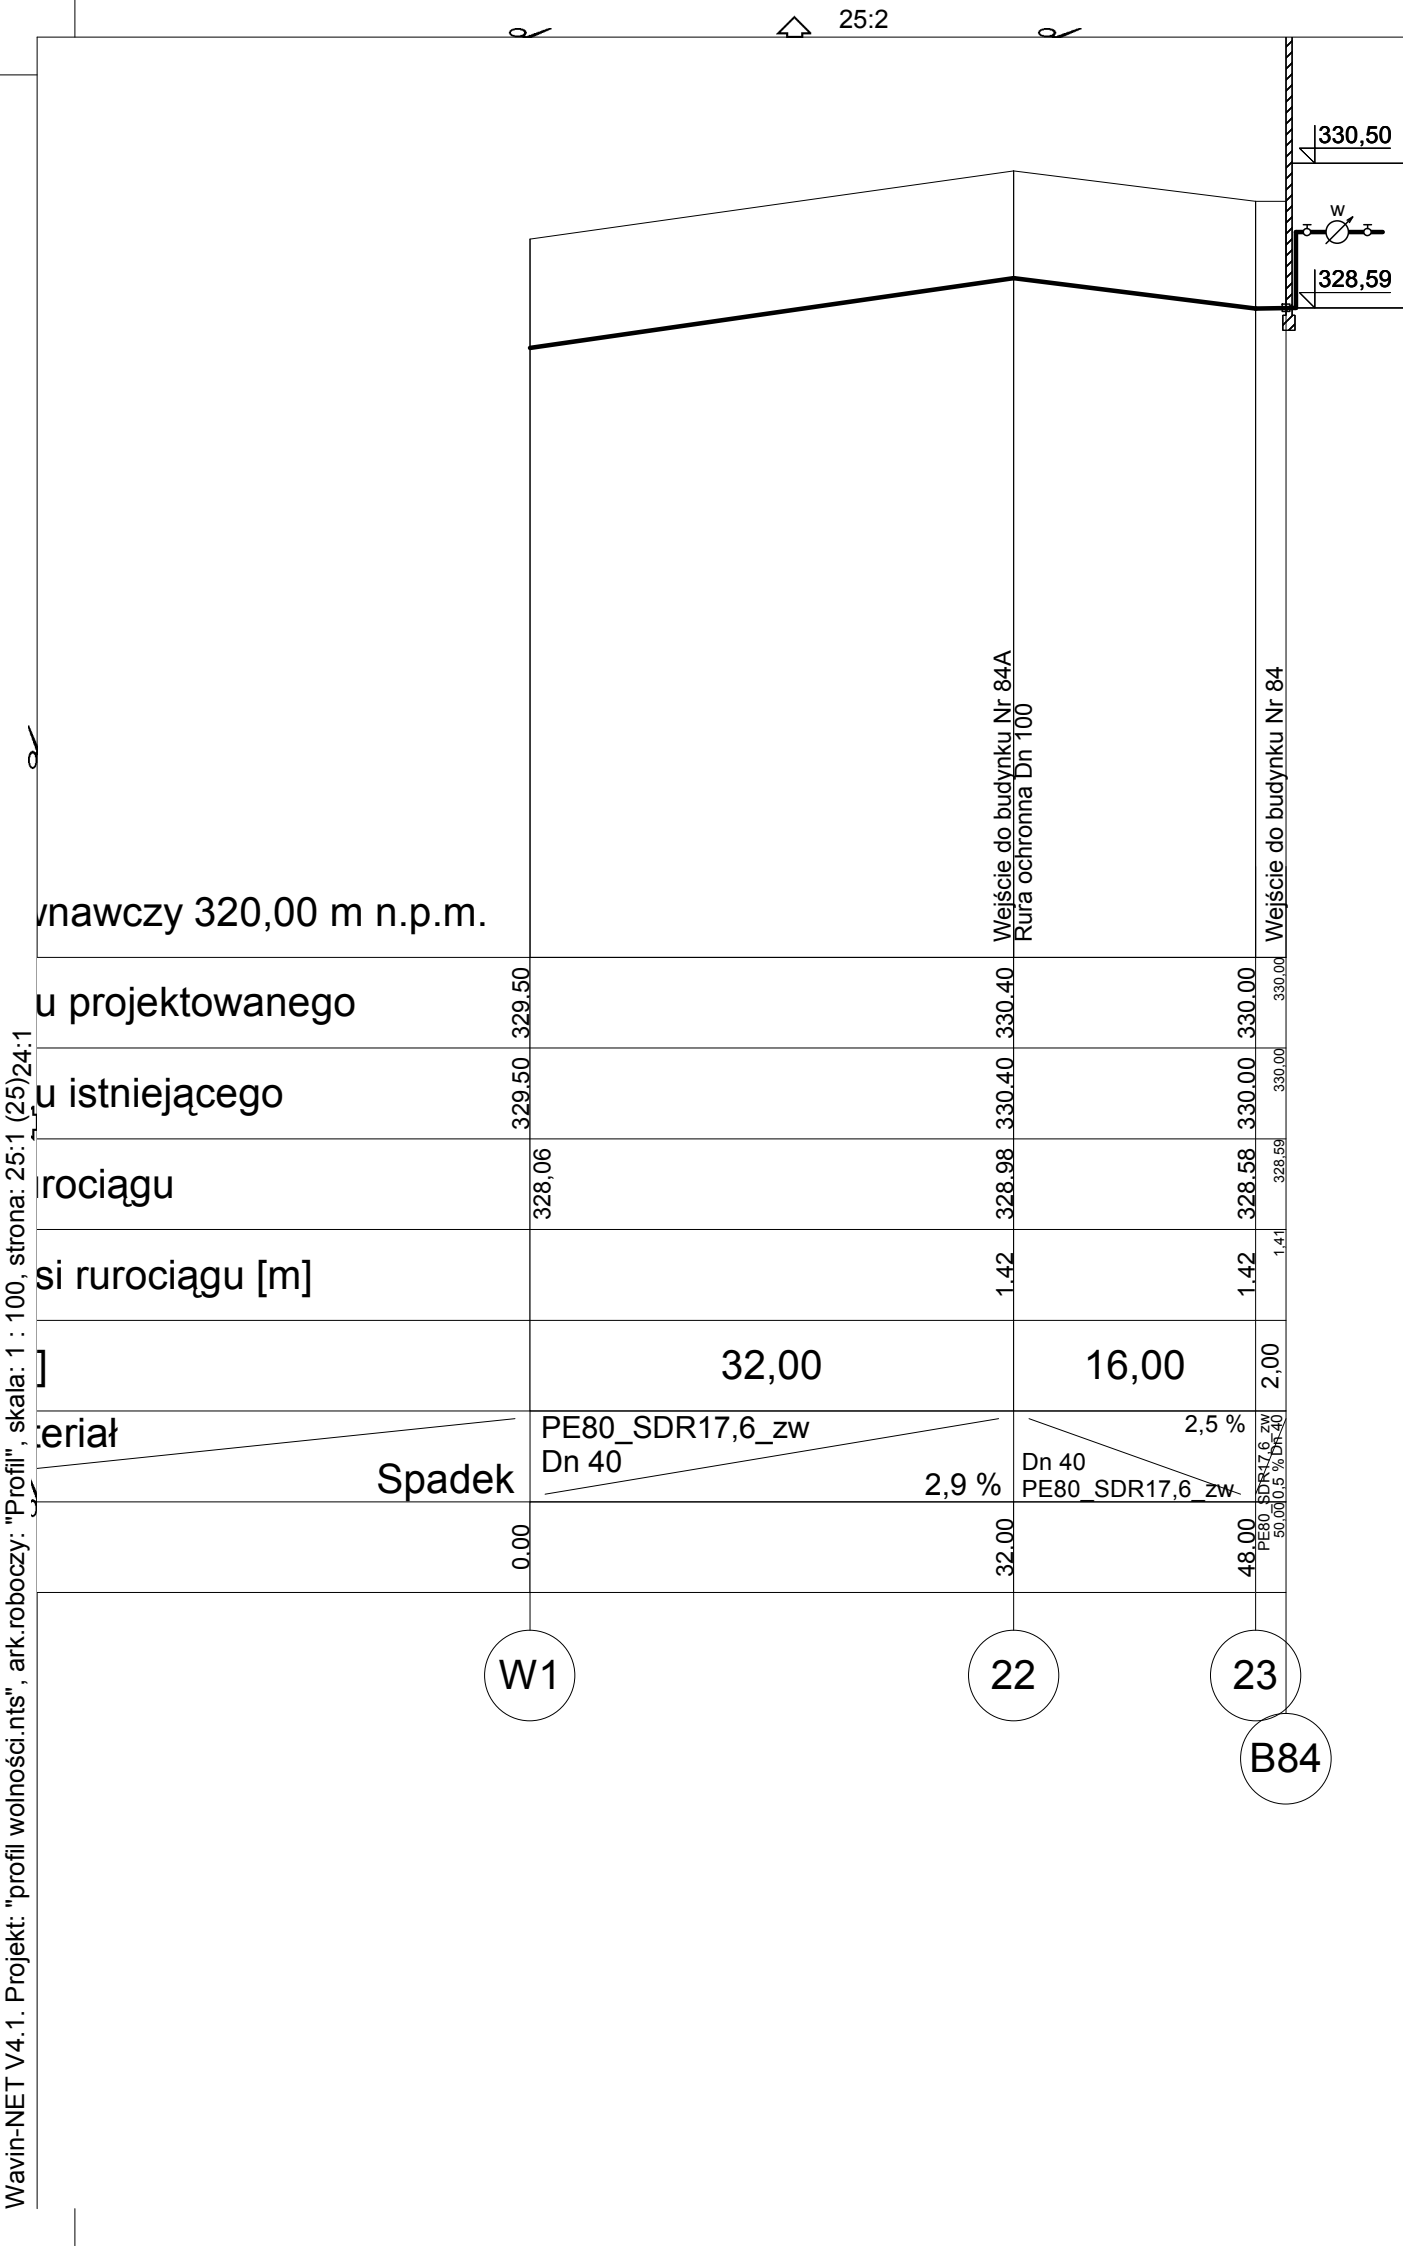



6:1

9

9

9

8:1

9

330,90

9:2


9:2

8

8

9:2

8

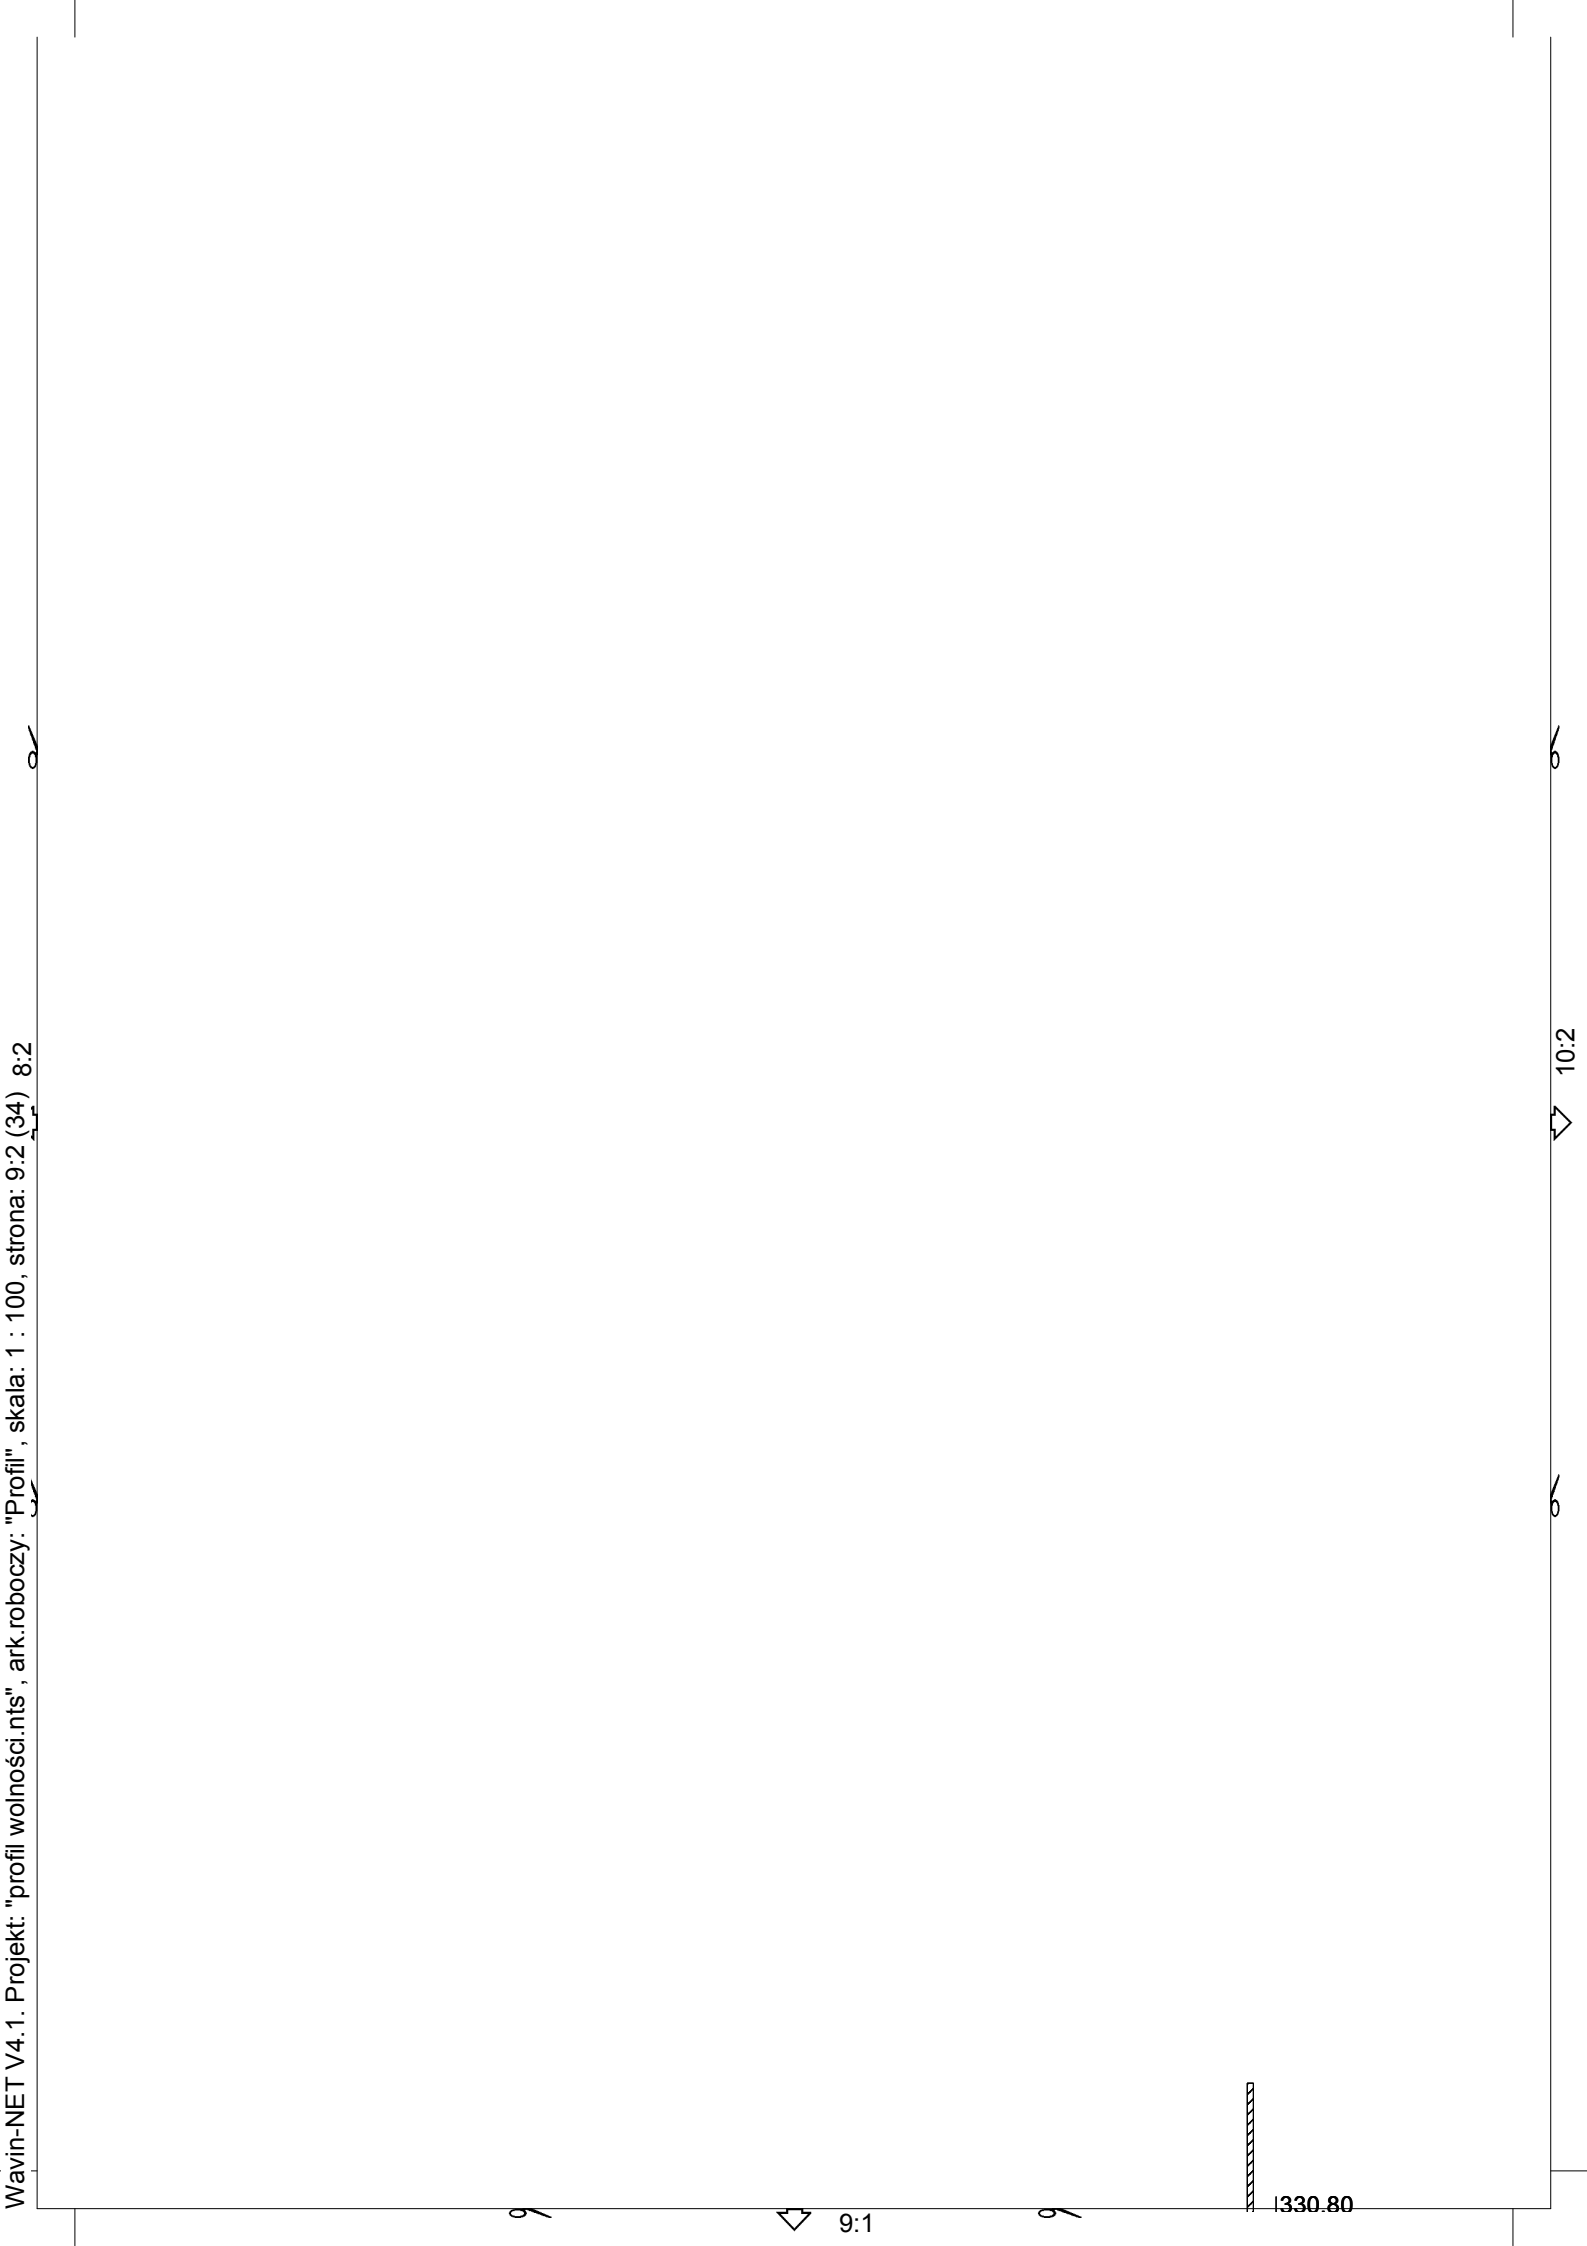

1330.80



9:1



10:2






10:1



331,00



11:2

8

8

9

9

12:1



18:1




19:2

9



22:1

9




9



23:2

9

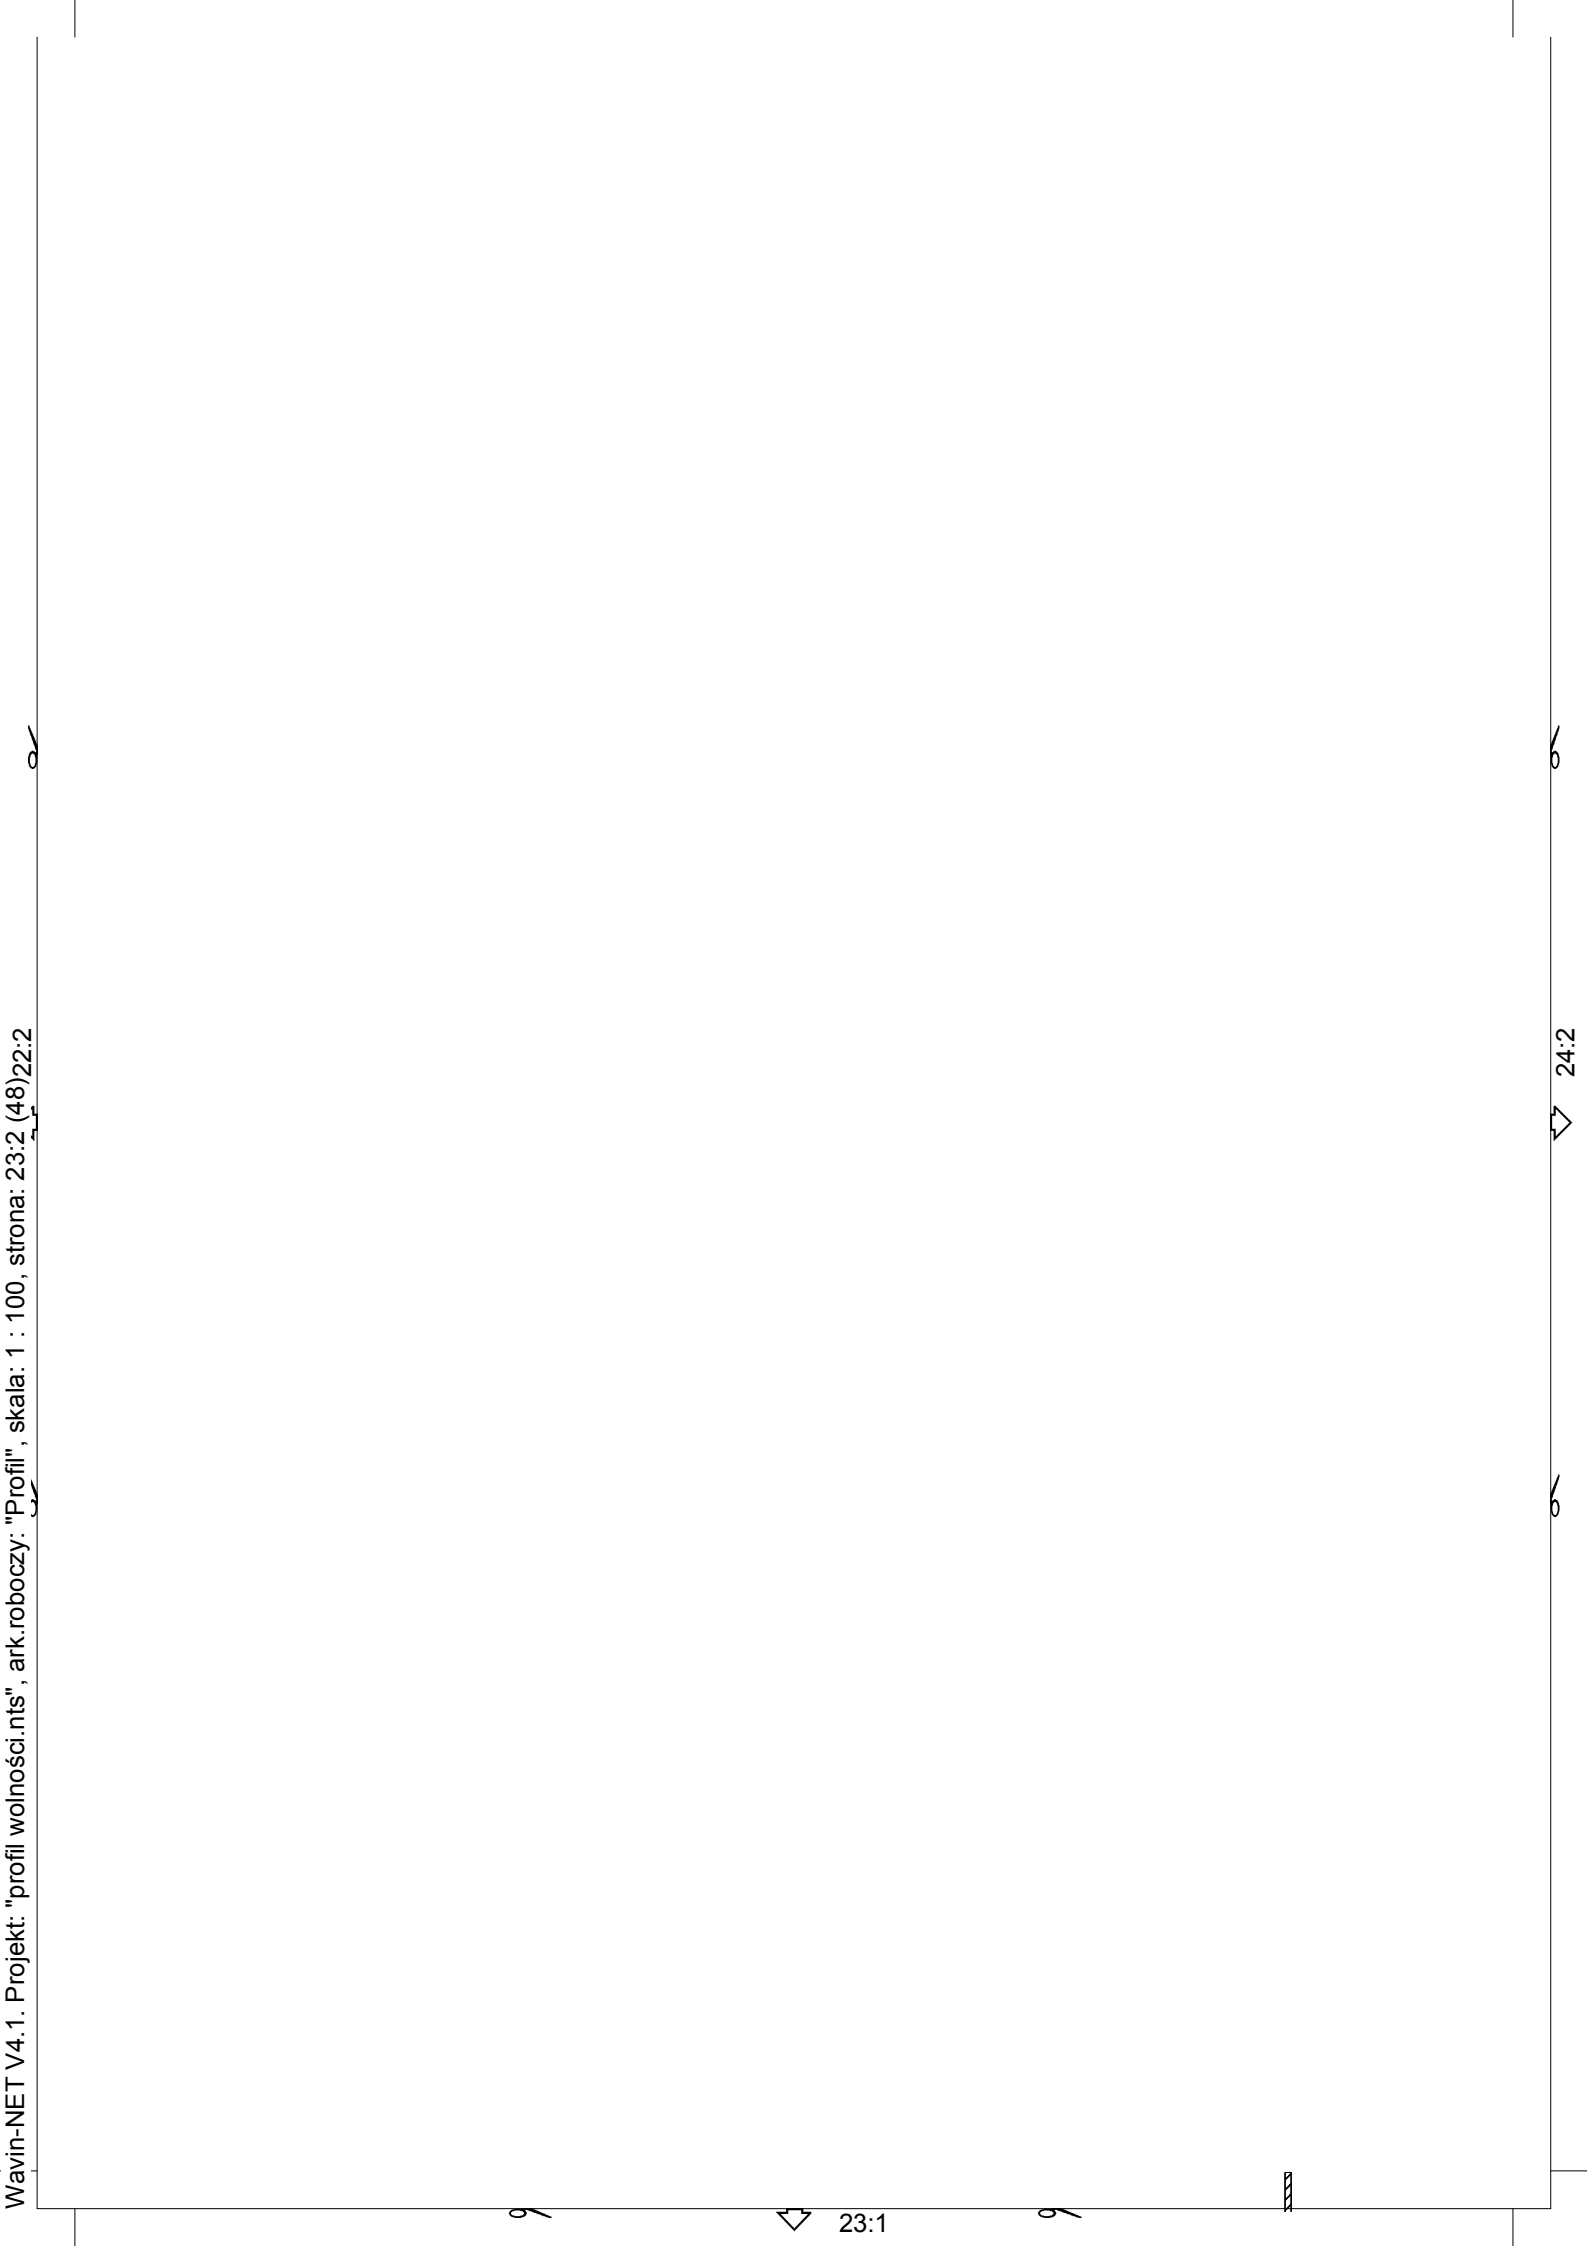

23:1



24:2

