
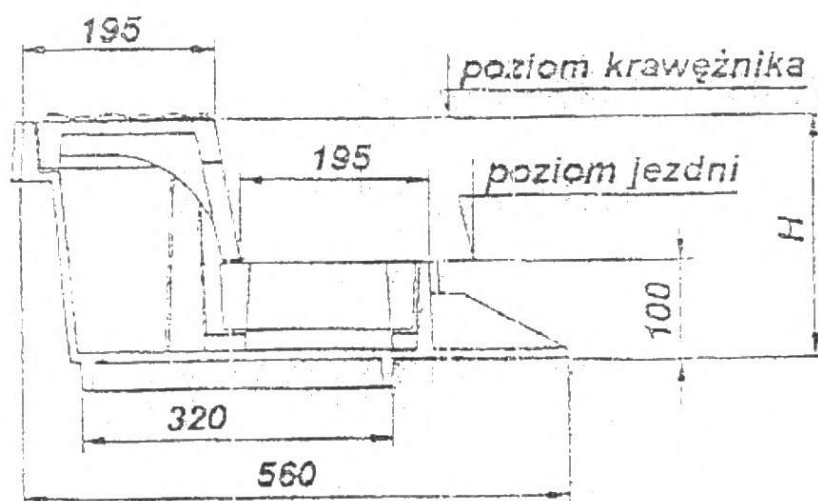


**Wpust ściekowy krawężnikowo-jezdniowy
wg PN-EN 124 : 2000
z uchylną kratą i uchylną klapą – na zawiasach
o wysokości lica krawężnikowego 120 lub 150 mm
Klasa C 250**

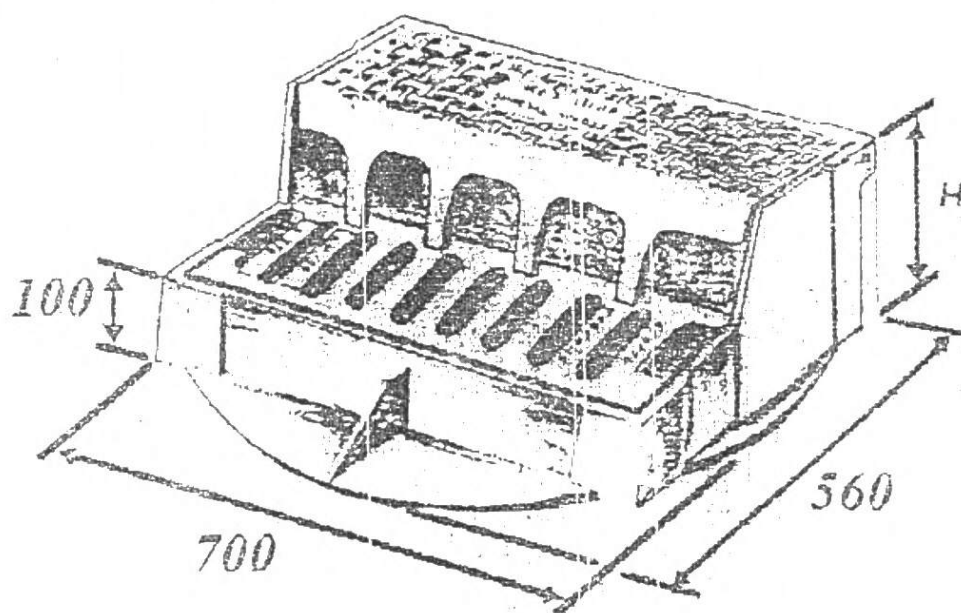

Funkcję osadnika zanieczyszczeń może spełniać (wg wyboru) wewnętrzna krata zbierająca lub kosz (wiadro kanalizacyjne) D1 lub C3 wg DIN 4052

KADA SO: Antoni Dyrda, Anna Hanus Dyrda		43-450 Ustroń ul. Daszyńskiego 19		tel./fax 033/854 2575	
INWESTOR		GMINA GOLESZÓW 43-440 Goleiszów ul. 1 Maja 5			
ZADANIE			SKALA		
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PUNCOWIE GMINA GOLESZÓW			DATA		
			lipiec 2009		
TEMAT RYS			NR RYS		
WPUST ŚCIEKOWY KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWY			8		
PROJEKTOWAŁ		BRANŻA		FAZA OPRACOWANIA	
Mgr inż. Sylwia RYMORZ upr. bud. SLK/0721/POOS/05		KANALIZACJA DESZCZOWA		PROJEKT BUDOWLANY	